



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Jaylson Goncalves Silva Setor: OPERACIONAL  
CPF : 11145491340 Cargo: AJUDANTE  
RG : / Nascimento: 24/12/2004

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :2F1E8512E5FA25585AC25C6058C10EE9  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :111.454.913-40	Paciente :JAYLSON GONCALVES SILVA	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A	
Nascimento :24/12/2004	Idade : 20 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :AJUDANTE	
Data do Exame : 10/04/2025		

**Orelha Direita**

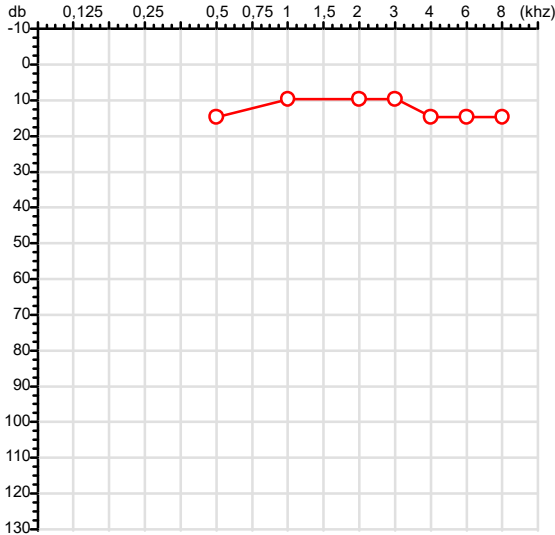

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

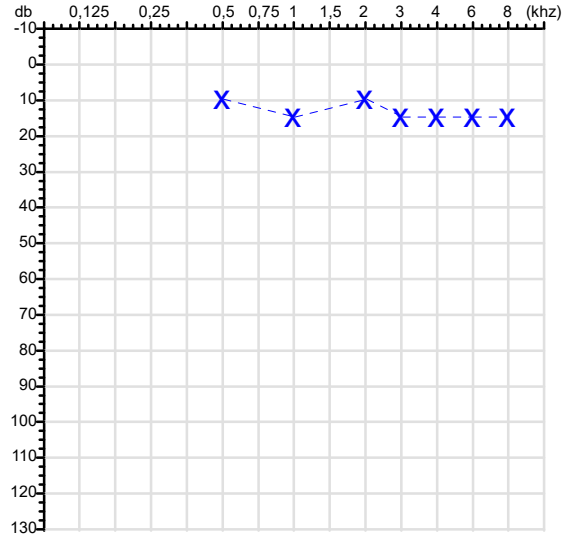

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	15	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	15	15

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E3472DE3B572BF006744EB60B571A42B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jaylson Goncalves Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024



Nome	JAYLSON GONCALVES SILVA		ID1	731985	Sexo	Masculino	Idade	20,2	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	180,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	24/12/2004	--	ID2	BMI (kg/m2)	20,1	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	--	Etnia	Outros/Não Especificado				

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

09:37

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,94	5,21	76	
FEV1	L 3,18	4,46	71	
FEV1/FVC%	% 80,7	86,4	93	
FEV1/Vcmax%	% 80,7	86,4	93	

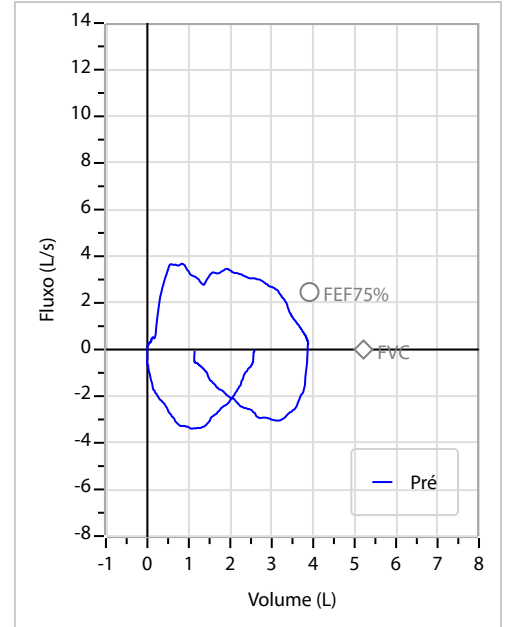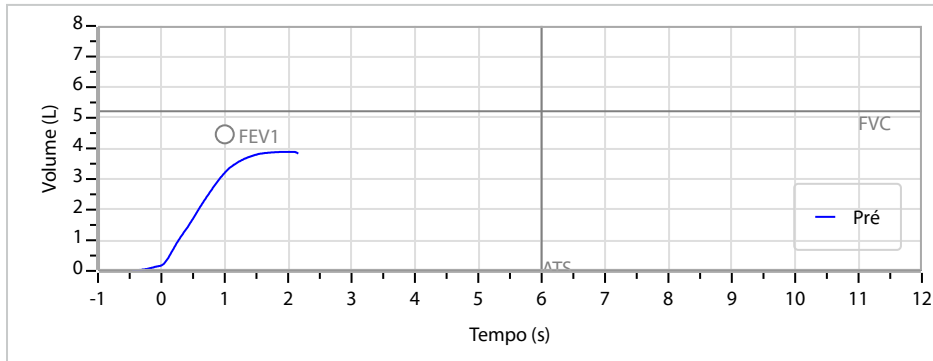

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,94 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo:2504101045259                      Data:10/04/2025  
Paciente:JAYLSON GONCALVES SILVA  
Nasc.:24/12/2004    RG :                      CPF:11145491340  
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=237896582879295406479601045588>

