



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000244 Fantasia : CENTROACO FILIAL
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 905 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070305

Funcionário

Nome : Caio Henrique da Silva Pesqueira Setor: CONSTRUCAO CIVIL - EXPEDICAO
CPF : 06934252101 Cargo: AUXILIAR DE EXPEDICAO III
RG : / Nascimento: 07/12/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :008AFE6AE8DA6435D4EF5885BBEACBDE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :732224

CPF :069.342.521-01
CNPJ :12.027.138/0002-44
Nascimento :07/12/1999
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/04/2025

Paciente :Caio Henrique da Silva Pesqueira
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 25 anos
Setor :CONSTRUCAO CIVIL - EXPEDICAO
Função :AUXILIAR DE EXPEDICAO III

RG :/

Orelha Direita

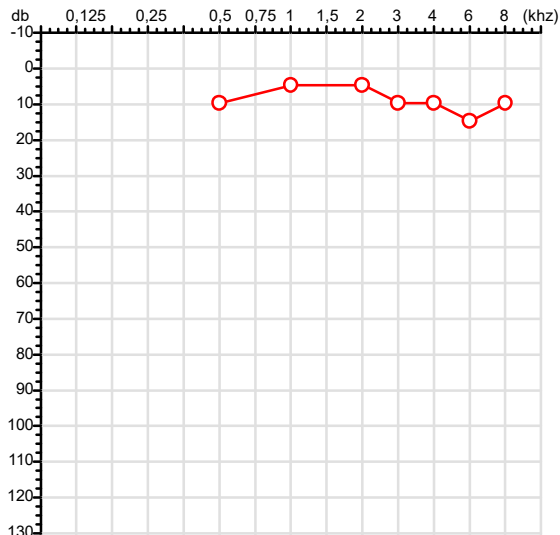

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	15	12


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

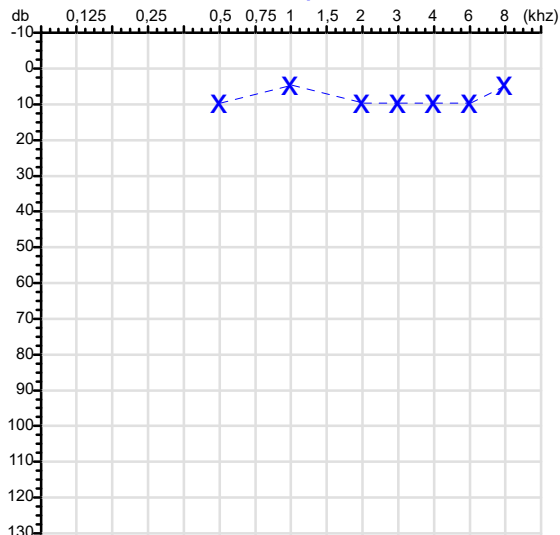

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	10	5

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :26F01489B3D8804BA1FBAEEE4A25360C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Caio Henrique da Silva Pesqueira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo :2504110845459 Data:11/04/2025
Paciente:CAIO HENRIQUE DA SILVA PESQUEIRA
Nasc.:07/12/1999 RG : CPF:06934252101
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

A blue ink signature of Dr. Leandro M. Colmanetti, consisting of a stylized 'L' and 'C' followed by a horizontal line.

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=193646694667871423105826642870>

