


Exame n.º :732325

CPF :063.472.841-54
CNPJ :57.590.454/0001-87
Nascimento :14/02/2007
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/04/2025

Paciente :MURILO TOURINHO DA SILVA
Razão :OBRATUDO ATACAREJO DA CONSTRUCAO LTDA
Idade : 18 anos
Setor :GERAL
Função :ASSISTENTE DE VENDAS

RG :/

Orelha Direita

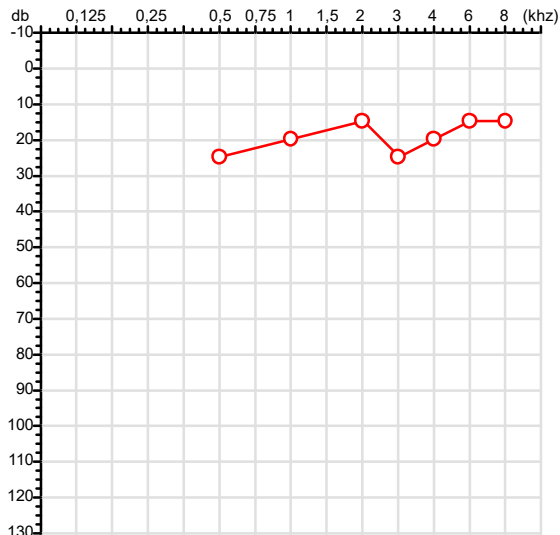

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	15	25	20	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	15	20	25	20	15	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :67294FB0746F8D06BFC0814366044789

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Murilo Tourinho da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

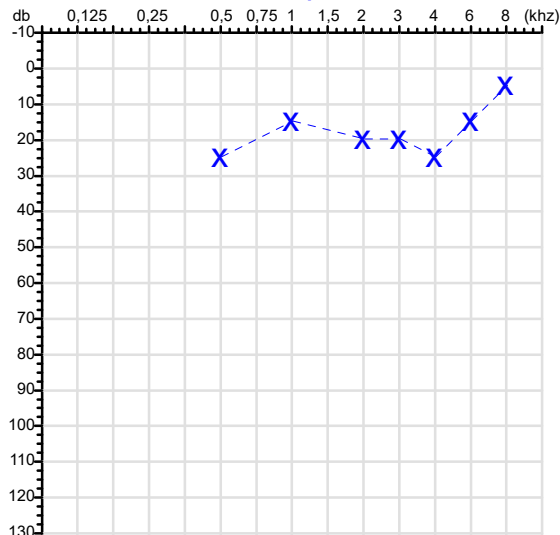

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	20	20	25	15	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	20	20	20	25	15	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: MURILO TOURINHO DA SILVA

Médico: HISMET

Data: 11/04/2025

Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 14/02/2007

CRM: 175069-MT

Protocolo: 926123

Senha: 663710

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57590454000187 Fantasia : MUNDO DA OBRA
Razão Social : OBRATUDO ATACAREJO DA CONSTRUCAO LTDA
Endereço : ROD PALMIRO PAES DE BARROS N.º 290 Complemento : LOTE A
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085702

Funcionário

Nome : Murilo Tourinho da Silva Setor: GERAL
CPF : 06347284154 Cargo: ASSISTENTE DE VENDAS
RG : / Nascimento: 14/02/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 11 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :0C00B9FFC558E90B2D1555A7C83D95AB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Nome: MURILO TOURINHO DA SILVA

Data Nasc.: 14/02/2007

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 11/04/2025

Protocolo: 926123

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 663710

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.


Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 11/04/2025
Primeiro Nome: MURILO TOURINHO
Sobrenome: DA SILVA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 14/02/2007
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

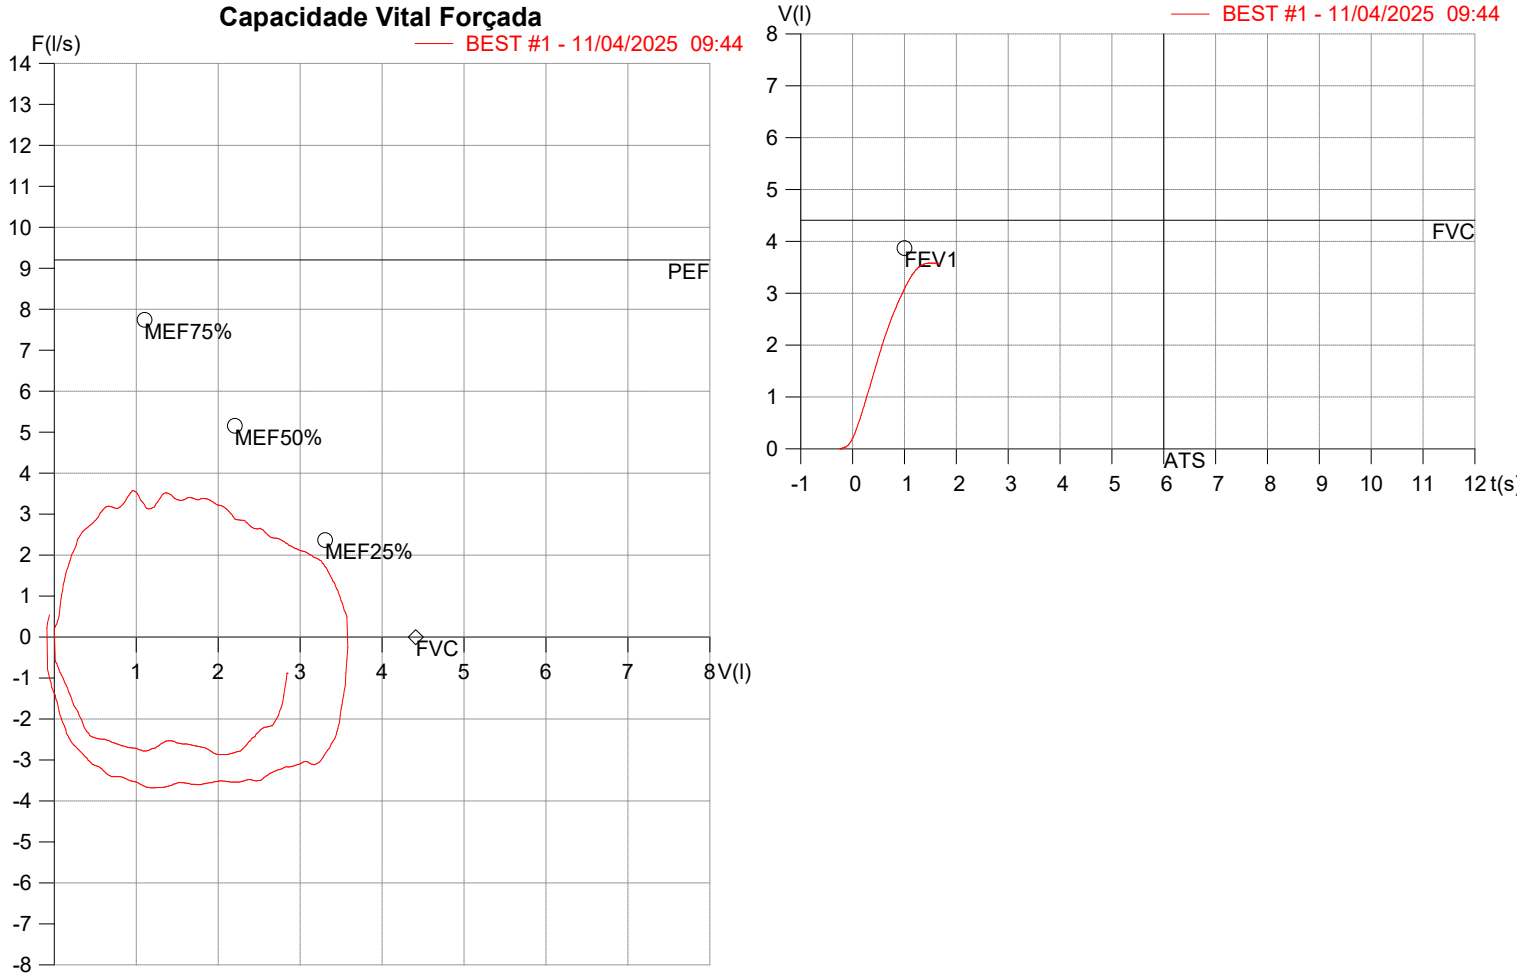

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.41	3.59	81.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.41	3.59	81.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.87	3.06	79.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.20	3.58	38.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.68	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.0	85.0	101.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.03	3.11	61.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.74	3.40	44.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.16	3.39	65.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.37	2.41	101.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	552.0	214.7	38.9

Diagnóstico:
Espirometria normal