

Exame n.º :732354


CPF :028.903.751-45
CNPJ :15.473.704/0001-59
Nascimento :19/01/1988
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/04/2025

Paciente :WALTER SEBASTIAO AMORIM QUADROS
Razão :CELSO R FERREIRA TRANSPORTES
Idade : 37 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA DE CARRETA

RG :18463070/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

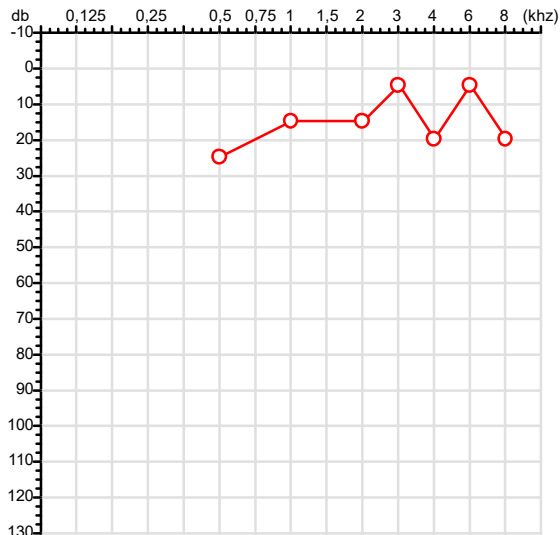

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	15	5	20	5	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	15	18	5	20	5	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

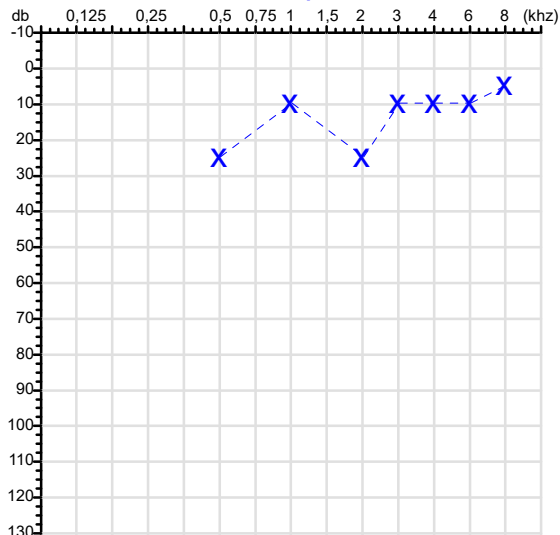

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	10	25	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	10	25	20	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :8F58BFB01ACE8FC7314A479EB8C12EC8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Walter Sebastiao Amorim Quadros

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25041114590137 Data : 11/04/2025
Paciente : WALTER SEBASTIAO AMORIM QUADROS
Nasc. : 19/01/1988 RG : 18463070 CPF : 02890375145
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=444403167986420708450637649044>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15473704000159 Fantasia : FLEX TRANSPORTES
Razão Social : CELSO R FERREIRA TRANSPORTES
Endereço : R SANTA GENOVEVA N.º S/N Complemento : QUADRA05 BLOCO B1 APT 201 SALA
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78125070^{nº1}

Funcionário

Nome : Walter Sebastiao Amorim Quadros Setor: GERAL
CPF : 02890375145 Cargo: MOTORISTA DE CARRETA
RG : 18463070 / SSP MT Nascimento: 19/01/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Várzea Grande 11 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :92BA2A86FD82112BF6916C1579989F02
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25041114573737 Data : 11/04/2025
Paciente : WALTER SEBASTIAO AMORIM QUADROS
Nasc. : 19/01/1988 RG : 18463070 CPF : 02890375145
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 83BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=271196327428312451967229415220>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Nome: WALTER SEBASTIAO AMORIM QUADROS

Data Nasc.: 19/01/1988

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 11/04/2025

Protocolo: 926188

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 33096

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

nsm

Dra. Nathalia Simi Mendonça
CRM-MT 7626 RQE N° 4916
Título de Especialista em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1