

Exame n.º :732638


CPF :013.630.783-30
CNPJ :47.366.423/0001-93
Nascimento :25/05/1985
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/04/2025

Paciente :GILBERTO BRUNO DA SILVA RODRIGUES
Razão :CERAMICA MT NOVA LTDA
Idade : 39 anos
Setor :INDUSTRIA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

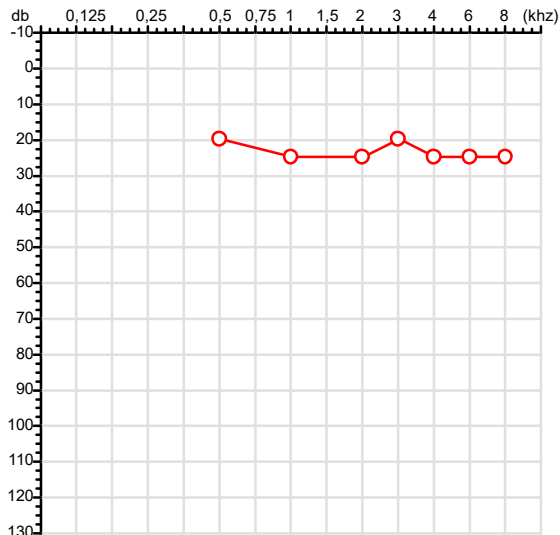

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	20	25	25	25

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT N° 15466
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :793B0618D39319BD0475AAE71E9D31AD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Gilberto Bruno da Silva Rodrigues

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

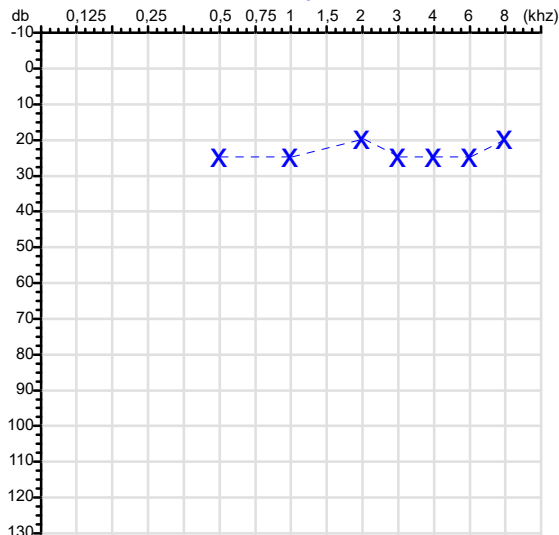

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	25	25	25	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	20	23	25	25	25	25

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/04/2025
Primeiro Nome: GILBERTO BRUNO
Sobrenome: DA SILVA RODRIGUES
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 75.0

Data de nascimento: 25/05/1985
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

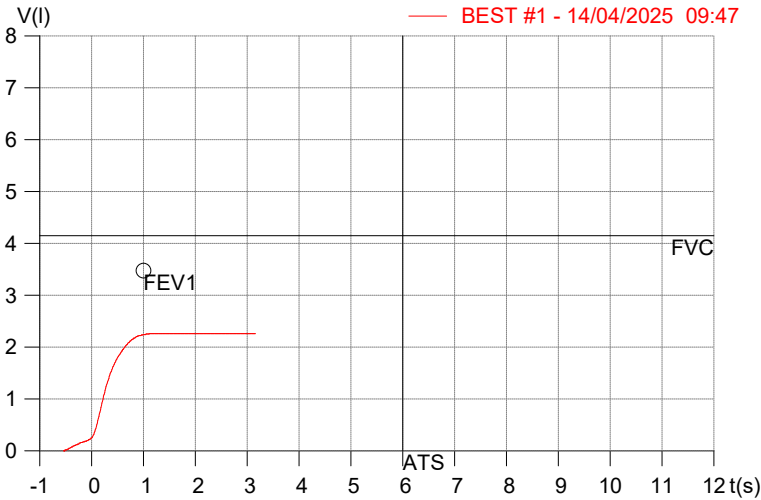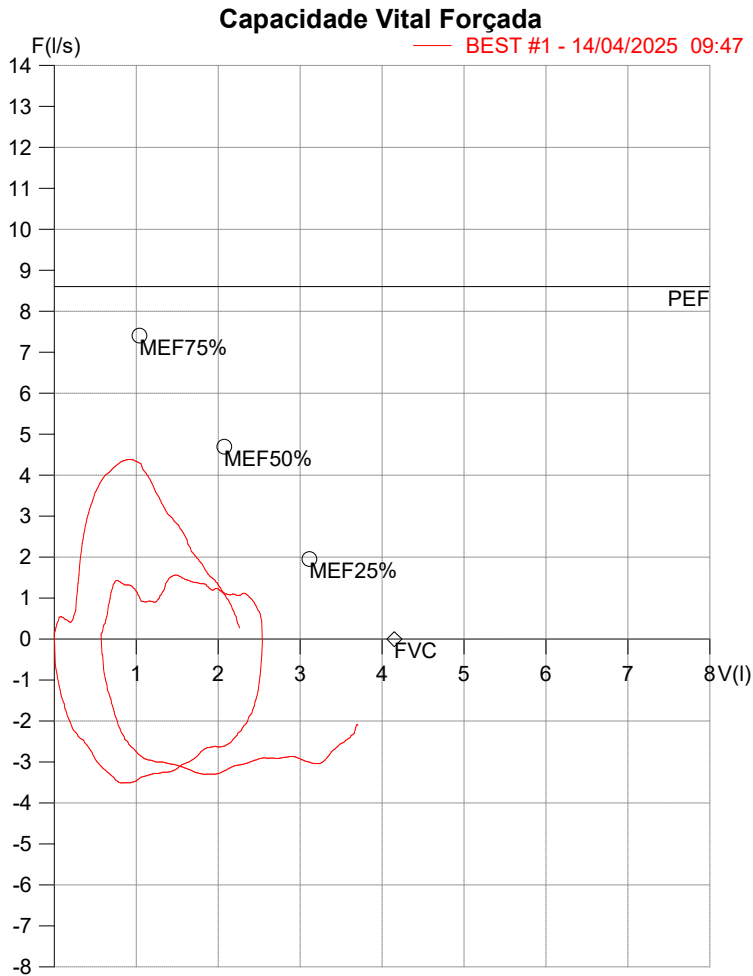

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.15	2.28	54.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.15	2.28	54.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.47	2.25	64.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.60	4.38	50.9
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.2	98.9	123.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.22	3.43	81.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.41	3.89	52.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.69	4.02	85.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.95	2.08	106.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	516.2	262.9	50.9

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado



Nome: GILBERTO BRUNO DA SILVA RODRIGUES
Médico: HISMET
Data: 14/04/2025
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 25/05/1985
CRM: 175069-MT
Protocolo: 926616
Senha: 639712

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1