



CPF :047.602.293-29	Paciente :Francimar de Sousa Das Chagas	RG :/
CNPJ :01.395.176/0019-81	Razão :RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	
Nascimento :18/07/1983	Idade : 41 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposo :14h	Função :AUXILIAR DE EXPEDICAO	
Data do Exame : 14/04/2025		

Orelha Direita

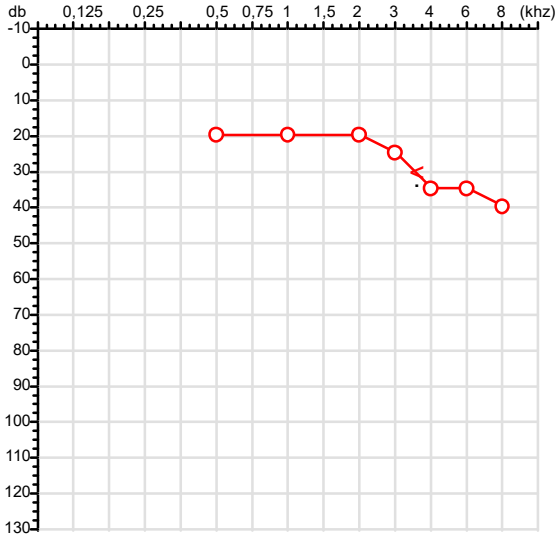

Audiometria

Orelha Esquerda

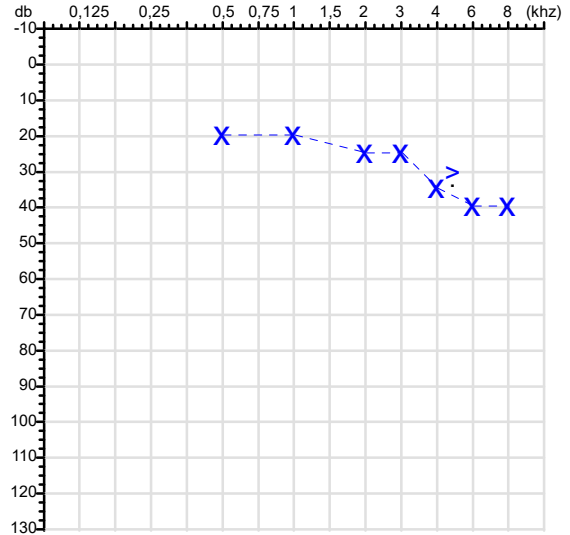

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	35	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	40	40

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	35	32

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5ED851CD7A6361FBAED9CC52CB9EA645
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francimar de Sousa Das Chagas
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024