

Exame n.º :732935


CPF :317.932.742-15
CNPJ :04.716.683/0001-39
Nascimento :01/01/1971
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 15/04/2025

Paciente :Elizeu Matias Dos Santos
Razão :C A DO NASCIMENTO ME
Idade : 54 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

RG :34056408/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

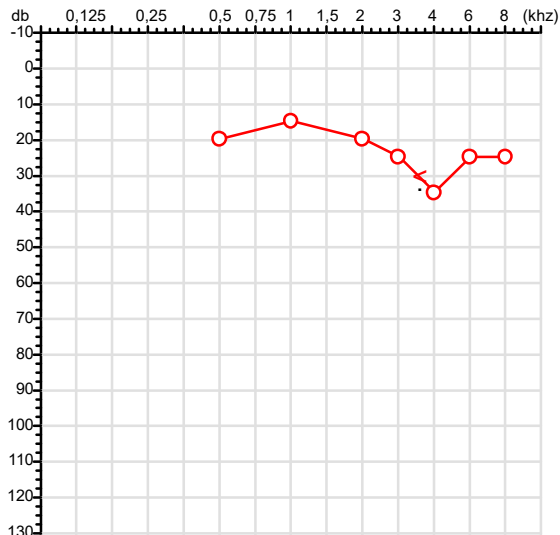

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	35	25	25

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	35	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khkz, 1000khkz e 2000khkz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

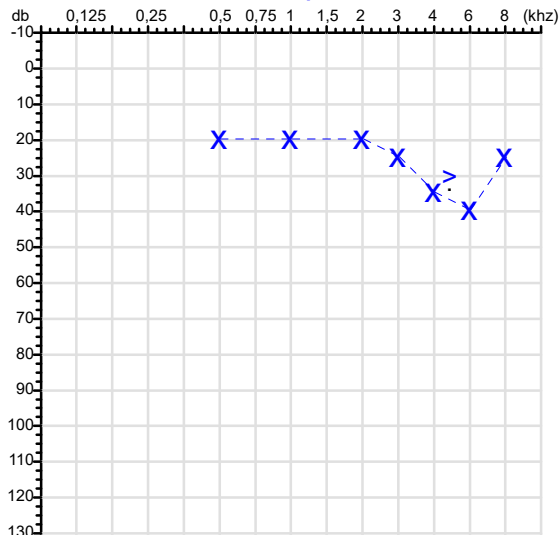

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	40	25

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khkz, 1000khkz e 2000khkz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1AAB49B33BEB8F41B9EEC8DE946B9C80

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elizeu Matias Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024