

Exame n.º :733973


CPF :737.631.791-00
Nascimento :25/11/1997
Motivo :Complementar
Repouso :14h
Data do Exame : 22/04/2025

Paciente :MURILO BERNARDES FRANCO DE OLIVEIRA
Idade : 27 anos
Setor :
Função :INSTRUTOR DE LIBRAS

RG :18048307/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita

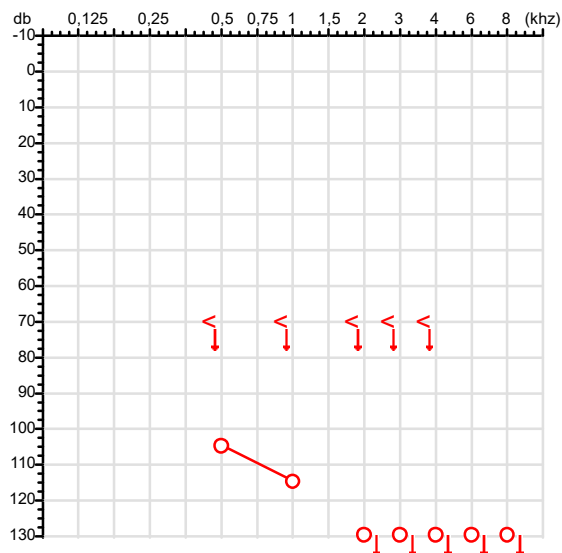

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	105	115	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	105	115	AUS	117	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

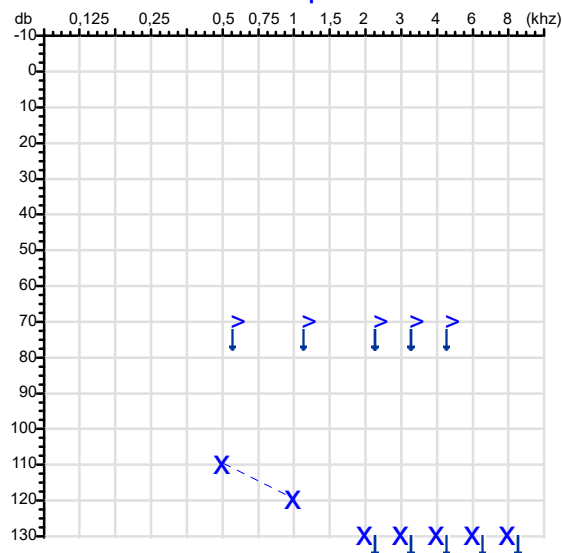

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	110	120	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	110	120	AUS	120	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3D982A1302776D1E1A87419E93F0BAEF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Murilo Bernardes Franco de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024