



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26440254000114 Fantasia : WT MOVIDO ACAI
Razão Social : W T RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
Endereço : R TIRADENTES N.º 02 Complemento : QUADRA09 LOTE 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78061356

Funcionário

Nome : Elifas de Sousa Azevedo Setor: GERAL
CPF : 06715645108 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
RG : / Nascimento: 13/07/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura : 78A1AF500AFCECB3A5278DEB56AA076A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :734207


CPF :067.156.451-08
CNPJ :26.440.254/0001-14
Nascimento :13/07/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/04/2025

Paciente :Elifas de Sousa Azevedo
Razão :W T RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
Idade : 26 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

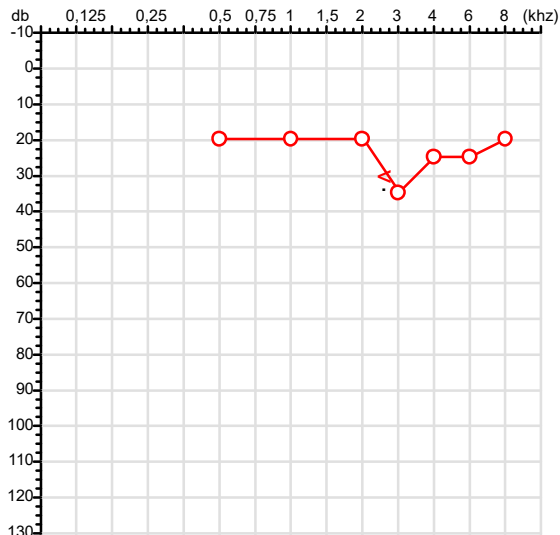

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	35	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	35	25	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

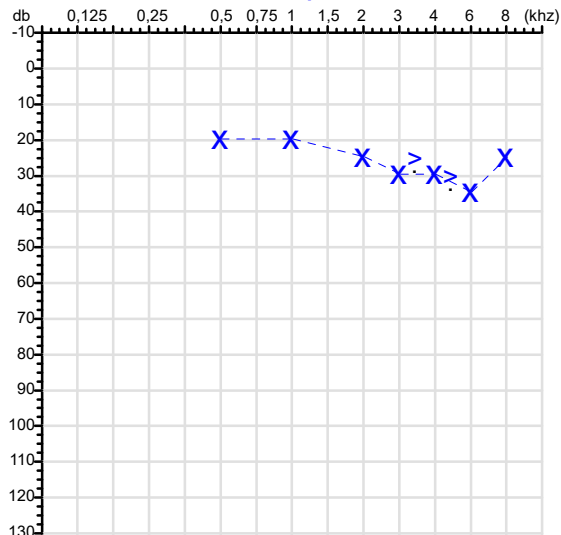

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	30	30	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	25	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	30	30	35	32

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :53E7E737BC20FBF90A9CA5106460E2CB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elifas de Sousa Azevedo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25042311203948

Data : 23/04/2025

Paciente : ELIFAS DE SOUSA AZEVEDO

Nasc. : 13/07/1998 RG :

CPF : 06715645108

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,09_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38_S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=439487861308044003024728348496>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT



FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 734207
Primeiro Nome: ELIFAS DE SOUSA
Sobrenome: AZEVEDO
Data: 23/04/2025

Data de nascimento: 13/07/1998
Sexo : Macho
Peso (kg): 105.0
Altura (cm): 183.0

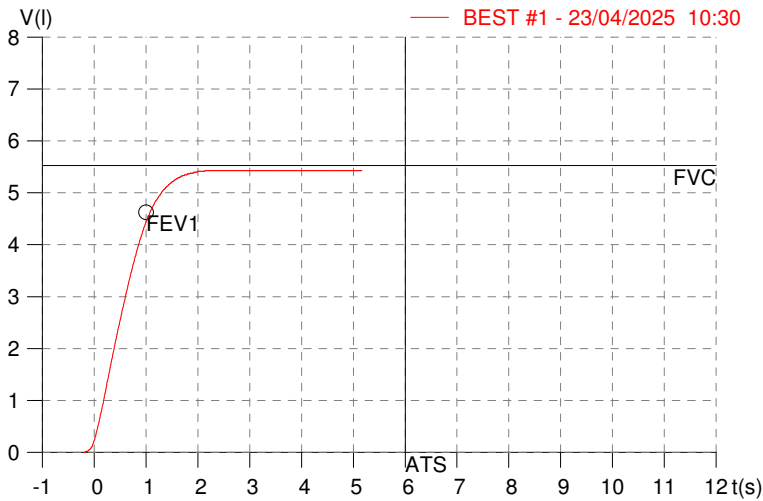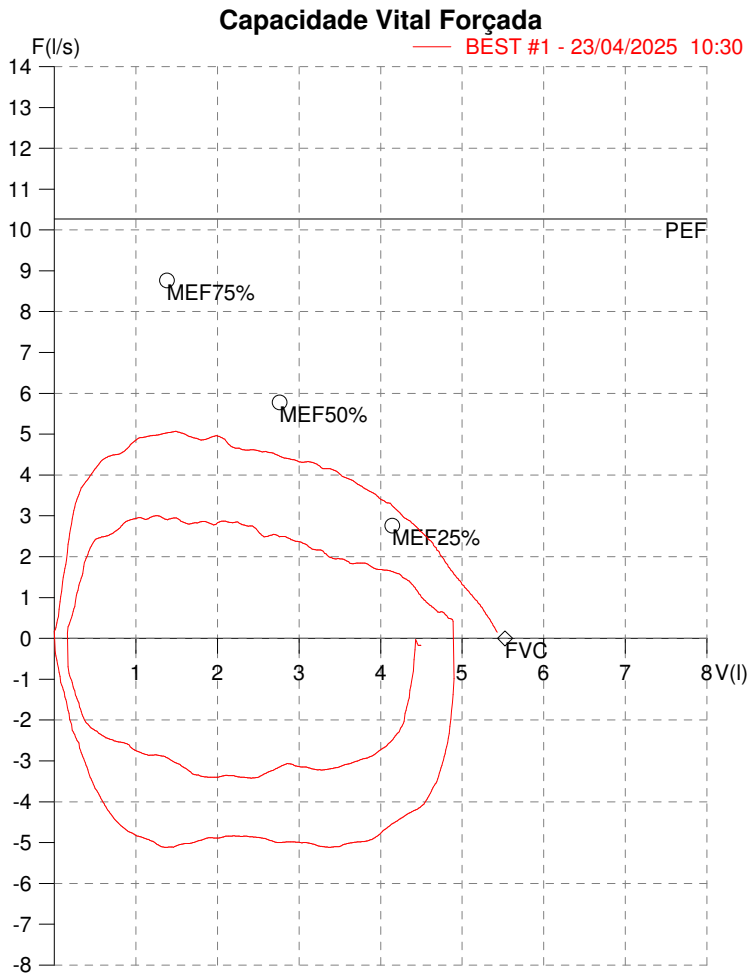

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.52	5.45	98.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.52	5.45	98.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.62	4.40	95.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.27	5.07	49.4
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.5	80.8	97.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.13	4.33	84.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.77	5.02	57.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.78	4.49	77.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.76	3.32	120.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	616.1	304.3	49.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 23/04/2025

Cod.: 525748	Paciente: Elifas de Sousa Azevedo	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 23/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06715645108	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

86 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/04/2025 Liberado em: 23/04/2025 13:48

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo : 2504231134339 Data : 23/04/2025
Paciente : ELIFAS DE SOUSA AZEVEDO
Nasc. : 13/07/1998 RG : CPF : 06715645108
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

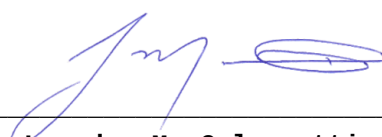

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=206153796277873966559260471098>

