



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01303940000112 Fantasia : SELCO ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : SELCO ENGENHARIA LTDA  
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070500

### Funcionário

Nome : Claudio Sampaio Correa Setor: ENGENHARIA ELETRICA  
CPF : 67297269115 Cargo: TECNICO ELETROTECNICO  
RG : / Nascimento: 21/06/1974

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/25

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :8EE4AF5B7619EB0F8FE37106A634E6FA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :735643


CPF :672.972.691-15  
CNPJ :01.303.940/0001-12  
Nascimento :21/06/1974  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 30/04/2025

Paciente :Claudio Sampaio Correa  
Razão :SELCO ENGENHARIA LTDA  
Idade : 50 anos  
Setor :ENGENHARIA ELETRICA  
Função :TECNICO ELETROTECNICO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita

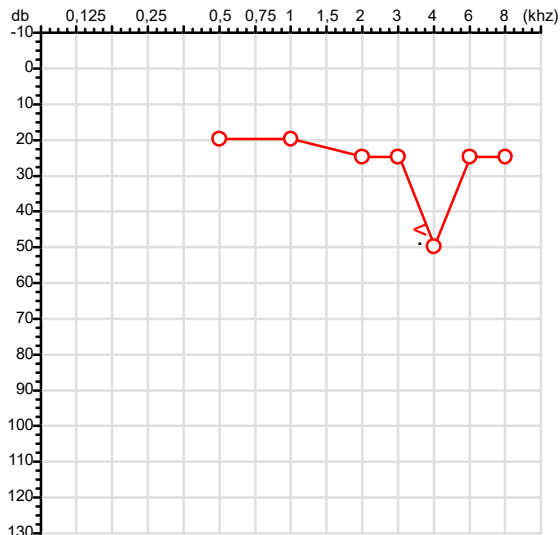

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |

## Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 45 | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 25 | 22 | 25 | 50 | 25 | 33 |

## Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda

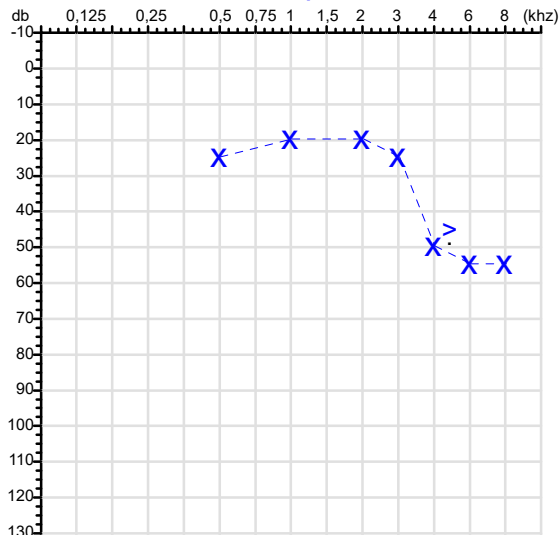

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 25  | 20 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 45 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 25  | 20 | 20 | 22 | 25 | 50 | 55 | 43 |

## Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :82D6D3C9CD7D205AD4DE374987ECBF31

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Claudio Sampaio Correa*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024



|             |                        |        |            |        |             |           |         |            |                         |       |             |       |
|-------------|------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | CLAUDIO SAMPAIO CORREA |        | ID1        | 735643 | Sexo        | Masculino | Idade   | 50,8       | Peso (kg)               | 76,00 | Altura (cm) | 165,0 |
| Agrupamento | --                     | D.O.B. | 21/06/1974 | --     | BMI (kg/m2) | 27,9      | Fumante | Ex-fumante | Anos de Tabag...        | 15    | Cig/Dia     | 20    |
| Técnico     | --                     | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --         | Outros/Não Especificado |       |             |       |

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 07:32                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|---------|--|
| FVC         | L | <b>3,75</b> | 3,82 | 98     |         |  |
| FEV1        | L | <b>3,17</b> | 3,08 | 103    |         |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>84,5</b> | 80,8 | 105    |         |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>84,5</b> | 80,8 | 105    |         |  |

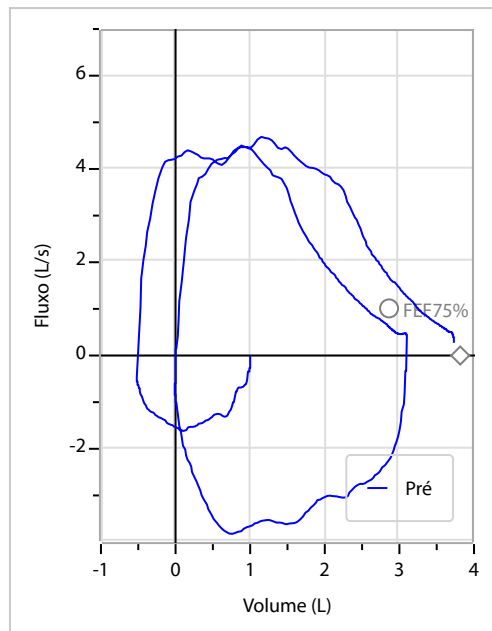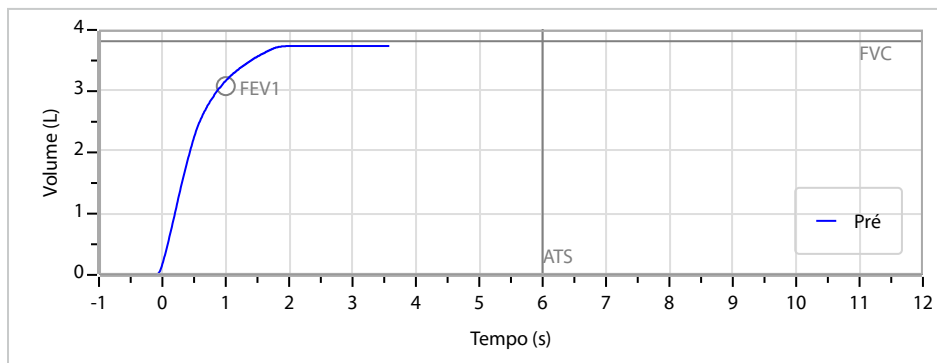

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,5% e um valor FVC de 3,75 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Protocolo : 2504300838139

Data : 30/04/2025

Paciente : CLAUDIO SAMPAIO CORREA

Nasc. : 21/06/1974 RG : -

CPF : 67297269115

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=361180476523308926359771502730>

