



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Cleici Benites da Silva Setor: REFORMA DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - REFORMA
CPF : 02889381196 Cargo: BOBINADOR (A) III
RG : 19790490 / SSP MT Nascimento: 10/05/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : C4785A113041F952FFEA22F99F15A1FC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :735657


CPF :028.893.811-96
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :10/05/1987
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/04/2025

Paciente :CLEICI BENITES DA SILVA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 37 anos
Setor :REFORMA DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - REFORMA
Função :BOBINADOR (A) III

RG :19790490/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

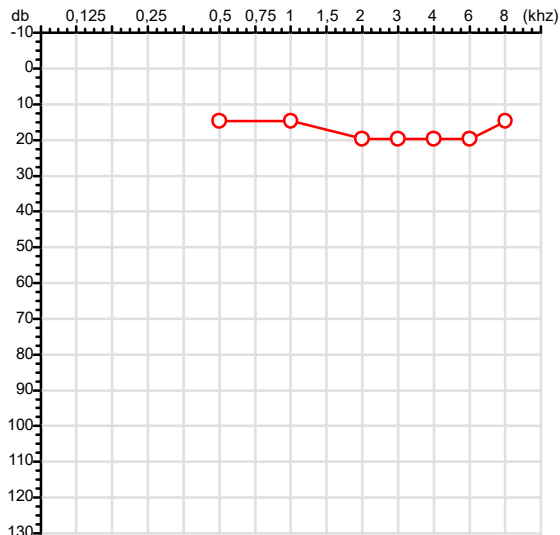

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

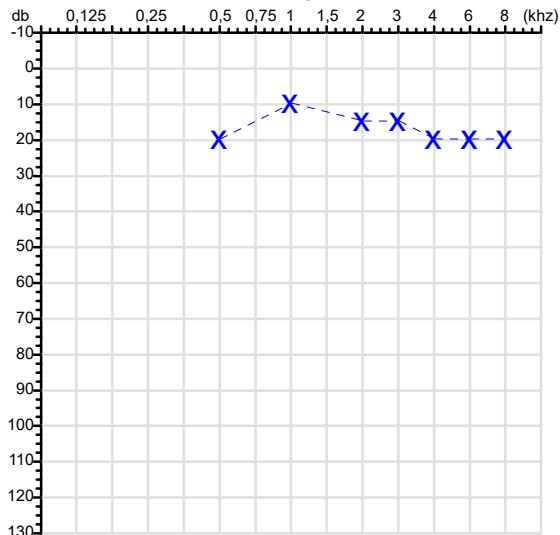

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	15	20	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :25B6F95CCE4053E33D92EA754EE345A7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleici Benites da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 526636	Paciente: Cleici Benites da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 30/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02889381196	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,8 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 05/05/2025 08:54

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 ug/L

31/10/2022

0,8 ug/L

20/10/2023

0,3 ug/L

25/06/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 735657
Primeiro Nome: CLEICI BENITES DA
Sobrenome: SILVA
Data: 30/04/2025

Data de nascimento: 10/05/1987
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 74.0
Altura (cm): 168.0

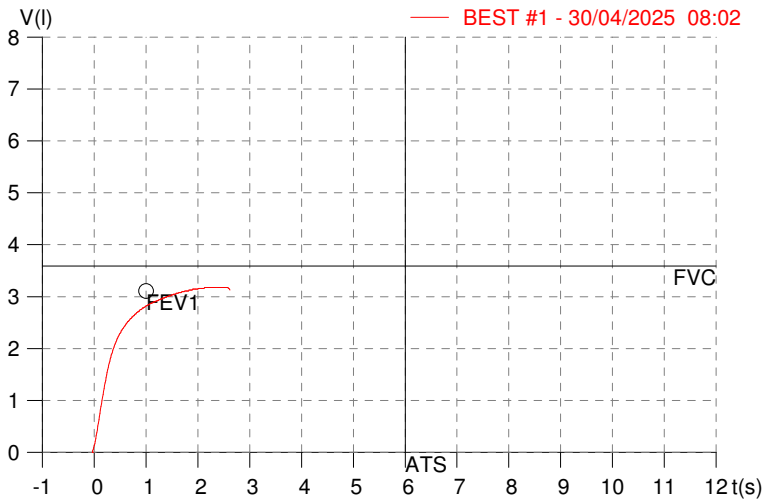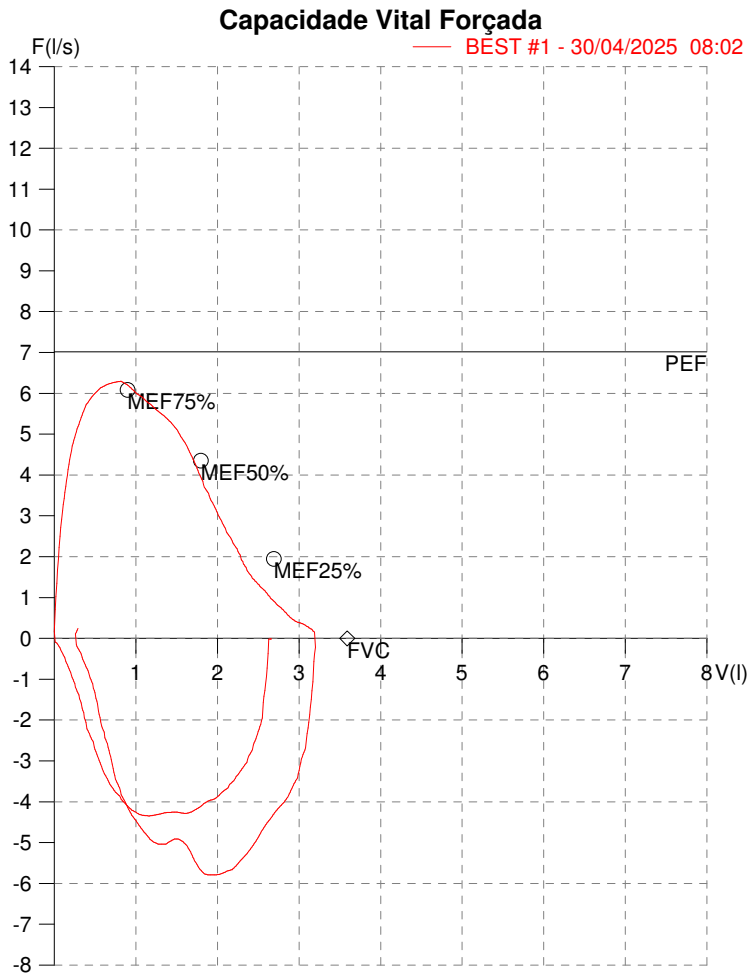

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.59	3.21	89.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.59	3.21	89.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.11	2.84	91.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.02	6.29	89.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.79	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.1	88.5	107.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.76	3.69	98.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.08	6.29	103.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.35	4.77	109.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.95	1.58	81.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	421.2	377.6	89.7

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 30/04/2025

Cod.: 526636	Paciente: Cleici Benites da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 30/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02889381196	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 13:10

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,15	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	101,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.520/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,4%	5.294/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	70,4%	5.294/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,0%	226/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	53/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,7%	1.557/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	5,2%	391/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	244.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,28%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:2504300909099

Data:30/04/2025

Paciente:CLEICI BENITES DA SILVA

Nasc.:10/05/1987 RG :19790490-SSP MT

CPF:02889381196

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=802018793112966990863495729007>



Protocolo : 2504300913559

Data : 30/04/2025

Paciente : CLEICI BENITES DA SILVA

Nasc. : 10/05/1987 RG : 19790490-SSP MT

CPF : 02889381196

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=660976395571867790923735886114>

