

Exame n.º :736151


CPF :003.565.371-02
CNPJ :27.154.603/0001-02
Nascimento :18/03/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/05/2025

Paciente :Pedro Paulo Silva Barbosa
Razão :ADAO BENAIR DA SILVA
Idade : 40 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA


RG :16498631/SJSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

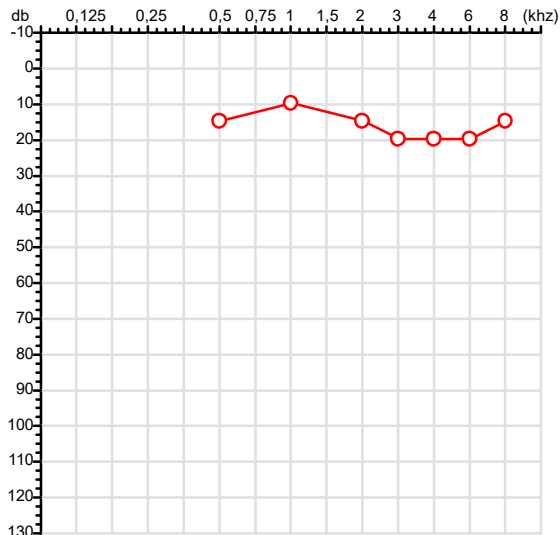

Orelha Esquerda

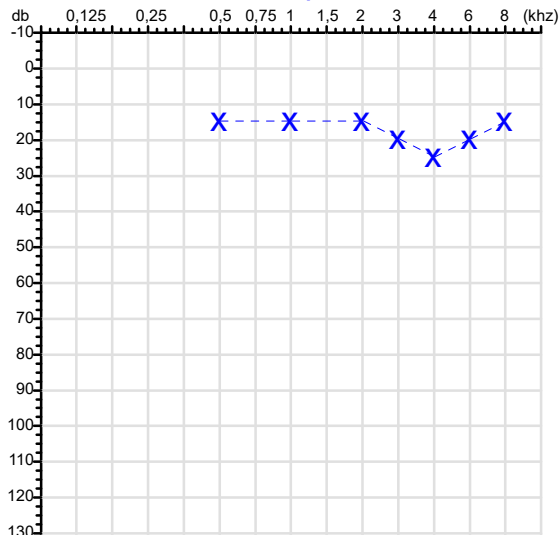

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :22B74450C903B86580DC50713BCDBA39

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Pedro Paulo Silva Barbosa*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Nome	PEDRO PAULO SILVA BARBOSA			ID1	736151	Sexo	Masculino	Idade	40,1	Peso (kg)	104,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	18/03/1985	ID2	--	BMI (kg/m2)	34,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				Classe 2		--	Etnia				
	--							--	Outros/Não Especificado				

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:58



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,17	4,65	90	
FEV1	L	3,79	3,80	100	
FEV1/FVC%	%	90,8	81,8	111	
FEV1/Vcmax%	%	90,8	81,8	111	

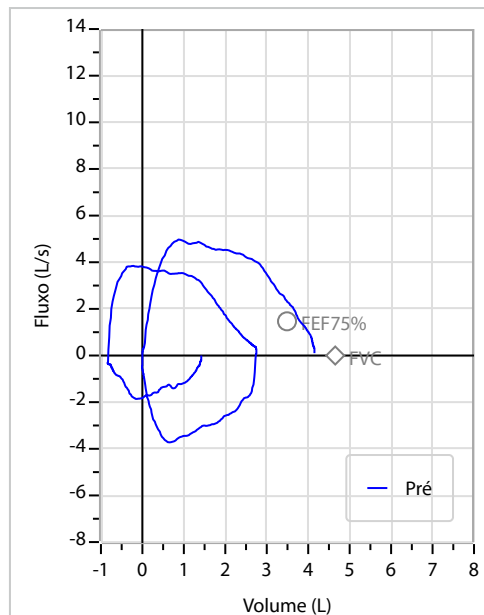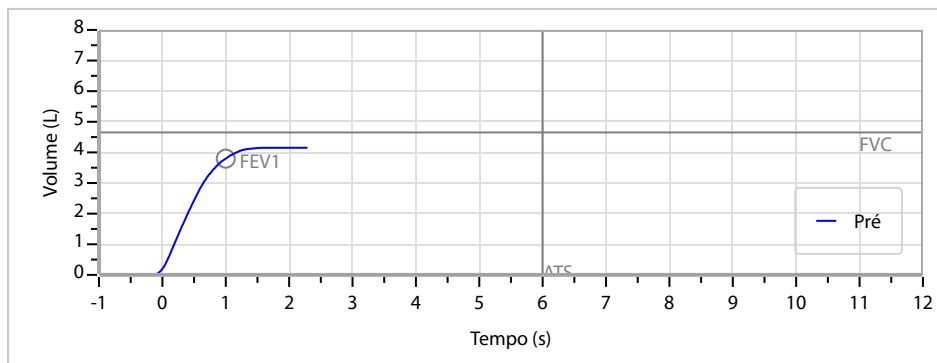

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,8% e um valor FVC de 4,17 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____