



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Estevao Marques da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 30409250163 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 20/05/1963

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :AE20FEC4CBBA79EEA08746B14AF32B2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :736893


CPF :304.092.501-63
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :20/05/1963
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/05/2025

Paciente :Estevao Marques da Silva
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 61 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

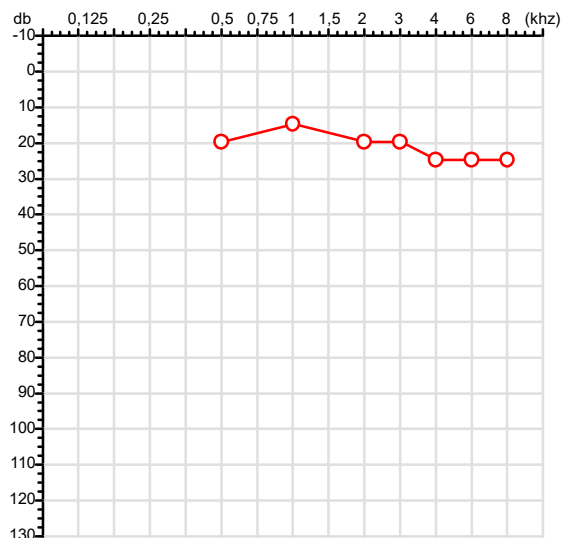

Orelha Esquerda

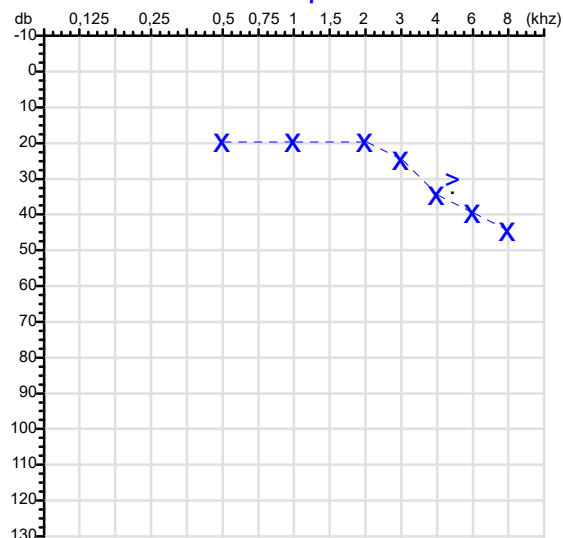

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C4693B39091094C853F415894BFFD274

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Estevao Marques da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	ESTEVAO MARQUES DA SILVA		ID1	736893	Sexo	Masculino	Idade	61,9	Peso (kg)	61,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/05/1963	--	BMI (kg/m2)	22,4	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:42



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,85	3,51	81	
FEV1	L	2,61	2,77	94	
FEV1/FVC%	%	91,4	78,9	116	
FEV1/Vcmax%	%	91,4	78,9	116	

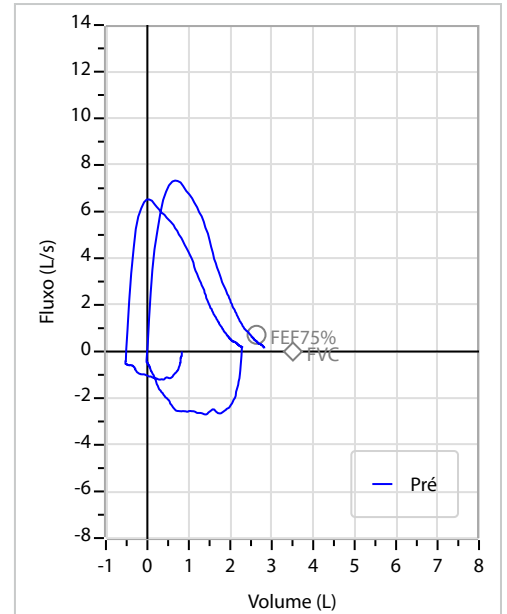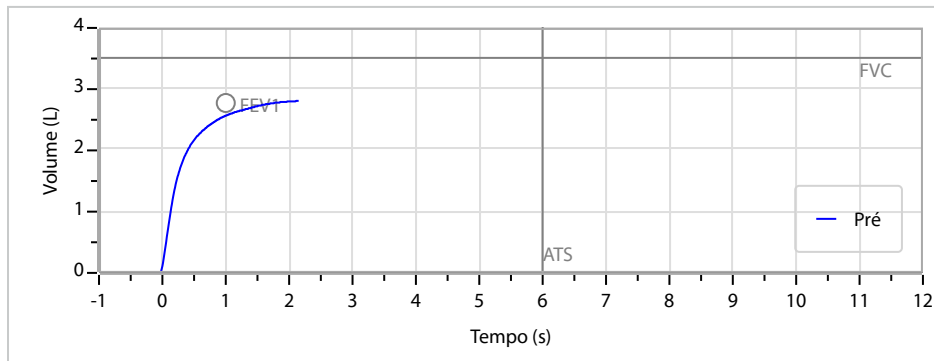

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,4% e um valor FVC de 2,85 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 527390	Paciente: Estevao Marques da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 06/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 30409250163	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

100 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 11:09

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 527390	Paciente: Estevao Marques da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 06/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 30409250163	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 11:45

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,14	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.700/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	46,7%	2.195/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	46,7%	2.195/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	38/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	5/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	49,1%	2.308/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	3,3%	155/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	181.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,176%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



TESTE DE ROMBERG N° 736893

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000 EXPOSIÇÃO CPST 32 CEP 78

Funcionário

Nome : Estevao Marques da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 30409250163 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 20/05/1963

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 6 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>