



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Joao Batista da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 43389686215 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 14/07/1970

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :3B3C9B3B142F20CB6C889299DCD8129E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :736898

CPF :433.896.862-15
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :14/07/1970
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/05/2025

Paciente :Joao Batista da Silva
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 54 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

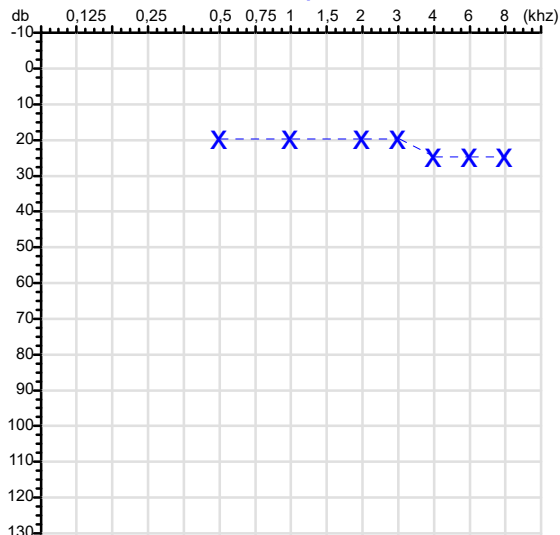

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0414648AE97408786DC3147D99257FC0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Joao Batista da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 736896
Primeiro Nome: JOSIVAN DA SILVA
Sobrenome:
Data: 06/05/2025

Data de nascimento: 17/07/1993
Sexo : Macho
Peso (kg): 75.0
Altura (cm): 165.0

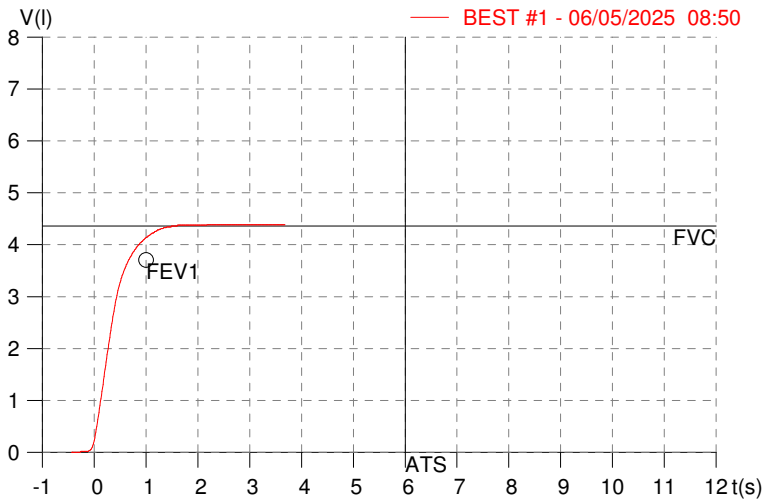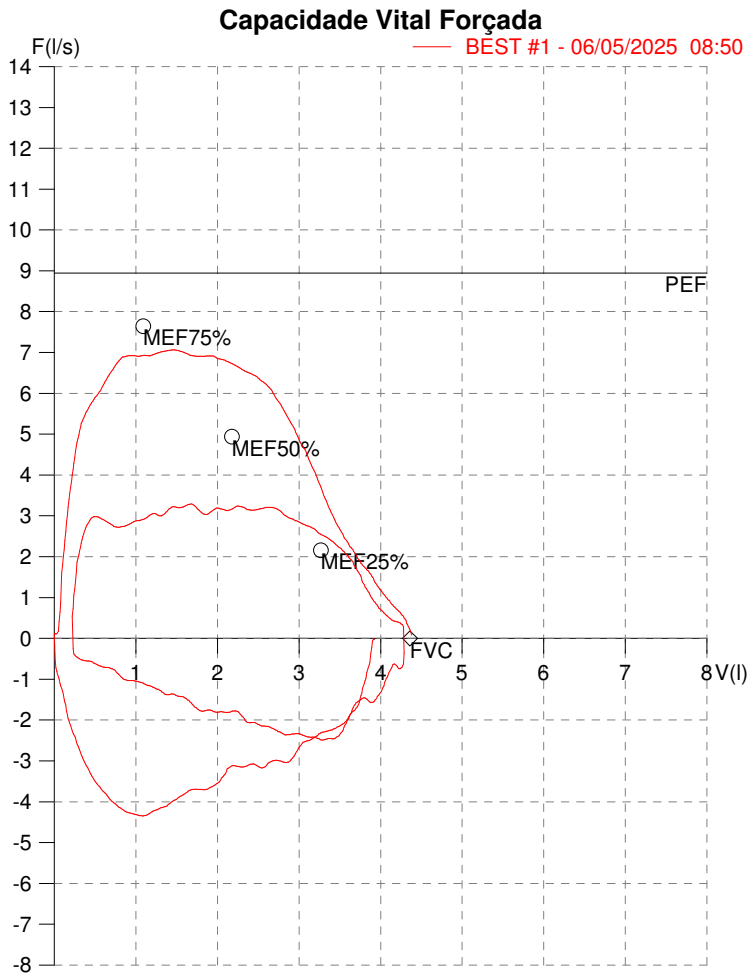

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.36	4.40	101.0
4.36	4.40	101.0
3.71	4.14	111.8
8.95	7.07	79.0
81.6	94.1	115.3
4.57	6.03	131.9
7.64	6.93	90.7
4.94	6.70	135.5
2.16	3.51	162.5
	2.2	
536.9	424.1	79.0

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 06/05/2025

Cod.: 527380	Paciente: Joao Batista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 06/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 43389686215	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

84 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 11:23

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 527380	Paciente: Joao Batista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 06/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 43389686215	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 11:46

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,36	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.220/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	67,1%	6.187/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	67,1%	6.187/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	212/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	74/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,1%	2.406/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	3,7%	341/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	277.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,285%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



TESTE DE ROMBERG N° 736898

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000 EXPOSIÇÃO CPST 32 CEP 78

Funcionário

Nome : Joao Batista da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 43389686215 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 14/07/1970

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 6 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>