



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Adriana Garcia de Araujo Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 00432332103 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 06/02/1976

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de maio de 2025

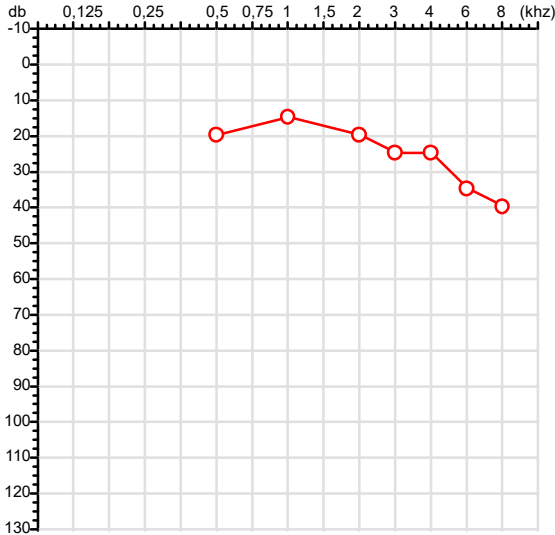
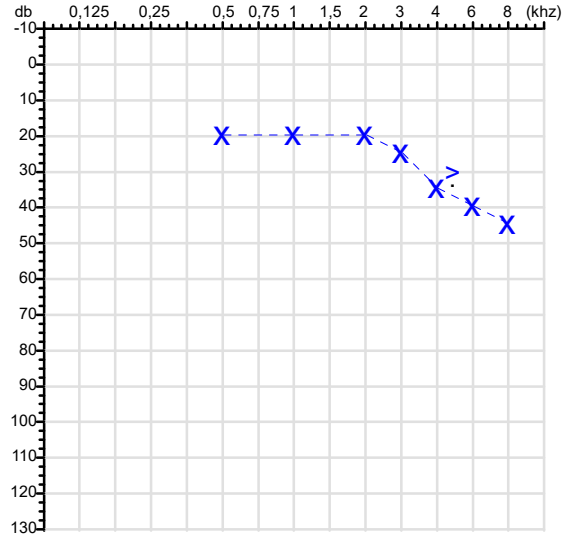
Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :A1F89EB5AC7A4B23DD9A7EA5FB2580E4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :004.323.321-03	Paciente :ADRIANA GARCIA DE ARAUJO	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :06/02/1976	Idade : 49 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 07/05/2025		

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	35	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	40	45

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2203902ACB148966CDC6D5C58D6929AC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adriana Garcia de Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 527552	Paciente: Adriana Garcia de Araujo	Sexo: Feminino	Idade: 49 (A)
Atendido em: 07/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00432332103	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/05/2025 Liberado em: 07/05/2025 16:12

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,38	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,8	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	30,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.250/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,6%	2.762/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,6%	2.762/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	63/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	58/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	41,7%	2.189/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	3,4%	179/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	220.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,23%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662