

Cod.: 527935	Paciente: Gabriel Lima da Conceicao	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 08/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07246101110	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,02 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 08/05/2025 Liberado em: 14/05/2025 16:40

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina

02/10/2023



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30042571000150 Fantasia : RADIADORES CAMARGO
Razão Social : RADICOLER CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA
Endereço : RUA BRASILIA (LOT 23 DE SETEMBRO) N.º 569 Complemento : SALA 01
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110731

Funcionário

Nome : Gabriel Lima da Conceicao Setor: OFICINA
CPF : 07246101110 Cargo: AJUDANTE GERAL NIVEL I
RG : . / . Nascimento: 11/08/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 8 de maio de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :ED95366E896D6BF178F0C081A3152B70
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :737860

CPF :072.461.011-10
CNPJ :30.042.571/0001-50
Nascimento :11/08/1997
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/05/2025

Paciente :Gabriel Lima da Conceicao
Razão :RADICOLER CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA
Idade : 27 anos
Setor :OFICINA
Função :AJUDANTE GERAL NIVEL I
RG :./.

Audiometria

Orelha Direita

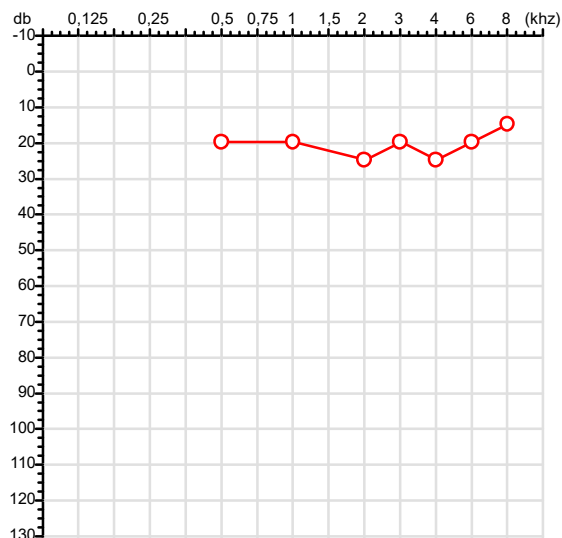

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	20	25	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :4E939207BFD97C7728AD76639554A332

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Gabriel Lima da Conceicao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

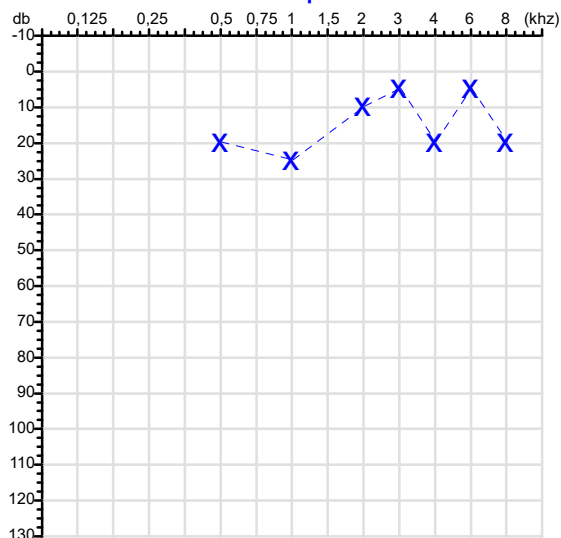

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	10	5	20	5	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	10	18	5	20	5	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)