



CPF :127.934.824-04	Paciente :Beatriz Maria Dos Santos	RG :/
CNPJ :05.111.062/0001-94	Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	
Nascimento :15/08/1999	Idade : 25 anos	
Motivo :Admissional	Setor :LIMPEZA E HIGIENIZACAO INDUSTRIAL (SETORES)	
Reposuo :14h	Função :AJUDANTE GERAL I	
Data do Exame : 08/05/2025		

Orelha Direita

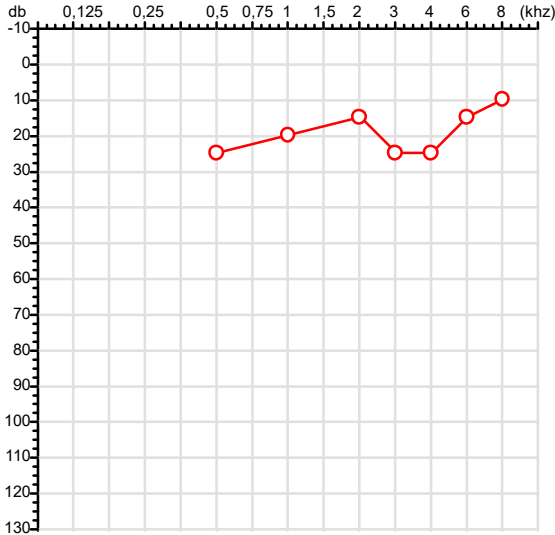

Audiometria

Orelha Esquerda

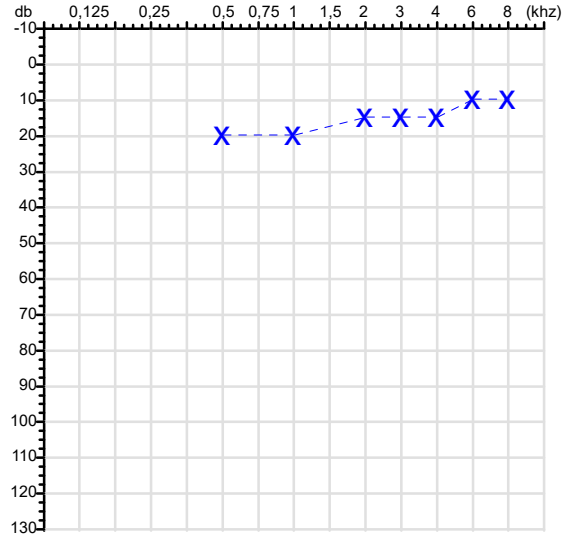

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	15	25	25	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	15	15	10	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	15	20	25	25	15	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	15	15	10	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :C907FDB3428089D68A73FEBB45D0DF45
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Beatriz Maria Dos Santos
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 527936	Paciente: Beatriz Maria dos Santos	Sexo: Feminino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 08/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12793482404	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/05/2025 Liberado em: 09/05/2025
08:57

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,06	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	100,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.420/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,4%	5.595/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,4%	5.595/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,5%	424/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,4%	132/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	32,8%	3.090/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	1,9%	179/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	265.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,30%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,1	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Cod.: 527936	Paciente: Beatriz Maria dos Santos	Sexo: Feminino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 08/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12793482404	Convênio: Hismet

BETA-HCG (SORO)**Negativo**

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 08/05/2025 Liberado em: 08/05/2025 18:17

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A

VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 - A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 - DUM duvidosa - dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
- 3 - A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 - Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:

- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES

O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498