



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Edilson da Silva Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 54522960182 Cargo: CONCRETISTA
RG : / Nascimento: 05/12/1963

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :432D1E1540720AF9038564C053A34736
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :545.229.601-82	Paciente :EDILSON DA SILVA	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :05/12/1963	Idade : 61 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Repouso :14h	Função :CONCRETISTA	
Data do Exame : 09/05/2025		

Orelha Direita

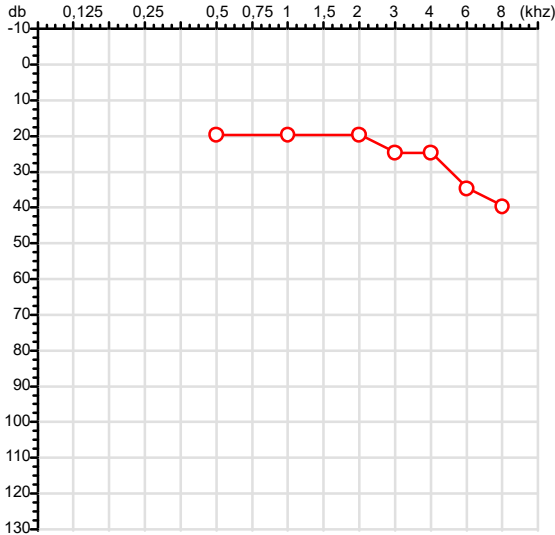

Audiometria

Orelha Esquerda

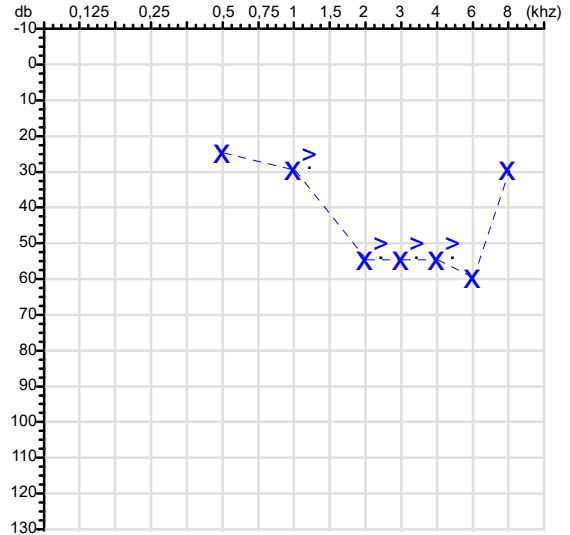

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	30	55	55	55	60	30

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	25	50	50	50	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	30	55	37	55	55	60	57

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :970B6AF569E9F945AF29801EE65DB906
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Edilson da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 527995	Paciente: Edilson da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 09/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 54522960182	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 12/05/2025 16:16

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.870/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	68,1%	4.678/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,1%	4.678/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,6%	41/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	27/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,4%	1.539/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	8,5%	584/mm³	2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	218.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,225%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662