



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Francisco Alves Dos Santos Setor: DRENAGEM
CPF : 01533037353 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 03/10/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :0C8315865793448104213590CE401A8D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :738362

CPF :015.330.373-53
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :03/10/1977
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 12/05/2025

Paciente :FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 47 anos
Cidade :DRENAGEM
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

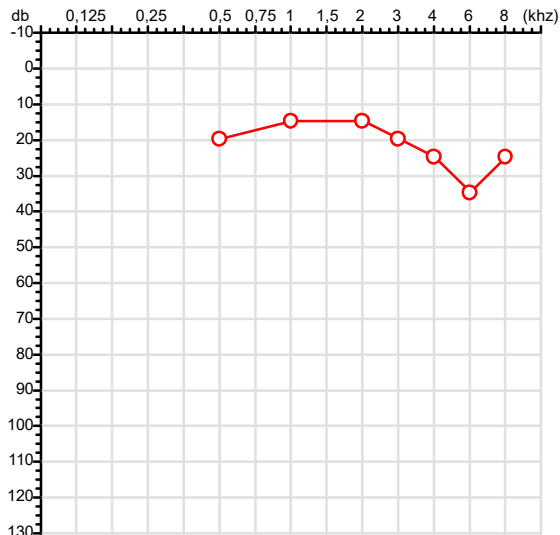

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BB9CAFBCD4F38EE779B289689C67F3FE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Francisco Alves Dos Santos*


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda

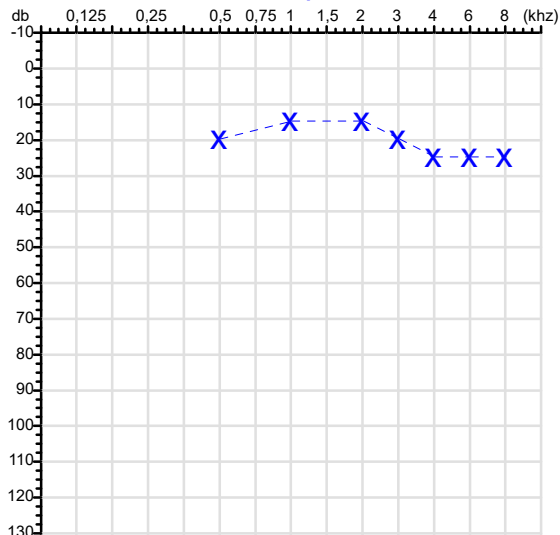

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 738362
Primeiro Nome: FRANCISCO ALVES
Sobrenome: SANTOS
Data: 12/05/2025

Data de nascimento: 03/10/1977
Sexo : Macho
Peso (kg): 65.0
Altura (cm): 165.0

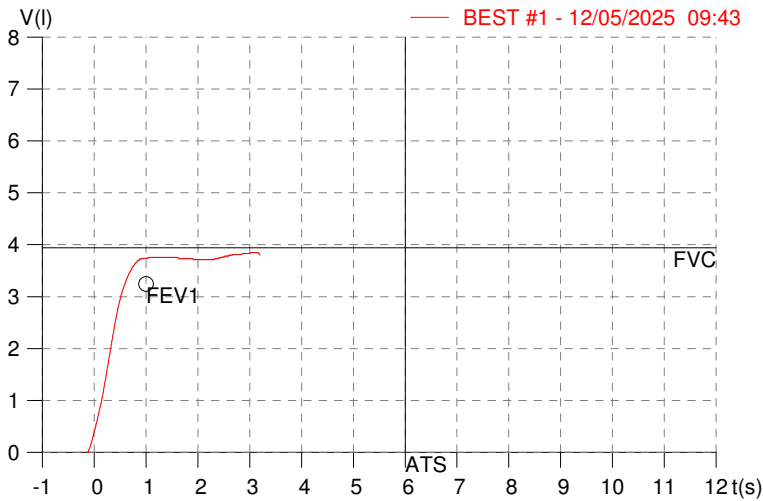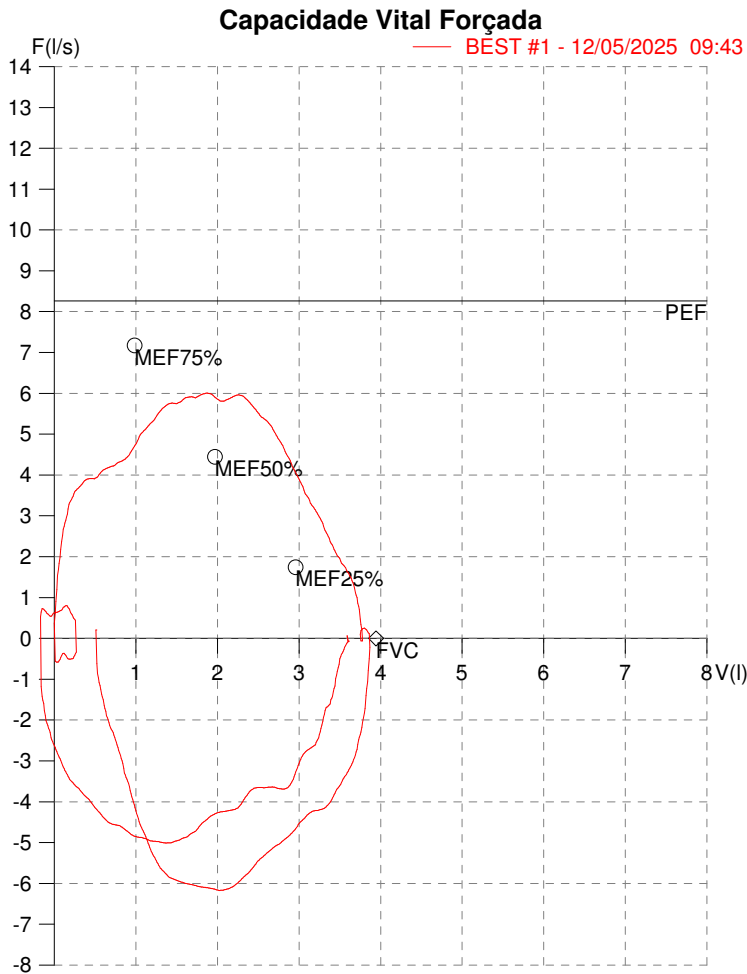

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.94	3.88	98.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.94	3.88	98.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.24	3.77	116.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.26	6.01	72.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.17	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	78.8	97.1	123.4
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.88	5.54	142.8
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.18	4.79	66.7
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.45	5.91	132.8
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.74	4.20	241.0
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		3.0	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	495.6	360.5	72.7

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 12/05/2025

Cod.: 528272	Paciente: Francisco Alves dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 12/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01533037353	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 12/05/2025 11:43

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,89	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.130/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,7%	3.782/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	61,7%	3.782/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,6%	405/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	27,0%	1.655/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	4,6%	282/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	226.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2505121045579

Data : 12/05/2025

Paciente : FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

Nasc. : 03/10/1977 RG : -

CPF : 01533037353

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=973709832142155173669728610275>

