

Exame n.º :738389


CPF :049.034.721-59
CNPJ :37.484.186/0001-01
Nascimento :04/01/2002
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/05/2025

Paciente :Joao Batista de Almeida Netto
Razão :BB BRAND CONCEPT COMERCIO LTDA
Idade : 23 anos
Setor :CORTE
Função :AUXILIAR DE CORTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

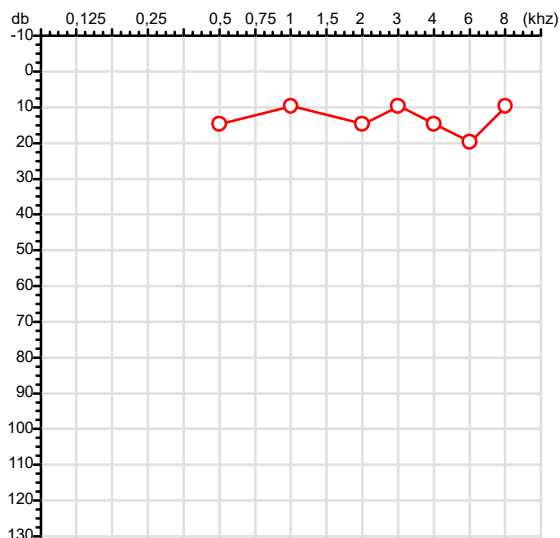

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	20	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	20	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

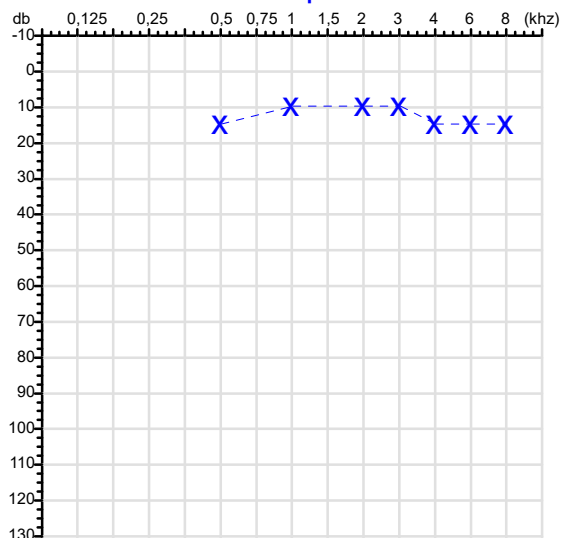

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :354A2082BC0C837F543E2A79B62B839A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Joao Batista de Almeida Netto*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 738389
Primeiro Nome: JOAO BATISTA
Sobrenome: ALMEIDA NETTO
Data: 12/05/2025

Data de nascimento: 04/01/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 82.0
Altura (cm): 175.0

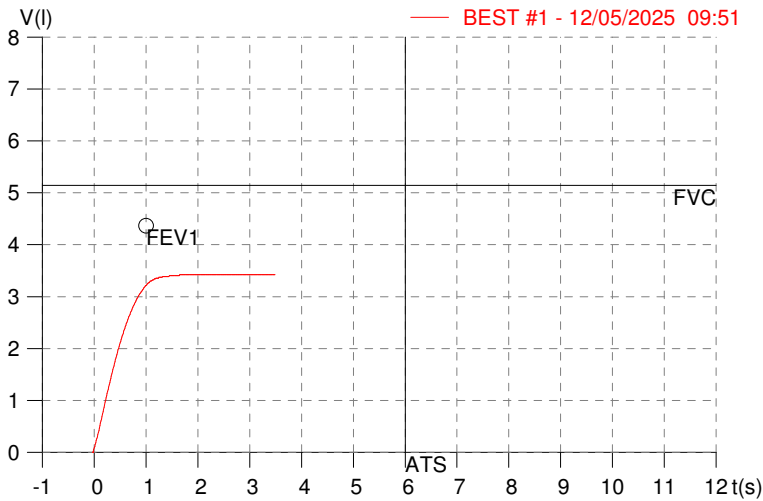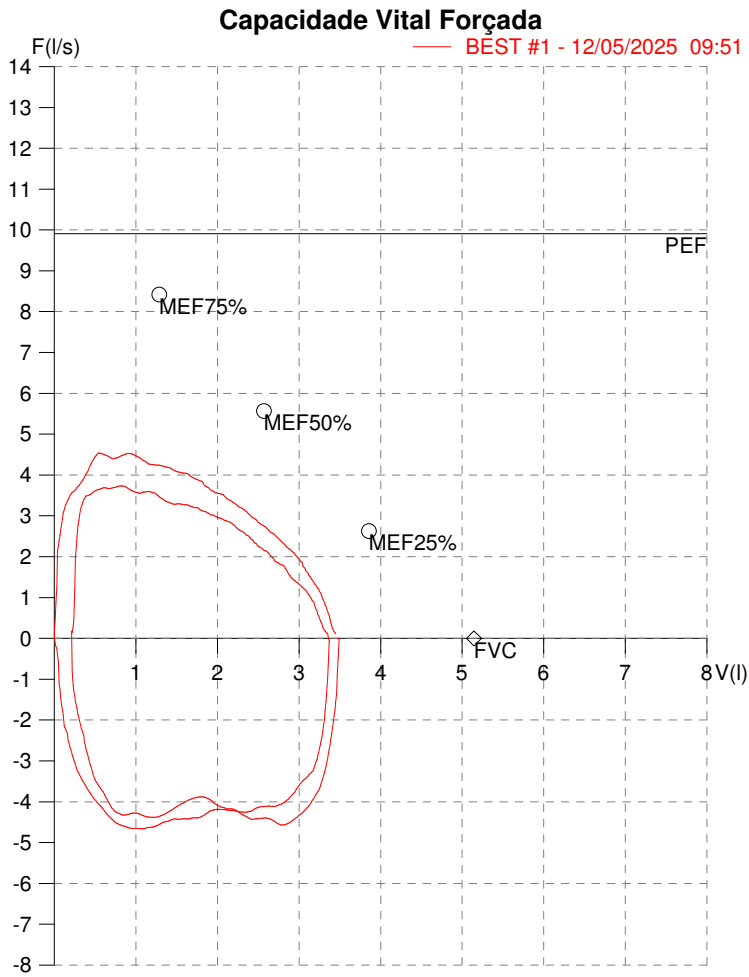

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.14	3.47	67.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.14	3.47	67.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.37	3.24	74.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.91	4.54	45.9
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	93.5	112.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.11	3.70	72.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.42	4.49	53.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.57	3.90	70.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.63	2.73	103.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
LungAge	years	Idade Pulmonar		57	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	594.4	272.6	45.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 12/05/2025