


Exame n.º :739032

CPF :086.240.861-08
CNPJ :54.681.187/0001-65
Nascimento :20/02/2005
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 14/05/2025

Paciente :Wesley Mates da Silva Campos
Razão :FRIGO E SANTOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DE MARKETING LTDA
Idade : 20 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :31366317/SESP MT

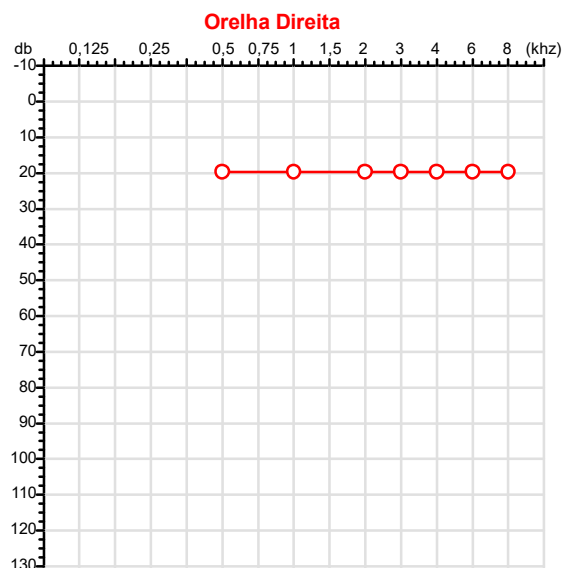

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

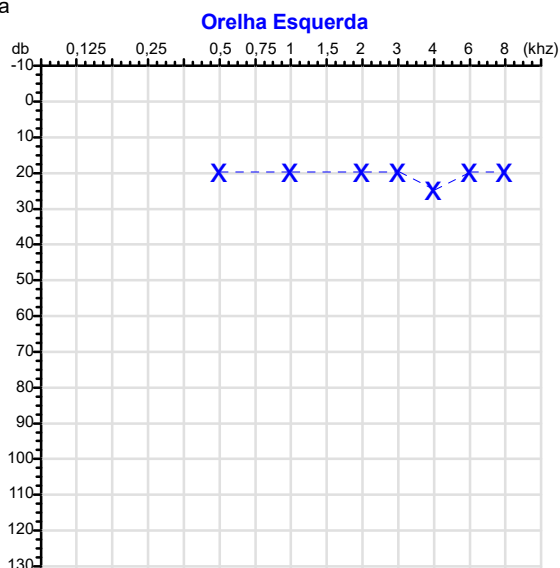

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :0EF49E6CDAFD435F4A60EA1D1ACE67A0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wesley Mates da Silva Campos

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Nome: WESLEY MATES DA SILVA CAMPOS

Médico: HISMET

Data: 14/05/2025

Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 20/02/2005

CRM: 175069-MT

Protocolo: 935920

Senha: 613781

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Cod.: 528611	Paciente: Wesley Mates da Silva Campos	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 14/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08624086108	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,18 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:15

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,60 g/g de creatinina


17/05/2023

0,35 g/g de creatinina

23/11/2023



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 528611	Paciente: Wesley Mates da Silva Campos	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 14/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08624086108	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

Inferior a 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:15

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,05 g/g de
creatinina

17/05/2023

Inferior a 0,05 g/g de
creatinina

23/11/2023

Inferior a 0,05 g/g de
creatinina

20/05/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Cod.: 528611	Paciente: Wesley Mates da Silva Campos	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 14/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08624086108	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:15

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,06 g/g de creatinina

17/05/2023

0,02 g/g de creatinina


23/11/2023

0,02 g/g de creatinina

20/05/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112/0001-00

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/05/2025
Primeiro Nome: WESLEY MATES DA
Sobrenome: SILVA CAMPOS
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 20/02/2005
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

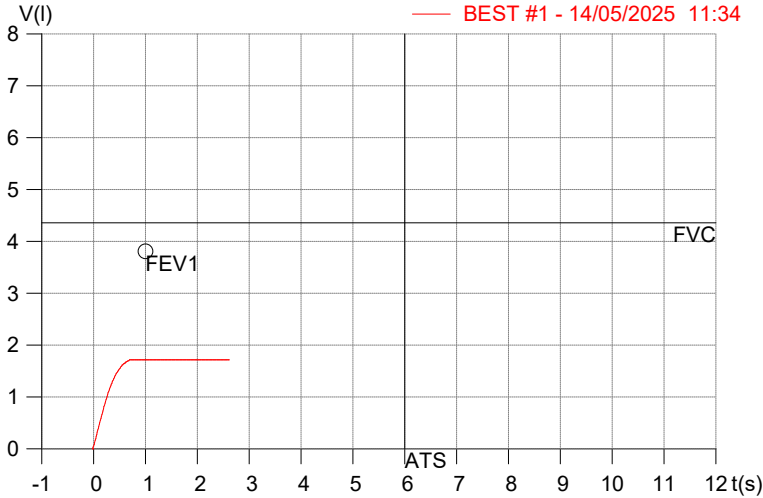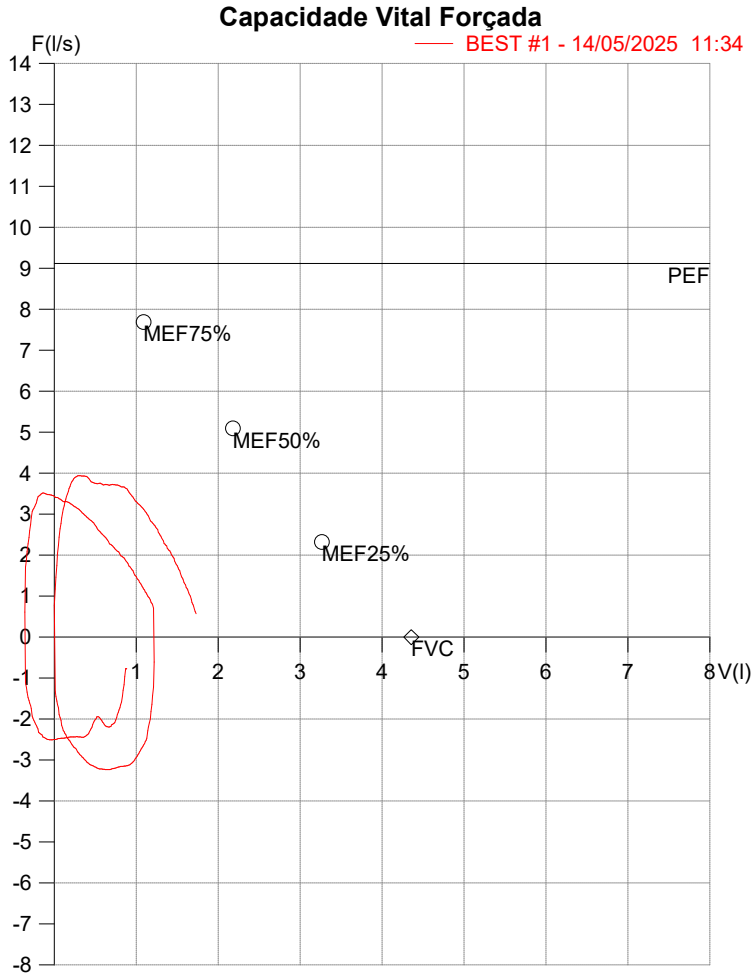

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.36	1.75	40.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.36	1.75	40.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.11	3.94	43.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.94	3.33	67.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.69	3.79	49.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.09	3.61	70.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	2.46	106.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	546.8	236.2	43.2

Diagnóstico:
Espirometria normal