



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186 Fantasia : BR PAVING
Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78108000

Funcionário

Nome : Wenderson Dos Santos Silva Setor: CAMPO GERAL
CPF : 08791897386 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 17/09/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :814930CADCAE05457E54329E3862CF38
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :739175


CPF :087.918.973-86
CNPJ :15.264.721/0001-86
Nascimento :17/09/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/05/2025

Paciente :WENDERSON DOS SANTOS SILVA
Razão :BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Idade : 20 anos
Setor :CAMPO GERAL
Função :AJUDANTE


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

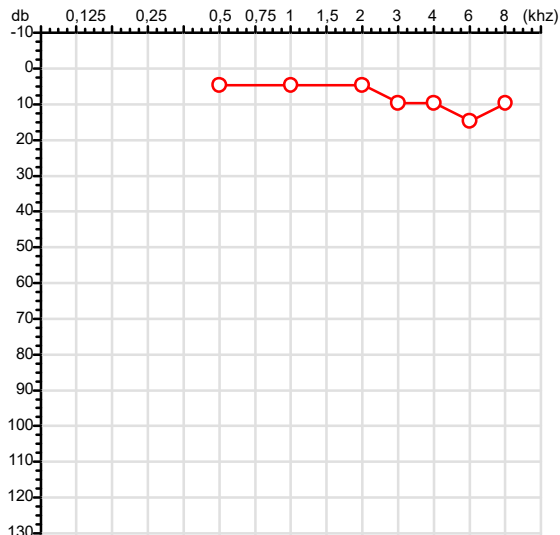

Orelha Esquerda

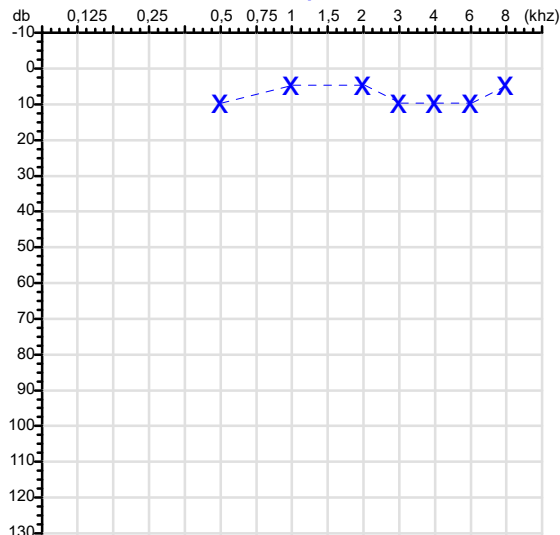

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	5	5	5	10	10	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	5	5	5	5	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5E0B7F2BC3F687DE4C874132C4517957

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Wenderson Dos Santos Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	WENDERSON DOS SANTOS SILVA		ID1	739175	Sexo	Masculino	Idade	20,6	Peso (kg)	64,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/09/2004	--	BMI (kg/m2)	21,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:01	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,16	4,68	89		
FEV1	L	3,95	4,04	98		
FEV1/FVC%	%	94,9	86,9	109		
FEV1/Vcmax%	%	94,9	86,9	109		

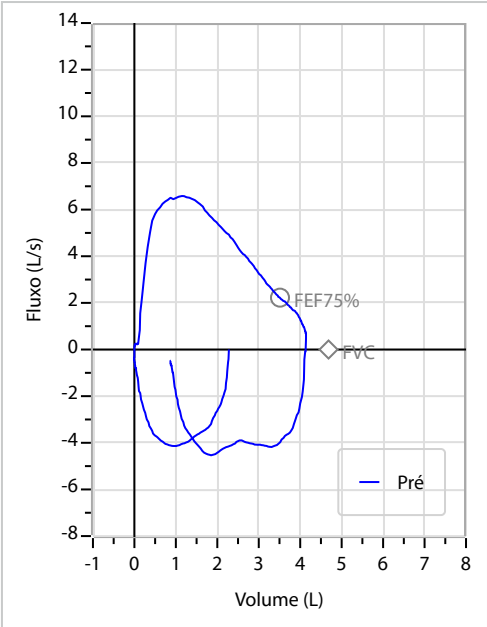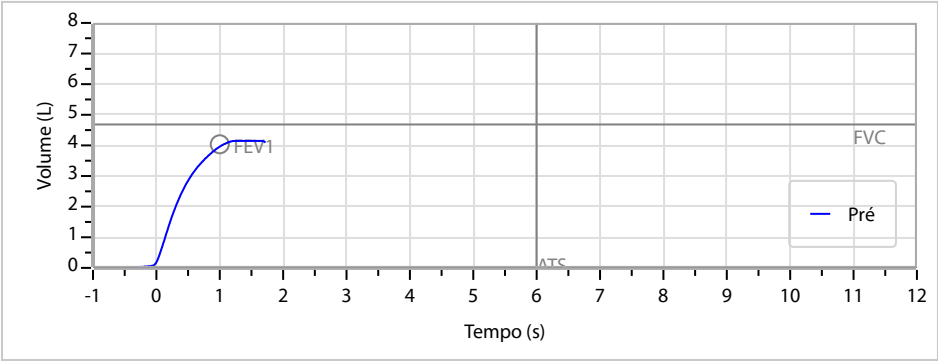

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,9% e um valor FVC de 4,16 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo:2505141157379

Data:14/05/2025

Paciente:WENDERSON DOS SANTOS SILVA

Nasc.:17/09/2004 RG :-

CPF:08791897386

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=971105315847074963367387920701>

