

Exame n.º :739780


CPF :042.372.391-01
CNPJ :37.198.036/0001-31
Nascimento :16/05/1988
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 16/05/2025

Paciente :ANDERSON VINICIUS SIMIONE
Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA
Idade : 37 anos
Setor :MONTAGEM
Função :MONTADOR AUTOMOTIVO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

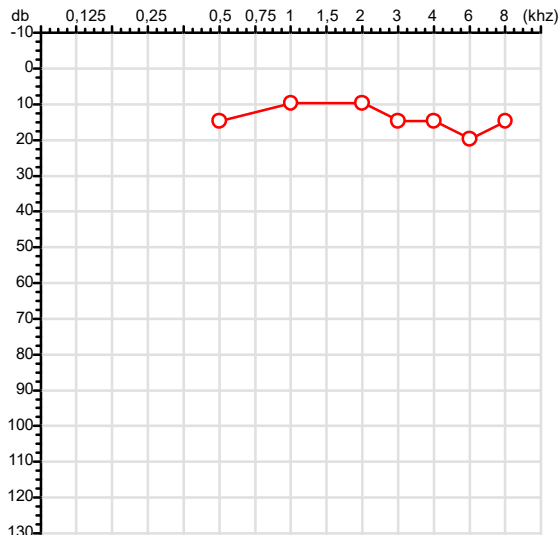

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

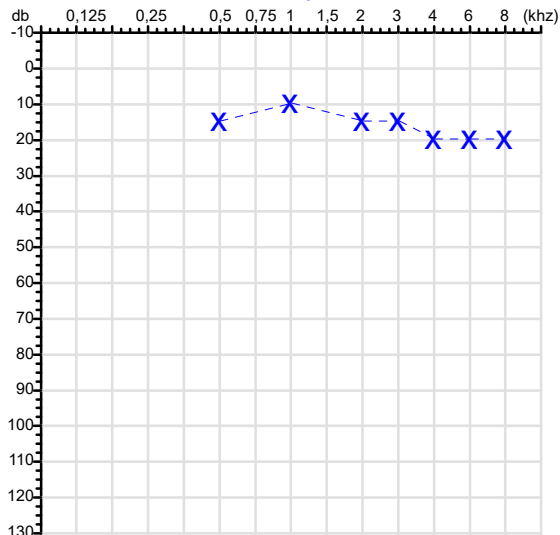

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E69AF09E18B469A621BEB48738E41EBC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Anderson Vinicius Simione*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 739780
Primeiro Nome: ANDERSON VINICIUS
Sobrenome: SIMONE
Data: 16/05/2025

Data de nascimento: 16/05/1988
Sexo : Macho
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 169.0

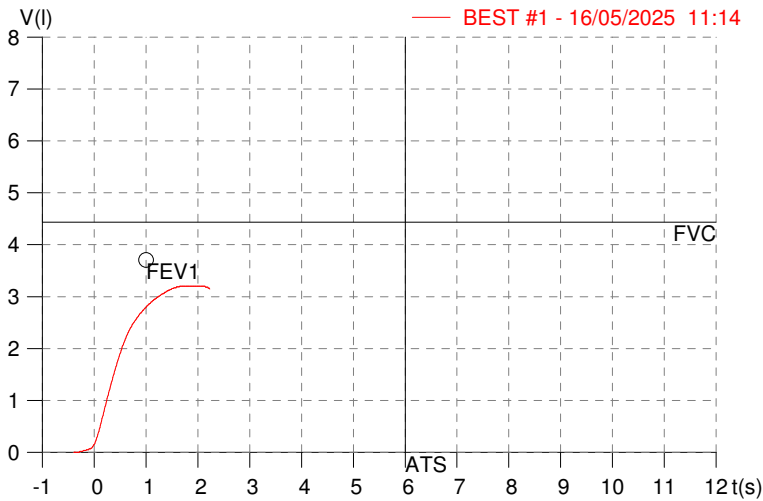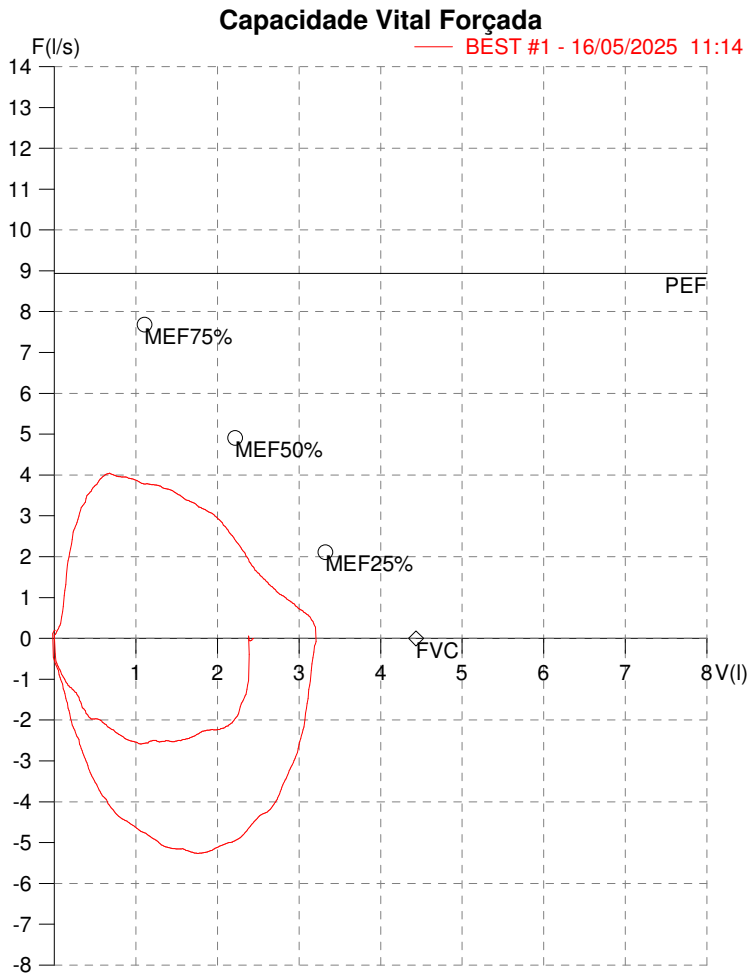

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.43	3.22	72.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.43	3.22	72.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.70	2.80	75.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.94	4.04	45.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.26	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.6	86.9	107.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.39	3.14	71.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.68	3.96	51.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.91	3.40	69.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.11	1.83	86.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	536.1	242.5	45.2

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 16/05/2025