



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Evilyn Camila Sampaio da Silva Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA -
CPF : 09075228155 Cargo: DISTRIBUICAO
RG : / Nascimento: 22/06/2006
AUXILIAR DE PRODUCAO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :2BF096A0C061AEFD2D4D820C346518B5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :739935


CPF :090.752.281-55
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :22/06/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 19/05/2025

Paciente :EVILYN CAMILA SAMPAIO DA SILVA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 18 anos
Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

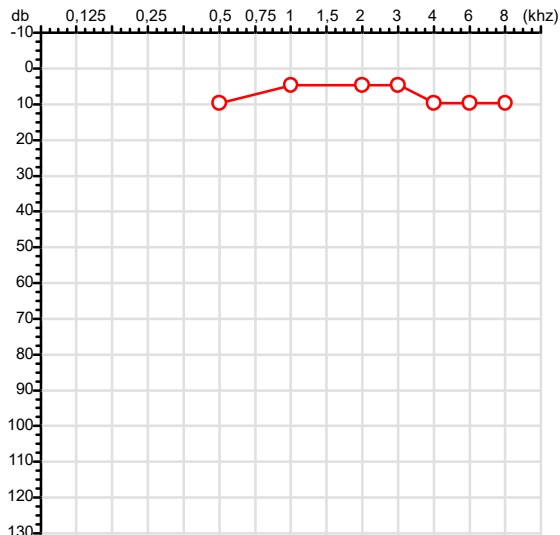

Orelha Esquerda

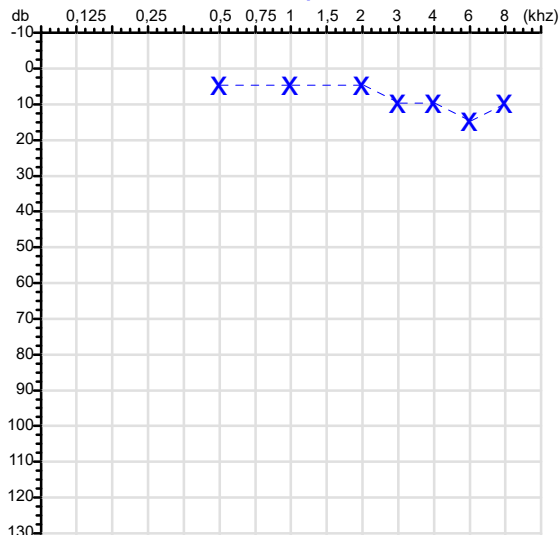

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :78980EE75C19282F01D8188ECE832DD9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Evilyn Camila Sampaio da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	EVILYN CAMILA SAMPAIO DA SILVA		ID1	739935	Sexo	Feminino	Idade	18,9	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	162,0
Agrupamento	--	D.O.B.	22/06/2006	--	BMI (kg/m2)	30,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

07:47



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,55	3,45	103	
FEV1	L	3,31	3,08	108	
FEV1/FVC%	%	93,2	89,9	104	
FEV1/Vcmax%	%	93,2	89,9	104	

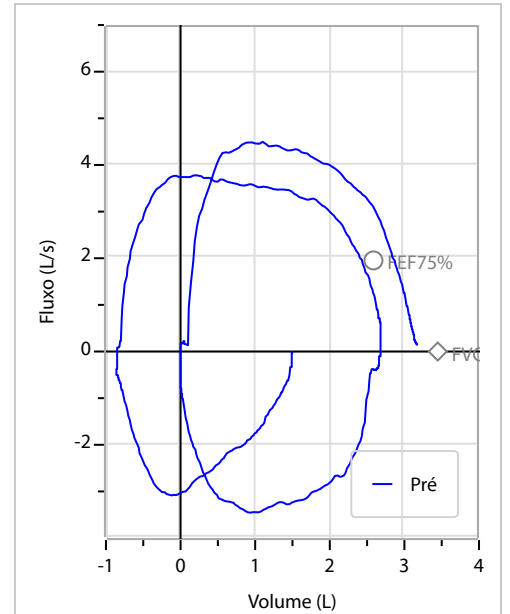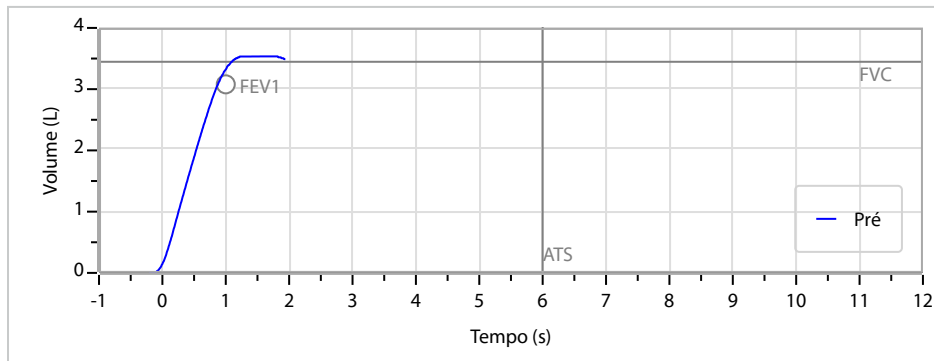

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,2% e um valor FVC de 3,55 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 529162	Paciente: Evilyn Camila Sampaio da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09075228155	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 19/05/2025 11:05

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,45	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,3	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	95,7	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	5.810/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	71,4%	4.148/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	71,4%	4.148/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	116/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	18,2%	1.057/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,3%	482/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	289.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,35%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 25052011020947

Data : 20/05/2025

Paciente : EVILYN CAMILA SAMPAIO DA SILVA

Nasc. : 22/06/2006 RG : -

CPF : 09075228155

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=085996237435612360813213526916>



Protocolo :25051908584447

Data:19/05/2025

Paciente:EVILYN CAMILA SAMPAIO DA SILVA

Nasc.:22/06/2006 RG :-

CPF:09075228155

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=967503478591974016711701844843>

