



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53276518000119 Fantasia : RUBINZS TERCEIRIZACAO
Razão Social : RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N N.º S/N Complemento : SALA 03
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Marcio Santana de Franca Setor: TRANSPORTE - TERRESTRE
CPF : 83336311187 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 05/06/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :75701834D018C18B2C5FCAC281F5EF17
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :740016

CPF :833.363.111-87
CNPJ :53.276.518/0001-19
Nascimento :05/06/1977
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 19/05/2025

Paciente :Marcio Santana de Franca
Razão :RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Idade : 47 anos
Setor :TRANSPORTE -TERRESTRE
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO

RG :/

Orelha Direita

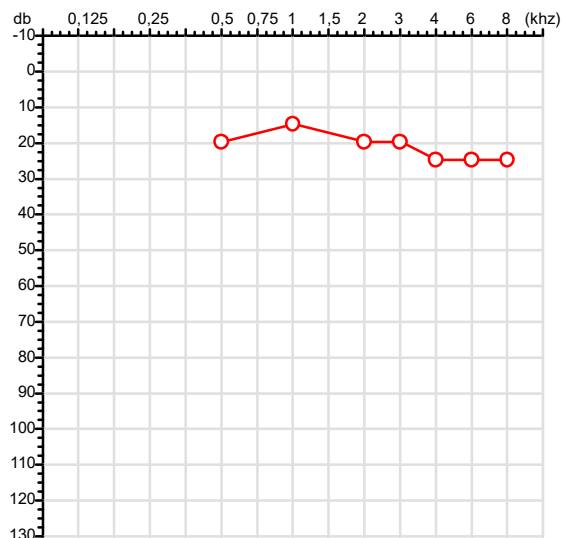

Aérea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

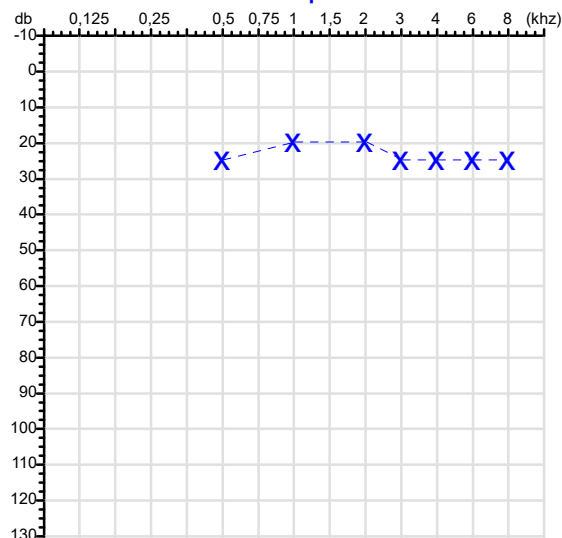

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DC1010B963F09EFA04569860A25C877B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Marcio Santana de Franca

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 529246	Paciente: Marcio Santana de Franca	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83336311187	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 19/05/2025 11:32

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,66	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.120/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,2%	4.296/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	70,2%	4.296/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	104/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,8%	1.334/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,2%	379/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	268.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,288%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542