



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03551500000100 Fantasia : EXTINCENTER
Razão Social : EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA
Endereço : RUA SAO BENTO N.º 21 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110650

Funcionário

Nome : Rhyan Marques de Almeida Setor: MANUTENCAO
CPF : 07847535122 Cargo: AUXILIAR DE OFICINA
RG : / Nascimento: 20/09/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 20 de maio de 2025

Resultado: NORMAL


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura : F7167B9E5518F6AB20073D54E4640B0D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :740330


CPF :078.475.351-22
CNPJ :03.551.500/0001-00
Nascimento :20/09/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/05/2025

Paciente :Rhyan Marques de Almeida
Razão :EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA
Idade : 18 anos
Setor :MANUTENCAO
Função :AUXILIAR DE OFICINA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

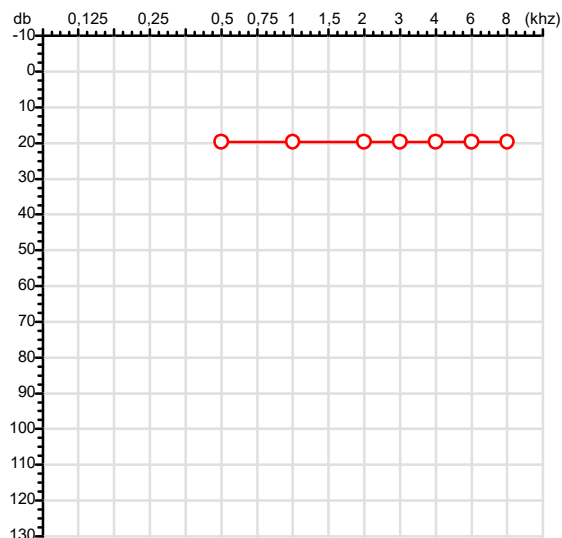

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169
Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :384C0CC854CA1332CB0EB504B4186F8F


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>Rhyan Marques de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

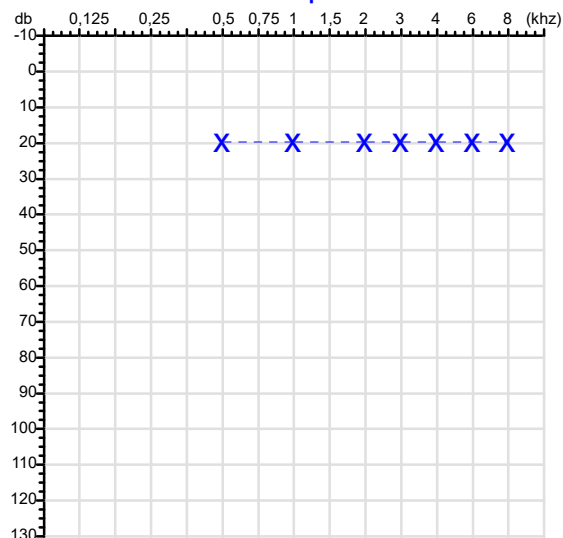

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 529422	Paciente: Rhyan Marques de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07847535122	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 15:28

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,06	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.420/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	66,5%	4.269/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	66,5%	4.269/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,4%	26/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	19/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,7%	1.714/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,1%	392/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	205.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,231%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 529422	Paciente: Rhyan Marques de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07847535122	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 22 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 15:14

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Cod.: 529422	Paciente: Rhyan Marques de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07847535122	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

28 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 15:14

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662