



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 27429662000138 Fantasia : SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS
Razão Social : SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Endereço : RUA PARANAIBA N.º 3156 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78025337

Funcionário

Nome : Valdeir Pontes do Nascimento Setor: OBRAS
CPF : 00002650126 Cargo: OPERADOR COMPACTADORA
RG : / Nascimento: 06/05/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :8E9E73072428576FACB1C449D0D6A676
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :740514


CPF :000.026.501-26
CNPJ :27.429.662/0001-38
Nascimento :06/05/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/05/2025

Paciente :Valdeir Pontes do Nascimento
Razão :SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Idade : 42 anos
Setor :OBRAS
Função :OPERADOR COMPACTADORA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

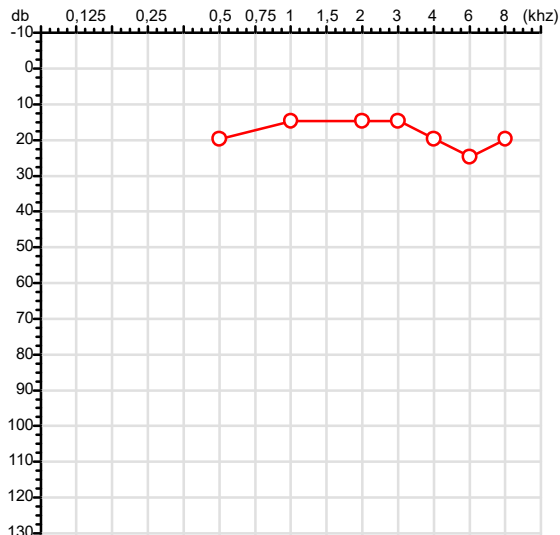

Orelha Esquerda

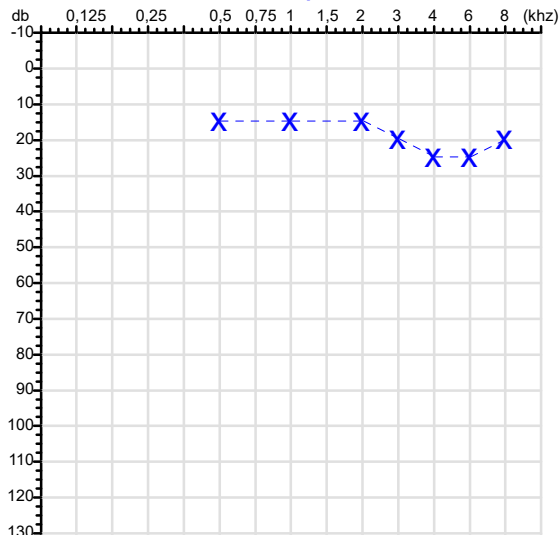

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D8995F4E6BCDDAD17F21109D9A209659

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Valdeir Pontes do Nascimento*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 529521	Paciente: Valdeir Pontes do Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 20/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00002650126	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 13:46

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,92	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.740/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	45,0%	2.583/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	45,0%	2.583/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	121/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	29/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	46,1%	2.646/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,3%	362/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	223.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,221%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542