

Exame n.º :740657


CPF :783.947.321-00
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :15/05/1973
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/05/2025

Paciente :Mauricio Rosa Dos Santos
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 52 anos
Setor :MANUTENCAO
Função :ENCARREGADO DE MANUTENCAO

RG :33121894114671/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita

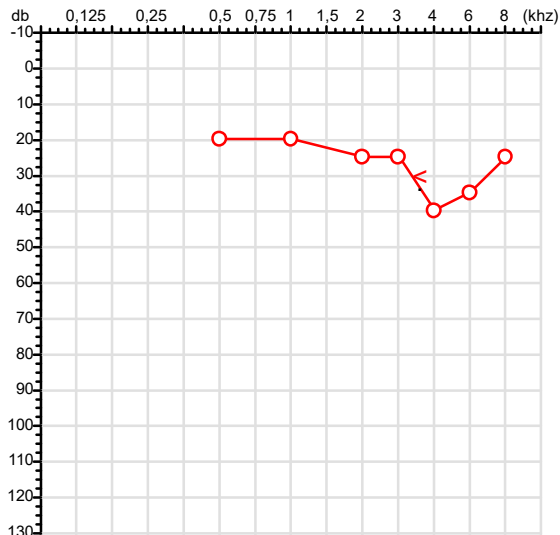

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	40	35	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	40	35	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

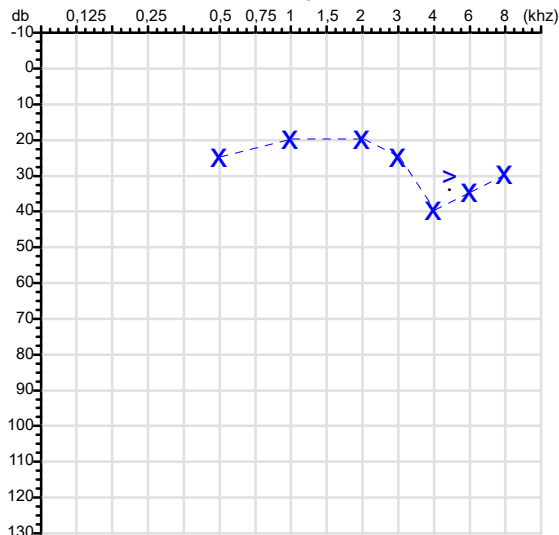

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	40	35	30

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	40	35	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0D8E35CE43D1770A344A6A9FC0E3D75A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Mauricio Rosa Dos Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024