

Exame n.º :740728


CPF :052.769.301-47
CNPJ :67.664.797/0001-00
Nascimento :28/10/1994
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/05/2025

Paciente :Thays Alves Vila
Razão :QIMA BRASIL LTDA
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :TIPIFICADORA

RG :22303456/Sspmt

Audiometria

Orelha Direita

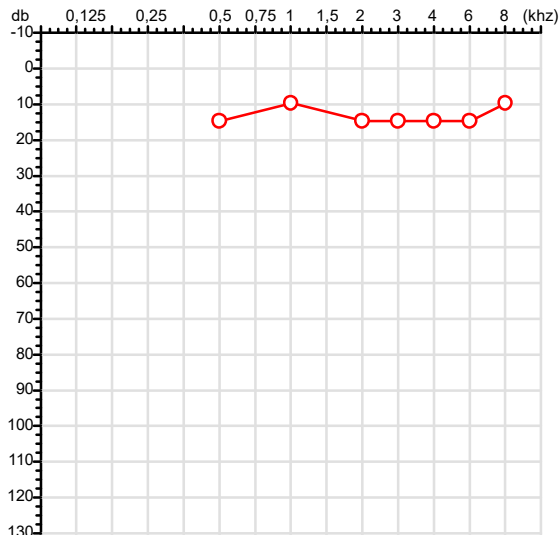

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

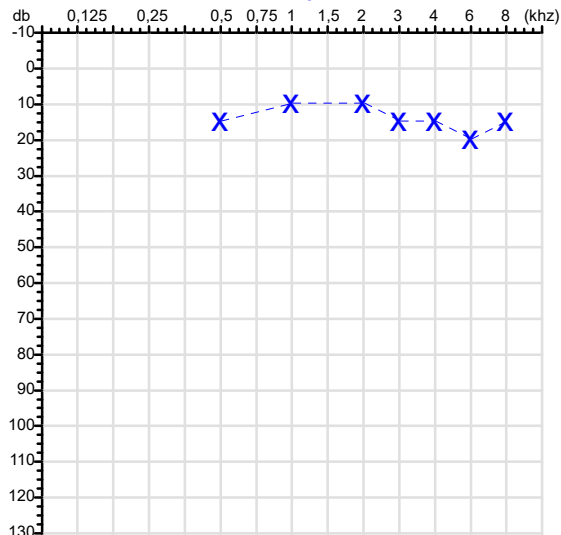

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :574ACDFF2A994C461051788036C70640

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Thays Alves Vila*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 529672	Paciente: Thays Alves Vila	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05276930147	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 21/05/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

HELMINTOS
PROTOZOÁRIOS

29/06/2023
Amostra negativa
Amostra negativa

18/06/2024
Amostra negativa
Amostra negativa



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 529672	Paciente: Thays Alves Vila	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05276930147	Convênio: Hismet

COPROCULTURA

Material: Fezes Método: Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 28/05/2025 16:08

Resultado.....: Negativo

Referência: Cultura Negativa

Histórico de Resultados

	29/06/2023	18/06/2024
Observação		
Resultado	Negativo	Negativo
Observação		



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Cod.: 529672	Paciente: Thays Alves Vila	Sexo: Feminino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 21/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05276930147	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 12:18

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,29	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,3	11,0 a 15,0%

Leucograma


				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.080/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,1%	3.654/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	60,1%	3.654/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	8,8%	535/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,1%	1.708/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	2,9%	176/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	276.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,30%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 67664797000100 Fantasia : QIMA WQS
Razão Social : QIMA BRASIL LTDA
Endereço : R DOUTOR COSTA LEITE N.º 1050 Complemento :
Cidade / UF : BOTUCATU / SP CEP : 18602110

Funcionário

Nome : Thays Alves Vila Setor: GERAL
CPF : 05276930147 Cargo: TIPIFICADORA
RG : 22303456 / Sspmt Nascimento: 28/10/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/100

OE: 20/100

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :604D0D03F369DF50F020948D0EB9D653
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>