

Exame n.º :740848


CPF :171.782.071-91
CNPJ :02.415.858/0001-42
Nascimento :17/04/1955
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/05/2025

Paciente :DOMINGOS BISPO SOARES
Razão :RZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Idade : 70 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO IV

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

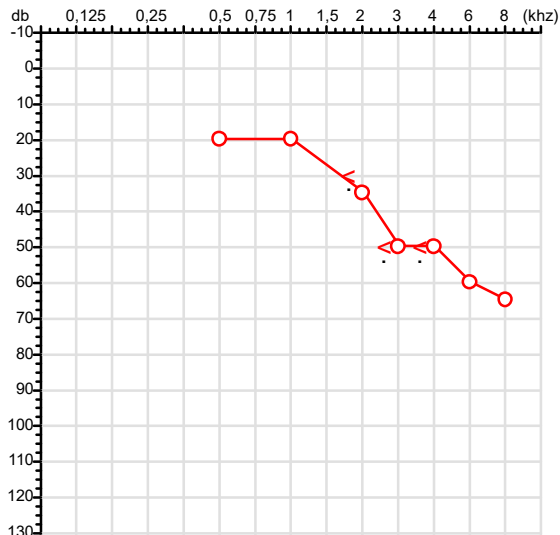

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	50	50	60	65

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	50	50	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	50	50	60	53

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

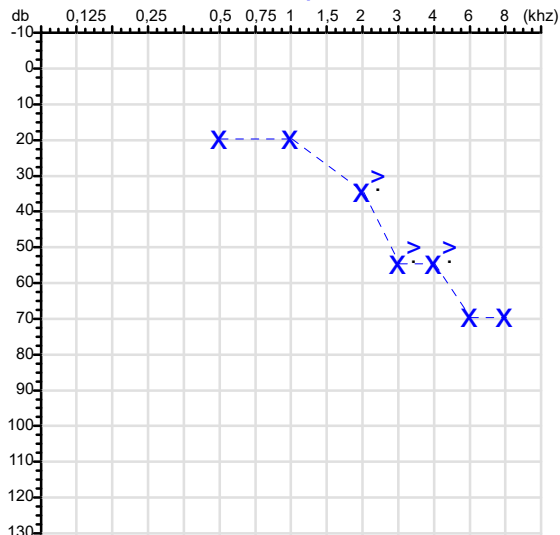

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	55	55	70	70

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	50	50	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	55	55	70	60

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :806A0E1E74A3EE3A97CF5E9B7FDB6B24

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Domingos Bispo Soares

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 740848
Primeiro Nome: DOMINGO BISPO
Sobrenome: SOARES
Data: 21/05/2025

Data de nascimento: 17/04/1955
Sexo: Macho
Peso (kg): 68.0
Altura (cm): 172.0

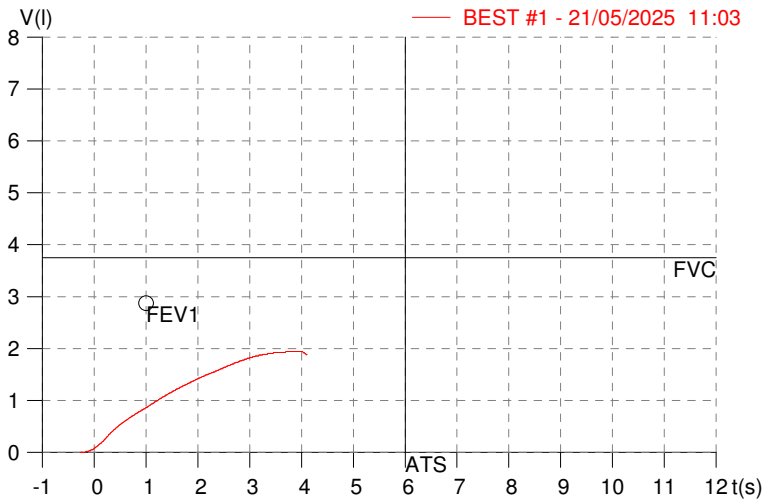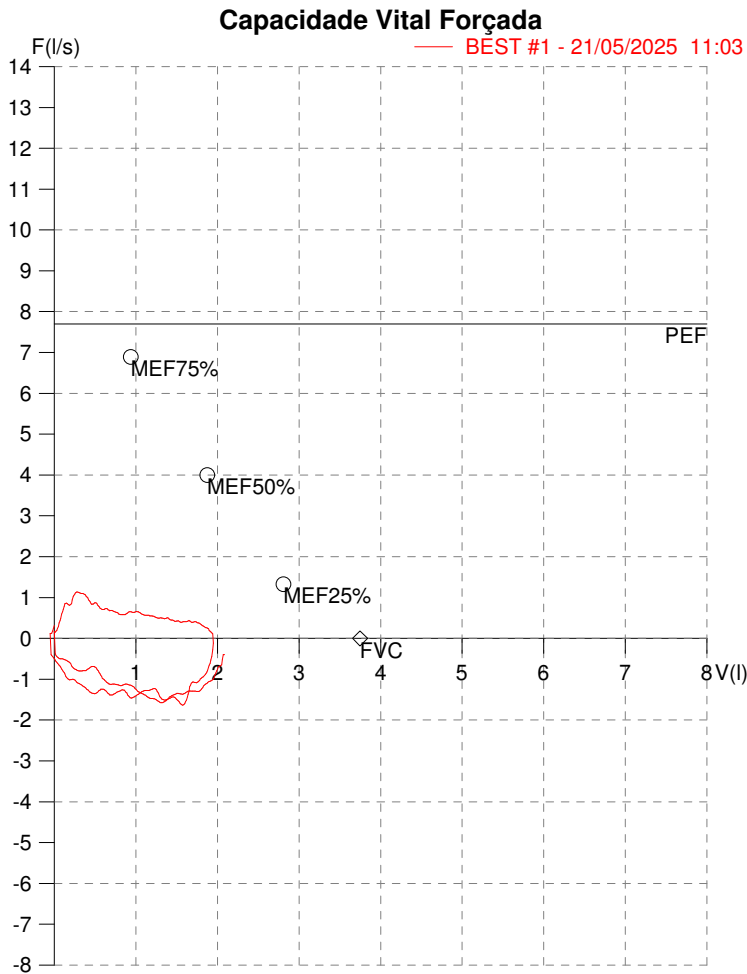

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.75	1.96	52.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.75	1.96	52.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.88	0.86	29.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.70	1.14	14.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.63	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	74.6	43.8	58.8
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.03	0.59	19.6
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.89	0.84	12.2
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.00	0.64	15.9
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.33	0.45	33.5
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		3.7	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	462.0	68.2	14.8

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 21/05/2025