
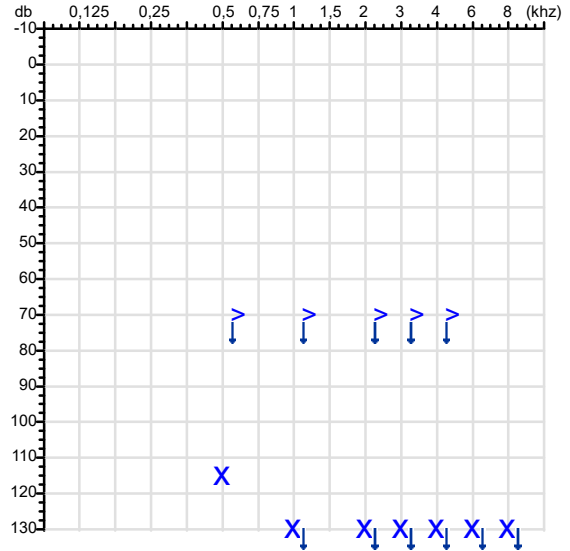


CPF :116.045.562-77 Paciente :DAYAN CATOR GUERRERO RG :/
 Nascimento :26/11/1992 Idade : 32 anos
 Motivo :Complementar Setor :
 Repouso :14h Função :...
 Data do Exame : 21/05/2025

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

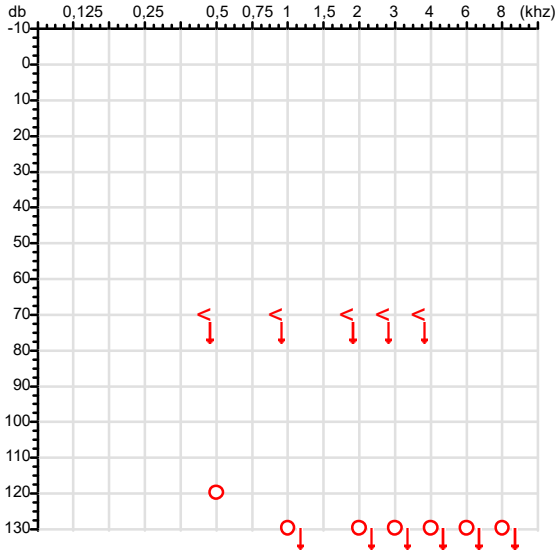

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	120	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	115	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	120	AUS	AUS	127	AUS	AUS	AUS	130

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	115	AUS	AUS	125	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OD
 Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Laudo Clínico OE
 Perda auditiva neurosensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :58E8C6837E8F0A7E985E6A4B3E4C2557
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dayan Cator Guerrero
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024