

Exame n.º :741003


CPF :569.556.691-68
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :10/08/1972
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/05/2025

Paciente :Paulo Santana de Oliveira
Razão :COLCHOES PANTANAL LTDA
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :0882193-3/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

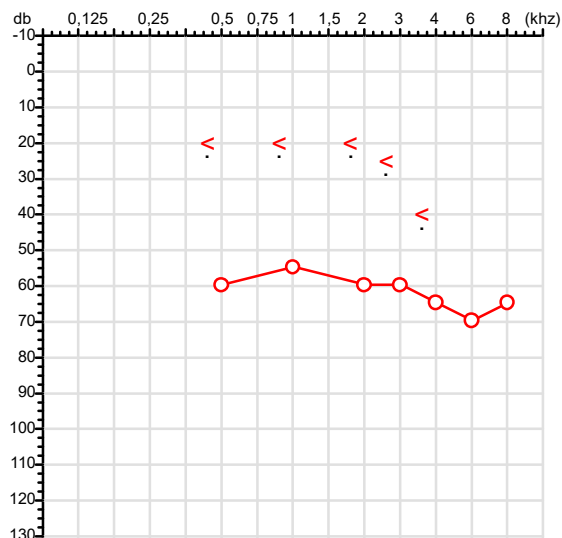

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	60	55	60	60	65	70	65

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	20	20	20	25	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	60	55	60	58	60	65	70	65

Laudo Clínico OD

Perda aud. mista de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

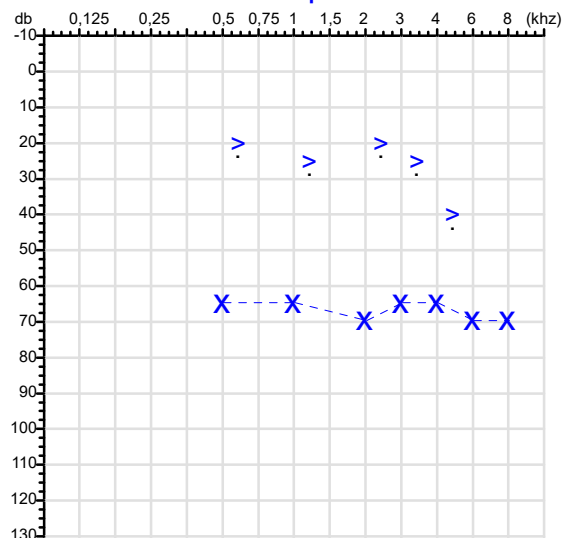

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	65	65	70	65	65	70	70

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	20	25	20	25	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	65	65	70	67	65	65	70	67

Laudo Clínico OE

Perda aud. mista de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :17B5B43707CF214446F102518747A565

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Paulo Santana de Oliveira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024