



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Francoilson da Silva Setor: OPERACIONAL - ELETRICA II
CPF : 69354944191 Cargo: ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE
RG : / Nascimento: 23/01/1976

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : F9224951A59621620FBA0986015B23B2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :741459


CPF :693.549.441-91
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :23/01/1976
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/05/2025

Paciente :FRANCOILSON DA SILVA
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 49 anos
Setor :OPERACIONAL - ELETRICA II
Função :ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

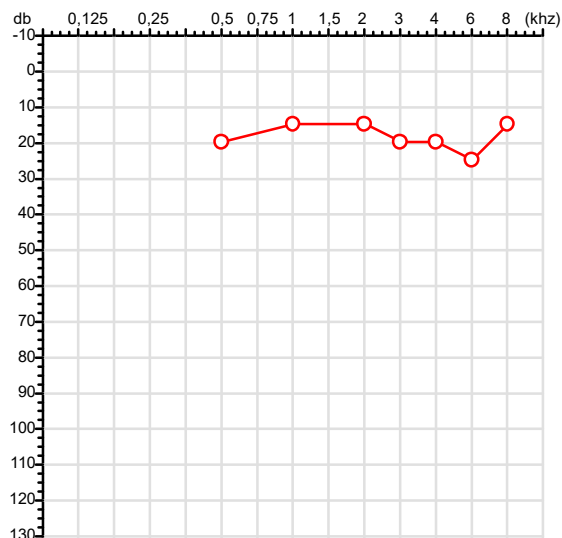

Orelha Esquerda

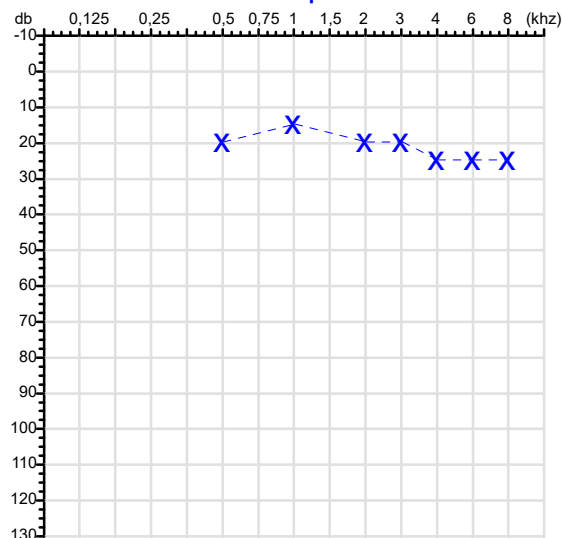

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C0EC27F3BF7212167262C6D46CE51271

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Francoilson da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 741459

Paciente

Nome : FRANCOILSON DA SILVA

CPF : 69354944191

RG : /

Cargo : ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE

Nascimento : 23/01/1976

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I. DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II. PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III. ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 70, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV. CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : 70ADCB7FFB075A2C5797C205E60FED99
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:741459

Primeiro Nome:FRANCOILSON DA

Sobrenome:SILVA


Data:26/05/2025

Data de nascimento:23/01/1976

Sexo :Macho

Peso (kg):79.0

Altura (cm):169.0

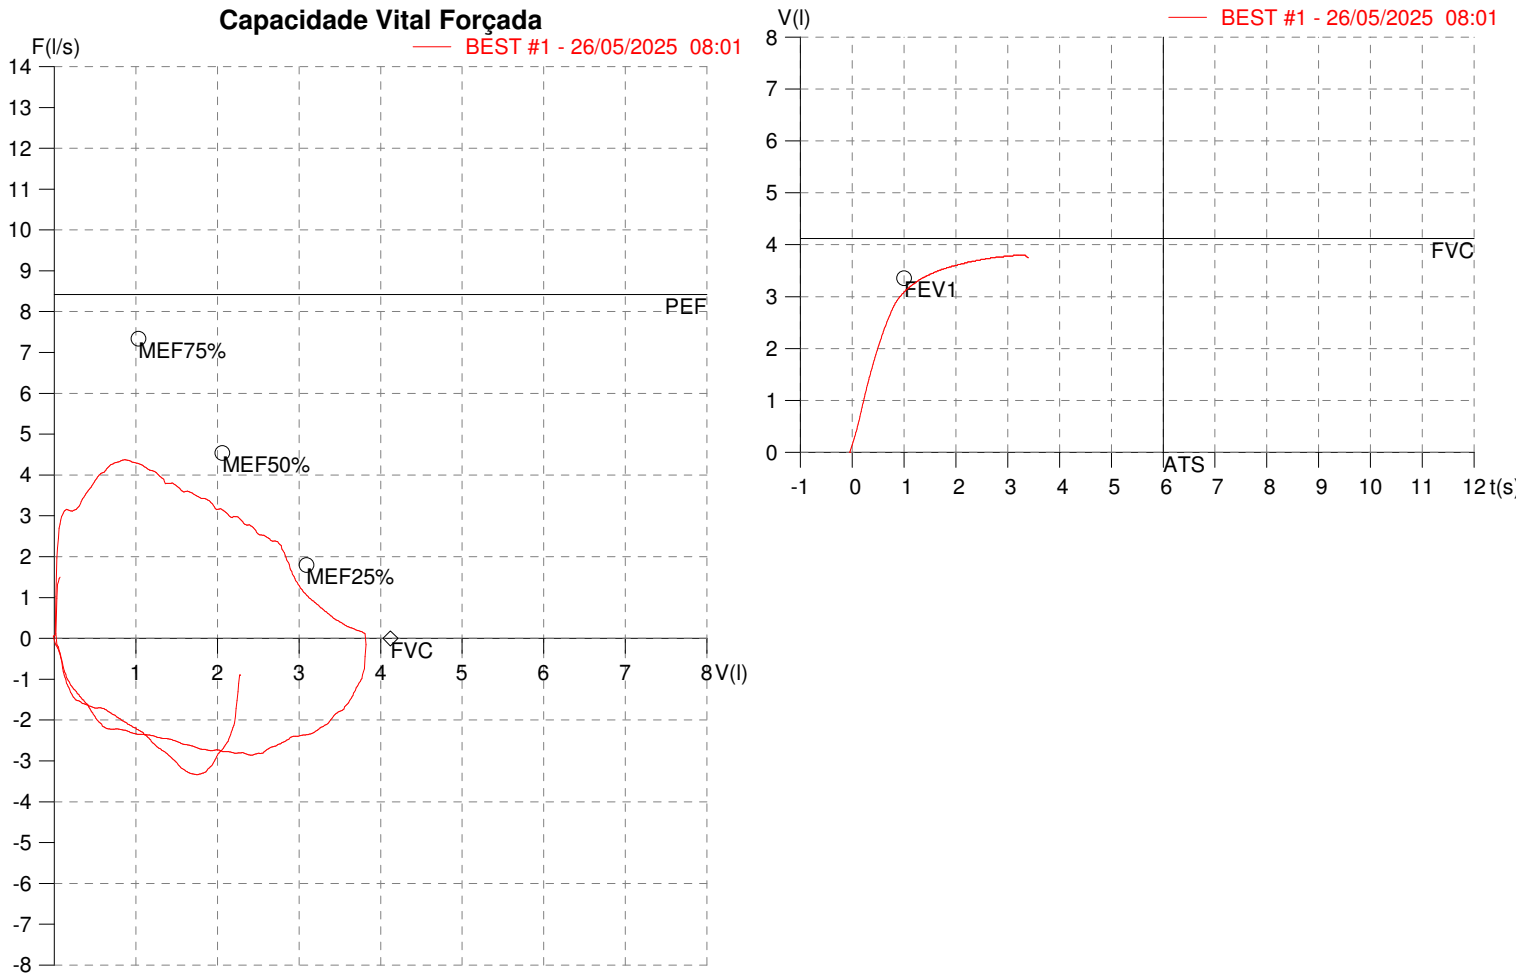

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.12	3.84	93.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.12	3.84	93.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.36	3.10	92.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.42	4.38	52.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.86	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	78.4	80.7	102.9
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.87	3.13	80.7
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.34	4.31	58.8
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.54	3.37	74.2
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.80	1.92	106.8
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		3.1	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	505.2	262.6	52.0

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 26/05/2025

Protocolo : 2505260910359

Data : 26/05/2025

Paciente : FRANCOILSON DA SILVA

Nasc. : 23/01/1976 RG : -

CPF : 69354944191

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=340588461984451490629835921109>

