



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Judeson Geffard Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 80135835976 Cargo: GREIDISTA
RG : / Nascimento: 04/08/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :150DAF2219528D73948B351C19118BF6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :742731


CPF :801.358.359-76
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :04/08/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/05/2025

Paciente :Judeson Geffard
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 29 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :GREIDISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

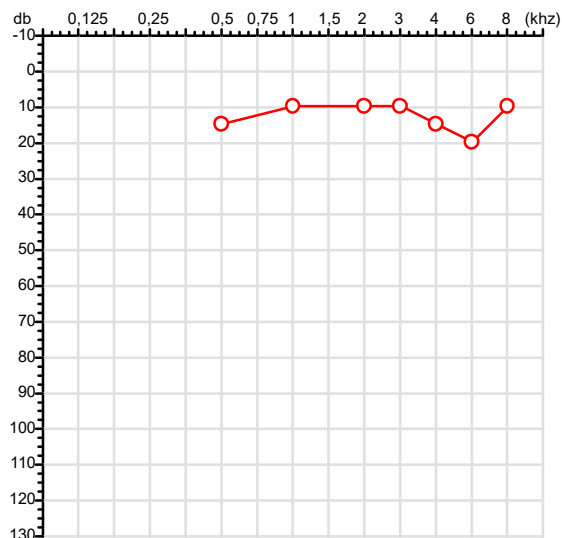

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	20	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	20	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

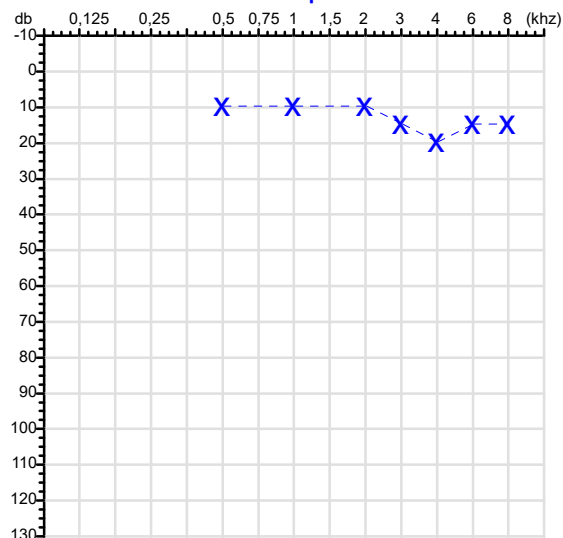

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	20	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EAE14FF8EFB8A275465A1403365740F1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Judeson Geffard*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 742731
Primeiro Nome: JUDESON GEFFARD
Sobrenome:
Data: 30/05/2025

Data de nascimento: 04/08/1995
Sexo : Macho
Peso (kg): 84.0
Altura (cm): 196.0

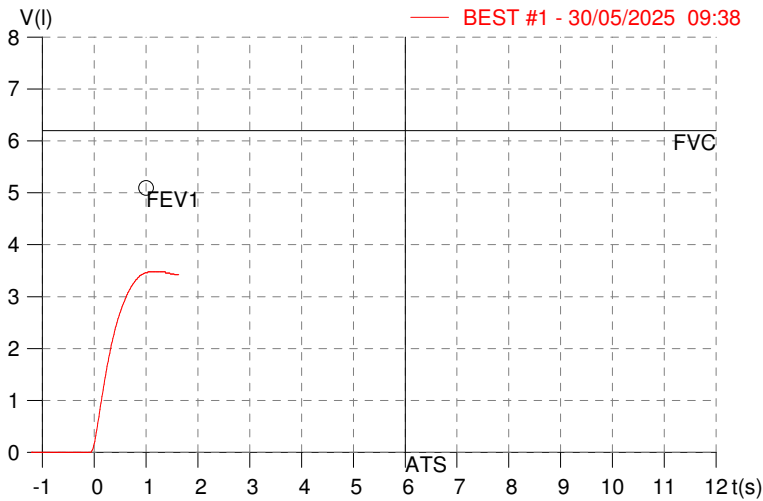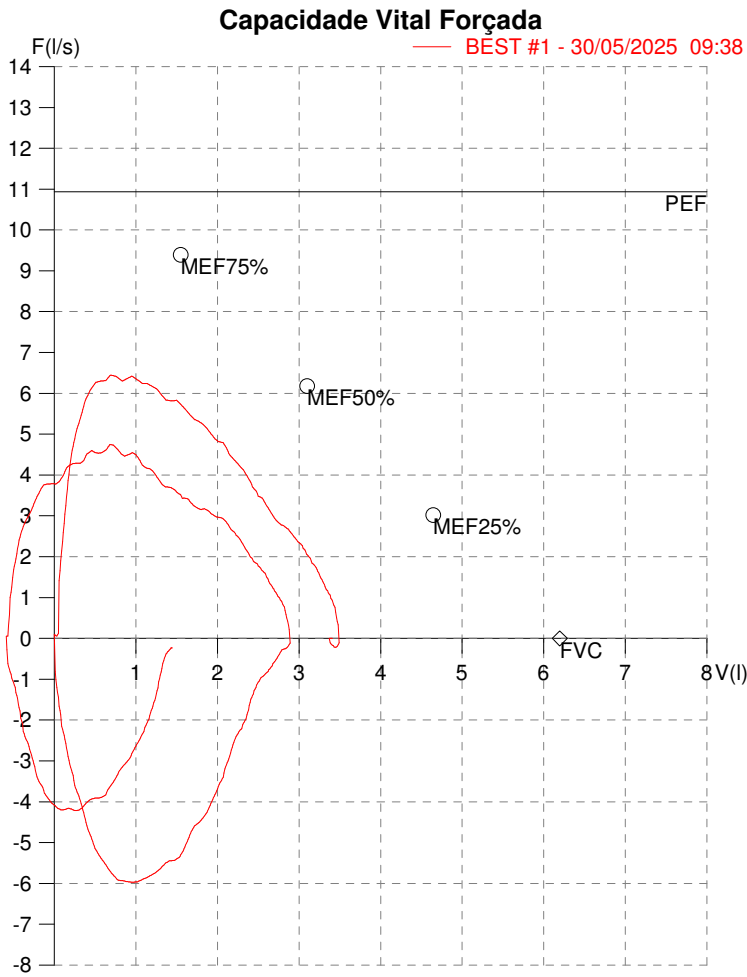

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	6.20	3.50	56.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	6.20	3.50	56.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	5.10	3.48	68.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.94	6.45	59.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.0	99.5	121.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.26	4.91	93.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.39	6.35	67.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.18	5.33	86.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	3.02	3.14	103.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	656.2	386.9	59.0

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 30/05/2025