



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15482315000351 Fantasia : HB20 CONSTRUÇOES
Razão Social : HB20 CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : AVENIDA HISTORIADOR RUBENS N.º 1015 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055725

Funcionário

Nome : Jociane Santos Sampaio da Silva Setor: OBRA
CPF : 03383843165 Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 21/05/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :241C4625CE98A5C45B3BAD79D39725F8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :743016

CPF :033.838.431-65
CNPJ :15.482.315/0003-51
Nascimento :21/05/1987
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/06/2025

Paciente :JOCIANE SANTOS SAMPAIO DA SILVA
Razão :HB20 CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 38 anos
Setor :OBRA
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :/

Orelha Direita

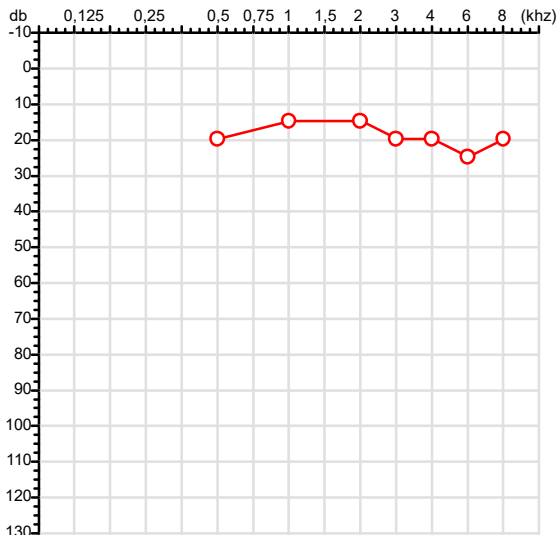

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silvermam - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

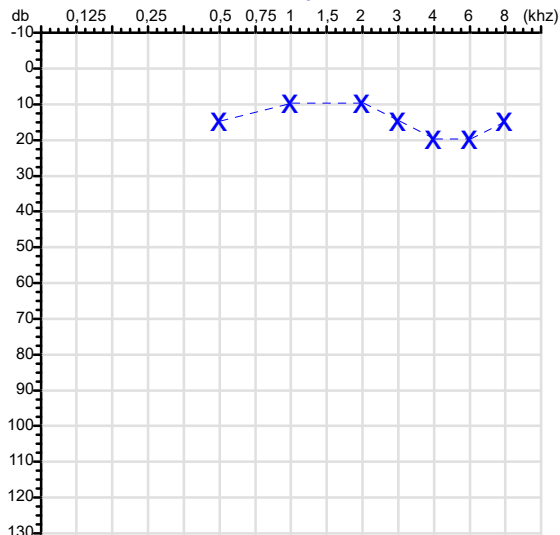

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silvermam - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T
OD 20 Db OE 15 Db

S.D.T

IRF

Palavras Faladas	Acerto OD %	Acerto OE %	Intensidade
Monossílabos 25	100%	100%	OD 50 Db OE 50 Db

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5BAACD856E5EA4EA9E65E9A189CF7FBD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jociane Santos Sampaio da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024


Exame n.º :743016

CPF :033.838.431-65
CNPJ :15.482.315/0003-51
Nascimento :21/05/1987
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/06/2025

Paciente :JOCIANE SANTOS SAMPAIO DA SILVA
Razão :HB20 CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 38 anos
Setor :OBRA
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :/

Orelha Direita

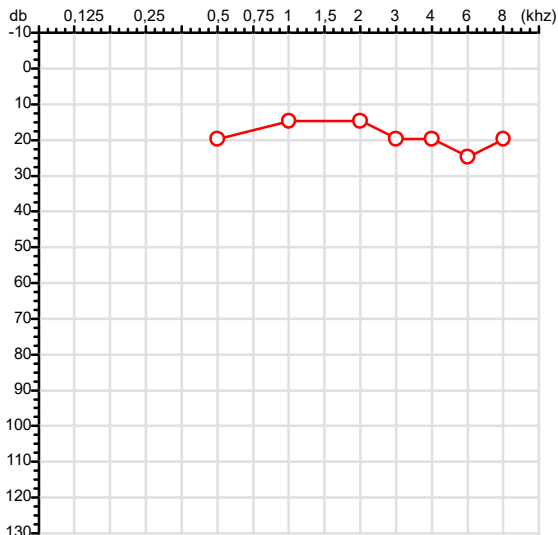

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

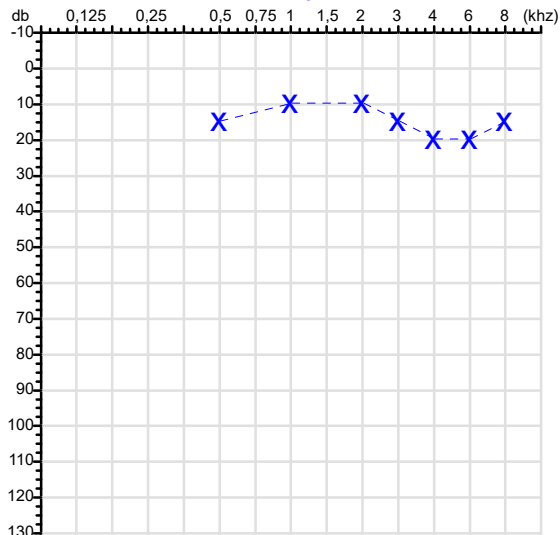

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T
OD 20 Db OE 15 Db

S.D.T

IRF

Palavras Faladas	Acerto OD %	Acerto OE %	Intensidade
Monossílabos 25	100%	100%	OD 50 Db OE 50 Db

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5BAACD856E5EA4EA9E65E9A189CF7FBD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jociane Santos Sampaio da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 531265	Paciente: Jociane Santos Sampaio da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03383843165	Convênio: Hismet

CREATININA

0,7 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:24

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

0,7 mg/dL

04/10/2024



Assinado Digitalmente

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25060210202948

Data:02/06/2025

Paciente:JOCIANE SANTOS SAMPAIO DA SILVA

Nasc.:21/05/1987 RG :-

CPF:03383843165

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=734501430870282141420476302425>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT



FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 743016
Primeiro Nome: JOCIANE SANTOS SAMPA
Sobrenome:
Data: 02/06/2025

Data de nascimento: 21/05/1987
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 155.0

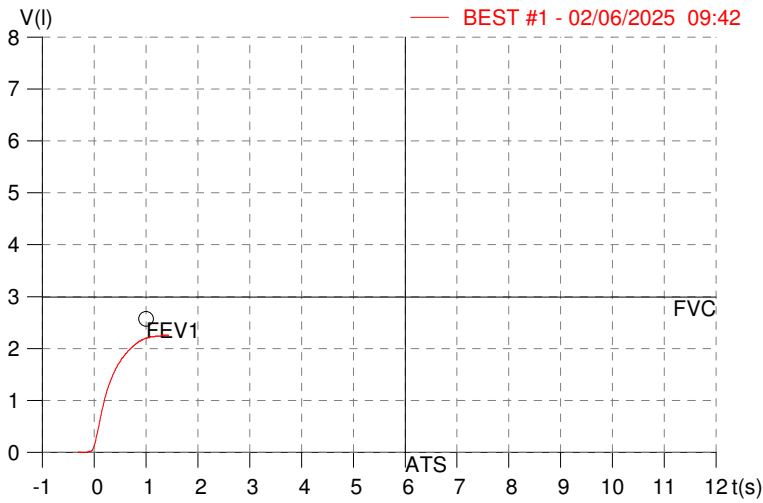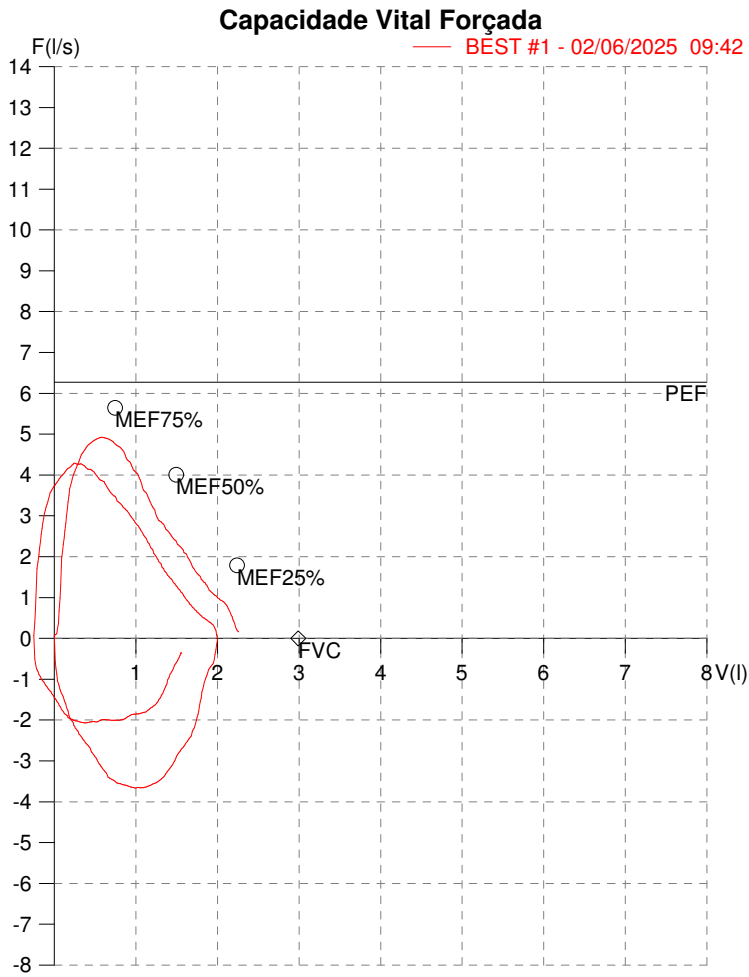

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	2.99	2.28	76.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	2.99	2.28	76.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.57	2.21	86.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.28	4.92	78.5
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.9	97.1	118.6
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.57	3.15	88.3
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.64	4.92	87.3
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.01	3.55	88.6
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.79	1.77	98.8
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	376.5	295.4	78.5

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 02/06/2025



Cod.: 531265	Paciente: Jociane Santos Sampaio da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03383843165	Convênio: Hismet

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT 25 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:24

Valores de Referência:

Homens : 11-50 U/L

Mulheres: 7-32 U/L

Histórico de Resultados

26 U/L

04/10/2024



Assinado Digitalmente

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

2DWY



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: JOCIANE SANTOS SAMPAIO DA SILVA

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: FEMININO

Nascimento: 21/05/1987 38 a. 0 m.

CPF: 033.838.431-65

Controle: 1748870328

Data exame: 02/06/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☐ Sim ☒ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão	
Primárias	Secundárias	D	E	0/-	0/0
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	D ☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	E ☐ A ☐ B ☐ C
Diafragma	☐ D ☐ E	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	☐ D ☐ E	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio ☐ D ☐ E

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	D ☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	E ☐ A ☐ B ☐ C
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, segunda-feira, 2 de junho de 2025

10:50:25

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trigo
Médico
CRM 15422

Dr Henrique Trigo

CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -



Cod.: 531265	Paciente: Jociane Santos Sampaio da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03383843165	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 13 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:24

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

17 U/L

04/10/2024



Assinado Digitalmente

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 531265	Paciente: Jociane Santos Sampaio da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03383843165	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 14 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:24

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L


Histórico de Resultados

24 U/L

04/10/2024



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 531265	Paciente: Jociane Santos Sampaio da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03383843165	Convênio: Hismet

UREIA

33 mg/dL

Método: Enzimático Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:24

Valores de Referência:

Adultos : 15 a 45 mg/dL

Crianças: 4 a 36 mg/dL

Histórico de Resultados

16 mg/dL

04/10/2024



Assinado Digitalmente

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662