



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36350293000184 Fantasia : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS
Razão Social : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Endereço : AVENIDA LISBOA (LOT 1000) VILA PARQUEI N.º 474 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048074

Funcionário

Nome : Giovane Claro Nunes de Alcantara Silva Setor: GERAL
CPF : 06321808113 Cargo: AJUDANTE
RG : 2752148-6 / SSP/MT Nascimento: 18/10/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :90356759C11932A27B7D70396A39B25B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :743051

CPF :063.218.081-13
CNPJ :36.350.293/0001-84
Nascimento :18/10/1999
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/06/2025

Paciente :Giovane Claro Nunes de Alcantara Silva
Razão :SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE

RG :2752148-6/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

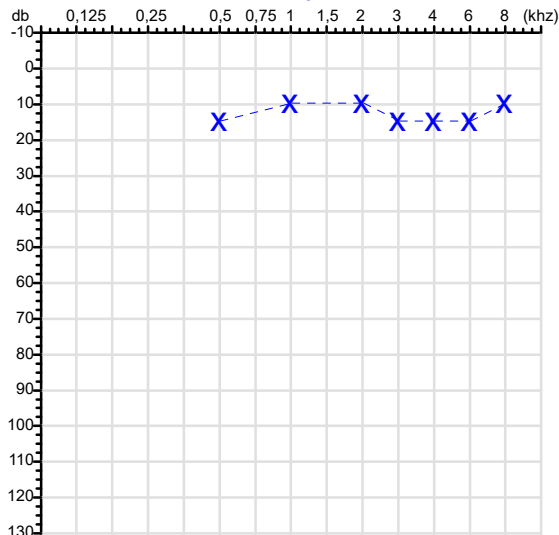

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E9382E0181AA5256F1ED3489EDA177BC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Giovane Claro Nunes de Alcantara Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:743051

Primeiro Nome:GIOVANE CLARO

Sobrenome:ALCANTARA SILVA


Data:02/06/2025

Data de nascimento:18/10/1999

Sexo :Macho

Peso (kg):91.0

Altura (cm):165.0

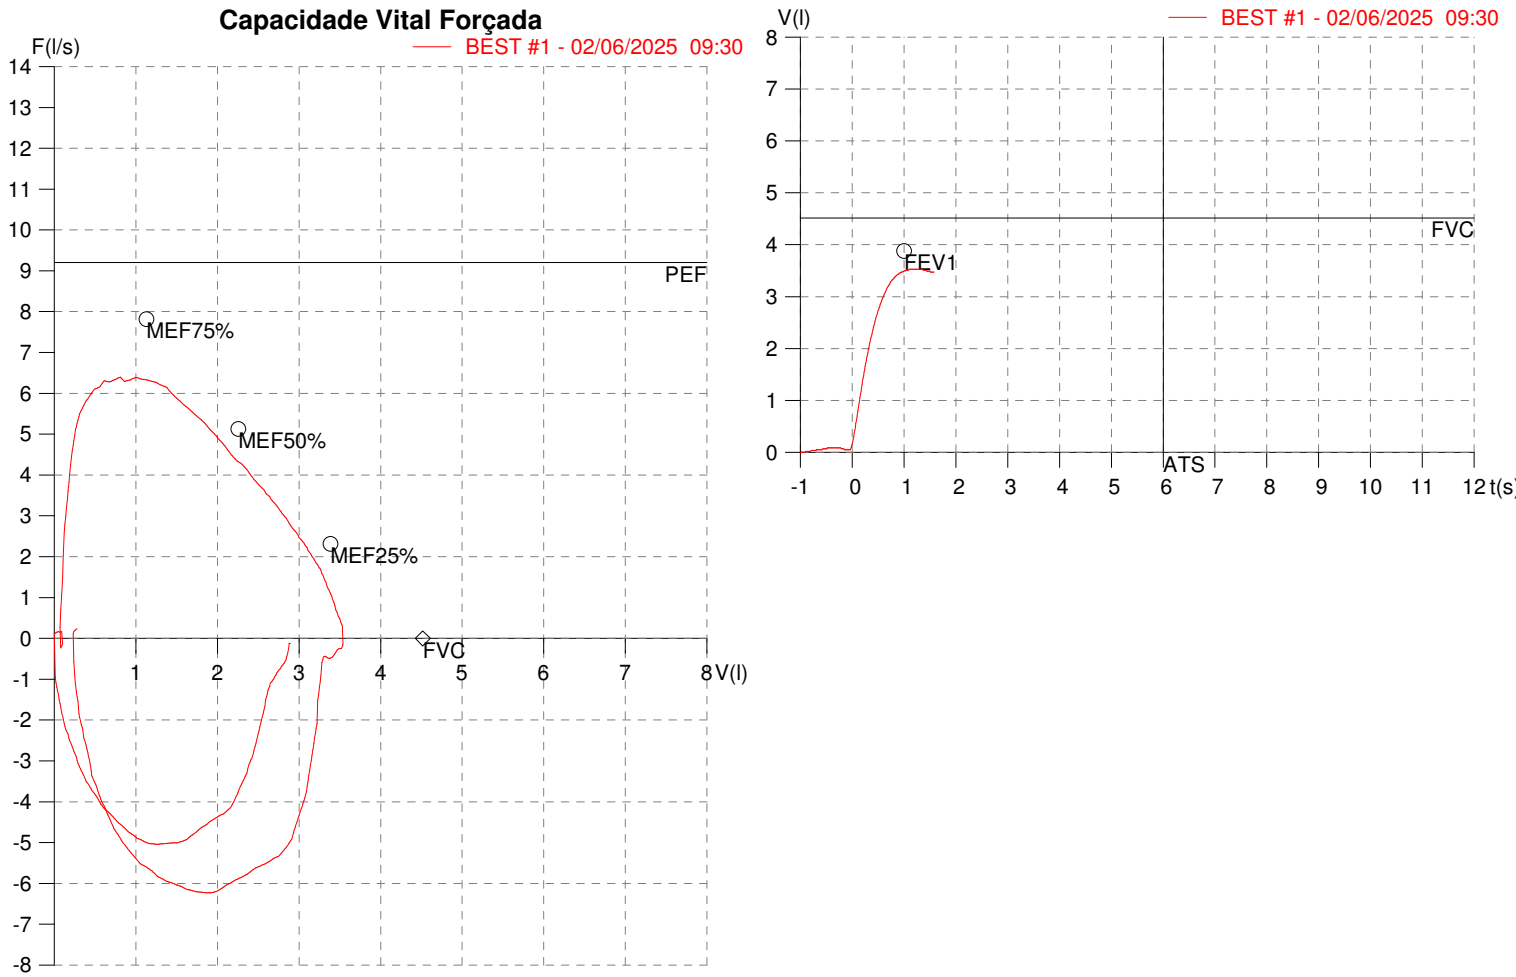

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.51	3.54	78.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.51	3.54	78.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.88	3.50	90.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.21	6.40	69.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.23	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.7	98.7	119.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.83	5.04	104.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.81	6.33	81.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.13	5.40	105.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	3.40	146.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	552.4	383.8	69.5

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 02/06/2025