



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186 Fantasia : BR PAVING  
Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78108000

### Funcionário

Nome : Anderson Aquino Dos Santos Setor: CAMPO GERAL  
CPF : 05803413135 Cargo: AJUDANTE  
RG : / Nascimento: 03/08/1994

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :E64710CBB5964EC022A811DAAB43ED5  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :743745


CPF :058.034.131-35  
CNPJ :15.264.721/0001-86  
Nascimento :03/08/1994  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 04/06/2025

Paciente :ANDERSON AQUINO DOS SANTOS  
Razão :BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
Idade : 30 anos  
Setor :CAMPO GERAL  
Função :AJUDANTE

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita

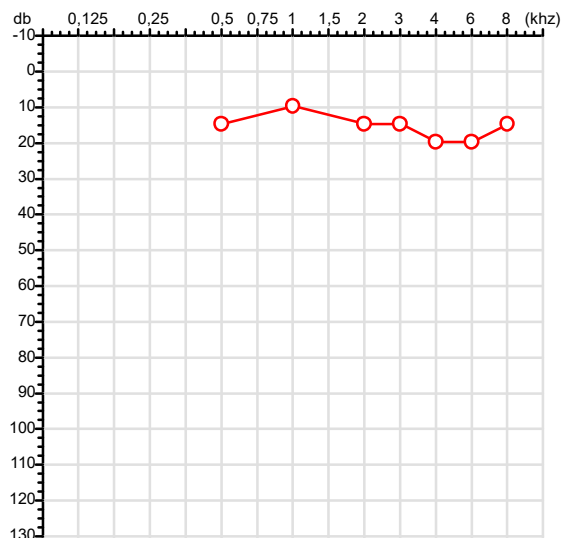

## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda

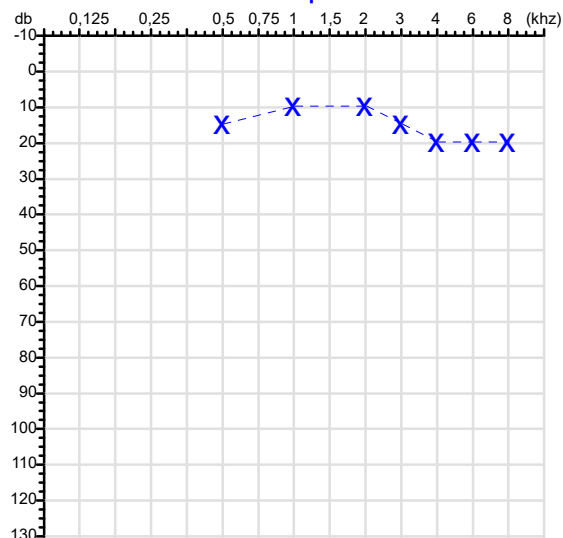

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 18 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :832D0E333FAFDC61491E02E00C2972E7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Anderson Aquino Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 743745  
Primeiro Nome: ANDERSON AQUINO DOS  
Sobrenome: SANTOS  
Data: 04/06/2025

Data de nascimento: 03/08/1994  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 65.0  
Altura (cm): 170.0

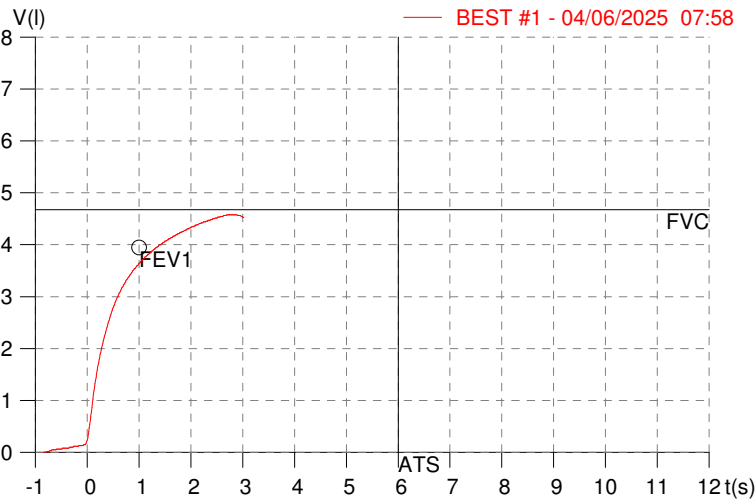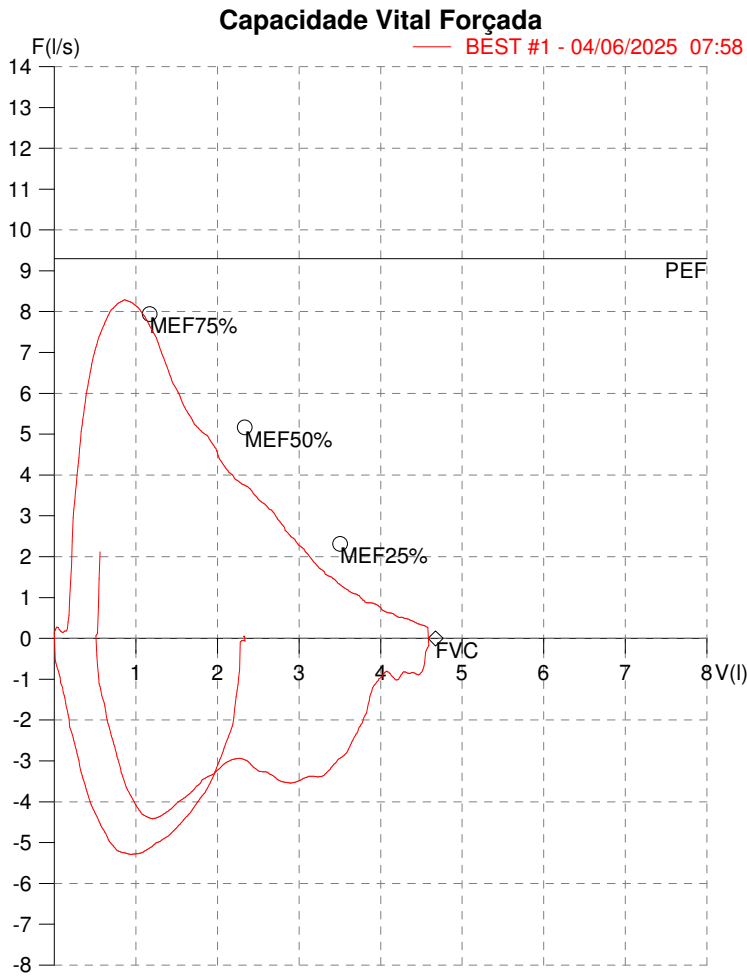

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.67  | 4.60   | 98.4    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.67  | 4.60   | 98.4    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.95  | 3.63   | 91.8    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.30  | 8.29   | 89.2    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 4.42   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 81.8  | 78.9   | 96.4    |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.71  | 3.23   | 68.6    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.94  | 7.61   | 95.9    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.16  | 3.78   | 73.2    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.32  | 1.44   | 62.1    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.7    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 557.9 | 497.5  | 89.2    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal

Impresso 04/06/2025

Protocolo : 2506040928299

Data : 04/06/2025

Paciente : ANDERSON AQUINO DOS SANTOS

Nasc. : 03/08/1994 RG : -

CPF : 05803413135

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASPECTO DE SACRALIZAÇÃO DE L5 COM REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.  
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=550038224687059857425322006591>

