

**IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM**

Avenida General Melo , n.º 227  
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

**3SFV****FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011****Nome:** JOAO BATISTA DE CAMPOS**RG:** 19019726**Sexo:** MASCULINO**Nascimento:** 23/06/1990 34 a. 11 m.**CPF:** 041.404.991-84**Controle:** 1749129006**Data exame:** 05/06/2025**Empresa:** IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR**Indicação:** NÃO INFORMADO**Função:** NAO INFORMADO**Raio-X digital:** ☐ Sim ☒ Não**Leitura em negatoscópio:** ☐ Sim ☒ Não**1A - Qualidade técnica:** ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4  
Comentário:**1B - Radiografia normal:** ☒ Sim (finalizar a leitura)  
☐ Não (passe para a seção 2)**2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose?** ☐ Sim (complete 2B e 2C)  
☐ Não (passe para a seção 3)**2B - Pequenas opacidades**

| A) Formas e tamanhos |             | b) Zonas |   | C) Profusão |     |
|----------------------|-------------|----------|---|-------------|-----|
| Primárias            | Secundárias | D        | E | 0/-         | 0/0 |
| p                    | s           | p        | s | 1/0         | 1/1 |
| q                    | t           | q        | t | 2/1         | 2/2 |
| r                    | u           | r        | u | 3/2         | 3/3 |

**2C - Grandes opacidades**

| 0 | A | B | C |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

**3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose?** ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)  
☐ Não (passe para a seção 4)**3B - Placas** ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                                                     | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                                                                        | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> |
| Frontal          | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> | E <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> |
| Diafragma        | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                                                                          | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                                               |
| Outros locais    | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                                                                        | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                                             |
|                  |                                                                                  | > 1/2 da parede lateral = 3                                                                                                            | > 1/2 da parede lateral = 3                                                                                 |

**3C - Obliteração do seio** 0 ☐ D ☐ E ☐**3D - Espessamento pleural** ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                                                     | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                                                                        | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> |
| Frontal          | 0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> | E <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> |
|                  |                                                                                  | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                                                                          | 3 à 5 mm = a                                                                                                |
|                  |                                                                                  | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                                                                        | 5 à 10 mm = b                                                                                               |
|                  |                                                                                  | > 1/2 da parede lateral = 3                                                                                                            | > 10 mm = c                                                                                                 |

**4A - Outras anormalidades?** ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)**4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| aa | at | ax | bu | ca | cg | cn | co | cp | cv | di | ef | em | es | fr | hi | ho | id | ih | kl | me | pa | pb | pi | px | ra | rp | tb | od |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**Descrição do item 4B:** aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

**4C - Comentários:**

Belo Horizonte, quinta-feira, 5 de junho de 2025

10:17:51

Página 1 de 1

  
Dr. Henrique Trigo  
Médico  
CRM 19422

Dr Henrique Trigo

CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -

|             |                        |        |            |        |             |           |         |            |                         |       |             |       |
|-------------|------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | JOAO BATISTA DE CAMPOS |        | ID1        | 744110 | Sexo        | Masculino | Idade   | 34,9       | Peso (kg)               | 99,00 | Altura (cm) | 165,0 |
| Agrupamento | --                     | D.O.B. | 23/06/1990 | --     | BMI (kg/m2) | 36,4      | Fumante | Ex-fumante | Anos de Tabag...        | 15    | Cig/Dia     | 10    |
| Técnico     | --                     | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --         | Outros/Não Especificado |       |             |       |

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

09:01

GLI

SENTADO

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                                                                           |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| FVC         | L | <b>3,46</b> | 4,12 | 84     |  |  |
| FEV1        | L | <b>2,90</b> | 3,44 | 84     |  |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>83,8</b> | 83,6 | 100    |  |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>83,8</b> | 83,6 | 100    |  |  |

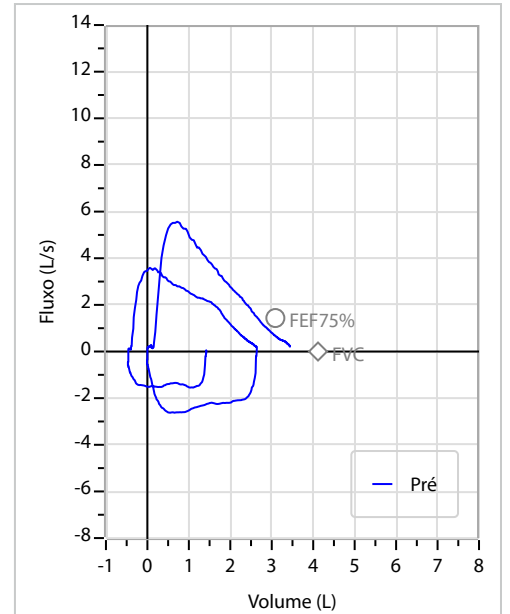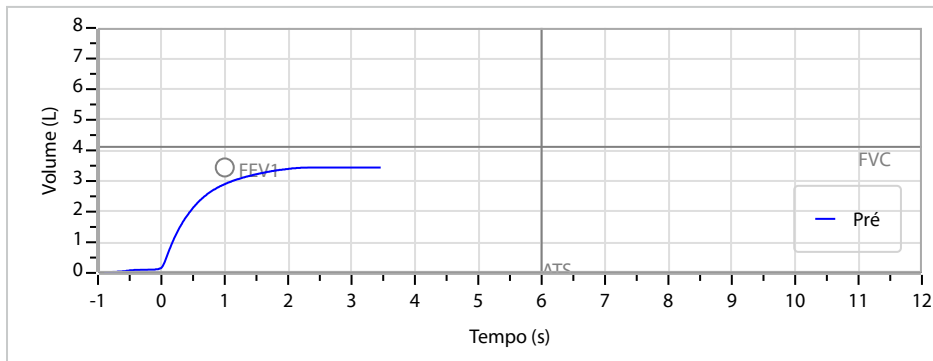

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,8% e um valor FVC de 3,46 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>531978            | Paciente:<br><b>Joao Batista de Campos</b>                 | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>05/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 04140499184 | Convênio:<br>Hismet |

**MANGANES - SERICO****Inferior a 0,1 µg/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: soro - tubo Trace Coletado em: 05/06/2025 Liberado em: 09/06/2025 16:40

Valores de Referência:

Até 2,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612