

Exame n.º :744192


CPF :084.588.791-23
CNPJ :41.039.968/0001-09
Nascimento :28/08/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/06/2025

Paciente :Rodrigo Rodrigues da Rocha
Razão :SANDRA R DE OLIVEIRA
Idade : 22 anos
Setor :GERAL
Função :LABORATORISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

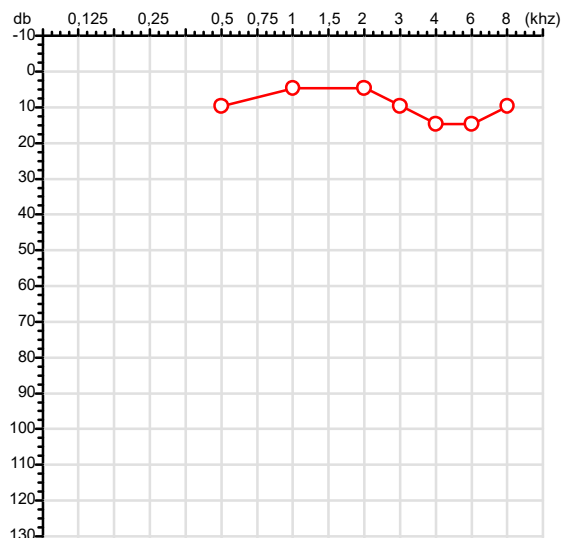

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

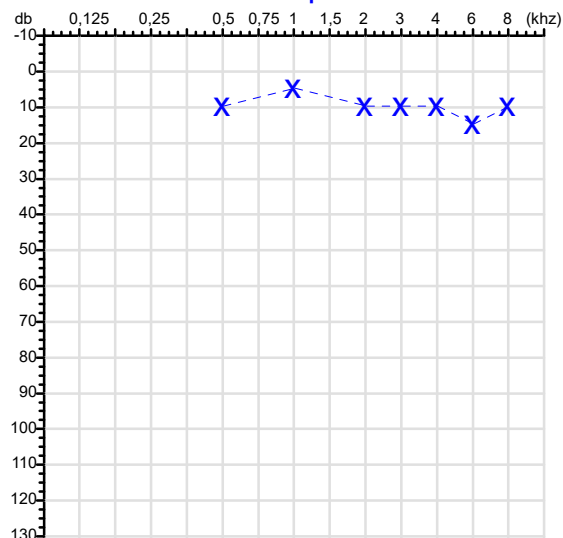

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :ADECDBA947E59B92D0D4E8C182562328

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Rodrigo Rodrigues da Rocha*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 744192
Primeiro Nome: RODRIGO RODRIGUES
Sobrenome: DA ROCHA
Data: 05/06/2025

Data de nascimento: 28/08/2002
Sexo: Macho
Peso (kg): 84.0
Altura (cm): 182.0

Capacidade Vital Forçada

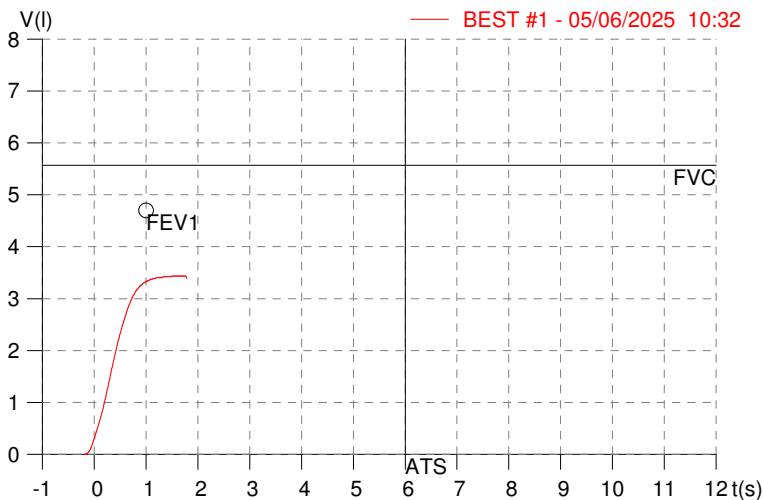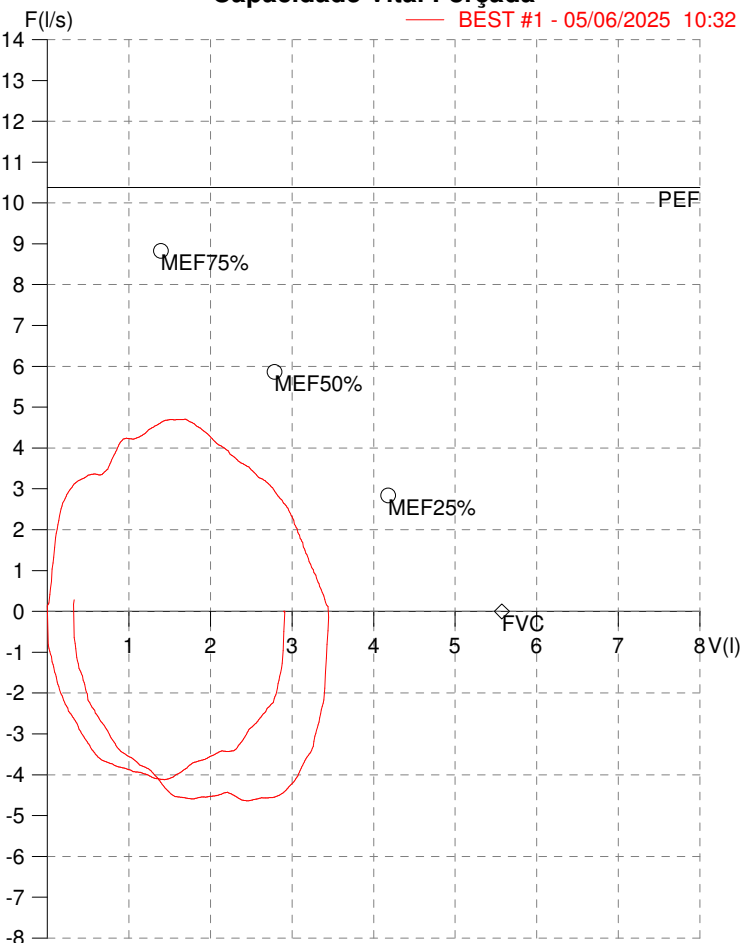

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.57	3.46	62.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.57	3.46	62.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.70	3.33	70.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.38	4.70	45.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.64	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.3	96.4	115.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.28	4.18	79.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.83	3.96	44.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.87	4.65	79.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.84	3.28	115.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
LungAge	years	Idade Pulmonar		62	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	622.7	282.2	45.3

Diagnóstico:

Anormalidade moderado

Impresso 05/06/2025

Cod.: 532047	Paciente: Rodrigo Rodrigues da Rocha	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 05/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08458879123	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/06/2025 Liberado em: 05/06/2025 15:55

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,37	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	75,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	24,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	8.180/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	64,0%	5.235/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	64,0%	5.235/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,2%	425/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	25/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,3%	2.151/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	4,2%	344/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	292.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,320%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662