



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 744408

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo

Sector: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

CPF : 058.369.461-67

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 21/12/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	06/06/2025	EXAME CLINICO
281	06/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	06/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	06/06/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 6 de junho de 2025



Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=744408>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 05836946167 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 21/12/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de junho de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :358B8D99537C2E0FD6787F48B33B35
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :744408


CPF :058.369.461-67
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :21/12/1995
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 06/06/2025

Paciente :JOYCE KENDERLY RAMOS DOS SANTOS FIGUEIREDO
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 29 anos
Cidade :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

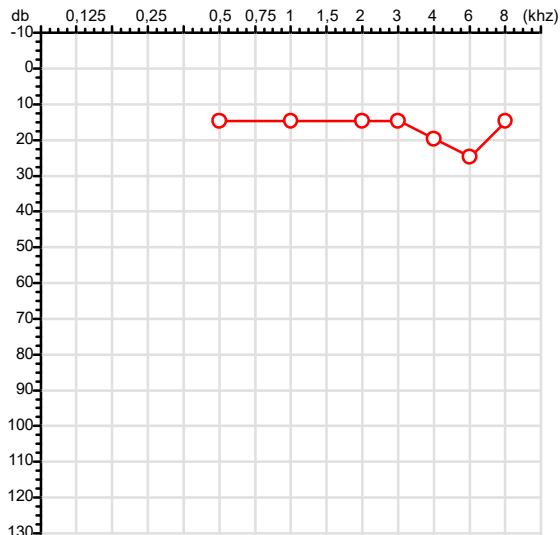

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

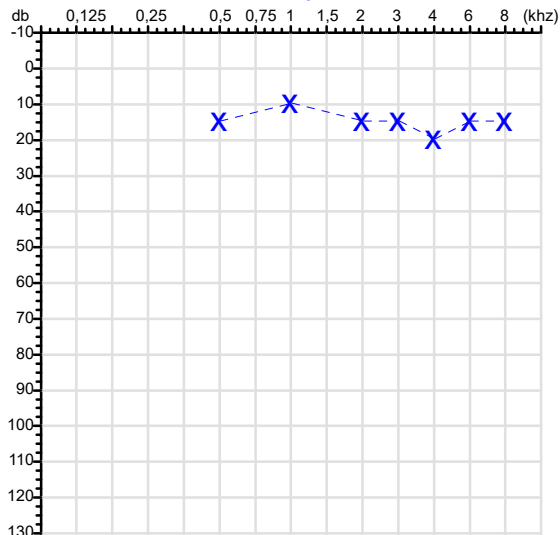

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1572413E30652232693C7223E1504BE1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 744408
Primeiro Nome: JOYCE KENDERLY
Sobrenome: RAMOS DOS SANTOS FIG
Data: 06/06/2025

Data de nascimento: 21/12/1995
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 81.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada

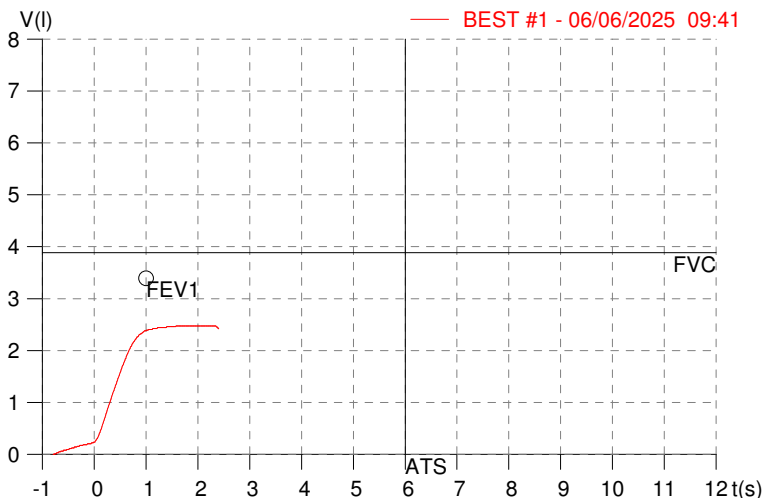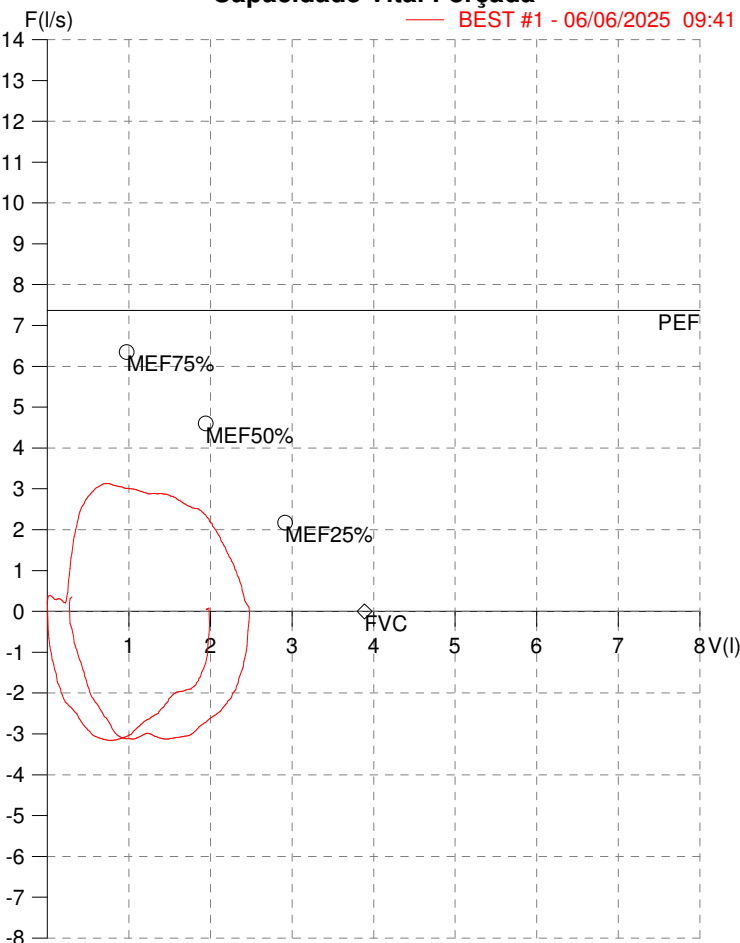

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
3.89	2.49	64.1
3.89	2.49	64.1
3.39	2.39	70.6
7.37	3.13	42.4
	3.13	
83.6	96.1	114.9
4.06	2.84	70.0
6.35	3.06	48.1
4.60	2.88	62.7
2.17	2.51	115.6
	1.6	
442.2	187.7	42.4

Diagnóstico:

Anormalidade moderado

Impresso 06/06/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 744408

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo

Sector: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

CPF : 058.369.461-67

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 21/12/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL	02.01.001	FISICO	RÚIDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	06/06/2025	EXAME CLINICO
281	06/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	06/06/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	06/06/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 6 de junho de 2025



Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=744408>



Cod.: 532216	Paciente: Joyce Kenderly Ramos dos Santos Figueiredo	Sexo: Feminino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 06/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05836946167	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 06/06/2025 15:50

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,86	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,7	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.530/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,9%	2.759/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	60,9%	2.759/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,5%	23/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	9/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,7%	1.617/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	2,7%	122/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	186.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,21%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662