



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 744422

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 30.592.790/0001-02

Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.055-225

Funcionário

Nome : Raul Guilherme Camargo Lima

Setor: OBRA

CPF : 043.958.921-59

Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS

RG : 23494026 / SSPMT

Nascimento: 06/01/2001

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	CIMENTO PORTLAND		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	06/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	06/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	06/06/2025	ESPIROMETRIA	1415	06/06/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
295	06/06/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 6 de junho de 2025



Raul Guilherme Camargo Lima

**** Assinado por biometria ****

DR. ANDRE CORREA DA COSTA
CRM-MT 6355 RQE 3516
NIS 267.85790.49-0



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=744422>



Exame n.º :744422


CPF :043.958.921-59
CNPJ :30.592.790/0001-02
Nascimento :06/01/2001
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/06/2025

Paciente :Raul Guilherme Camargo Lima
Razão :CALEGARI ENGENHARIA LTDA
Idade : 24 anos
Setor :OBRA
Função :MESTRE DE OBRA

RG :23494026/SSPMT

Audiometria

Orelha Direita

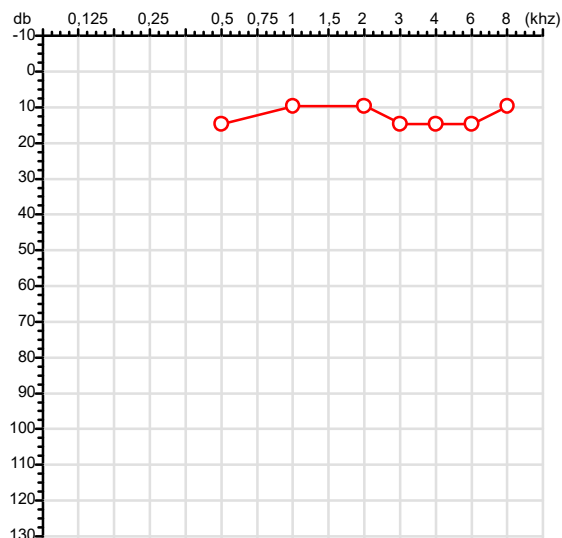

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

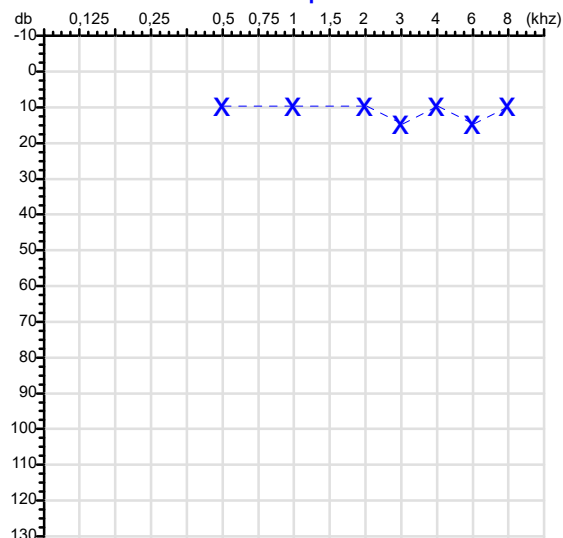

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D6BE9E56413B930A191273BFC925AD13

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Raul Guilherme Camargo Lima*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	RAUL GUILHERME CAMARGO LIMA		ID1	744422	Sexo	Masculino	Idade	24,4	Peso (kg)	63,00	Altura (cm)	179,0
Agrupamento	--	D.O.B.	06/01/2001	--	BMI (kg/m2)	19,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:59



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,56	5,19	88	
FEV1	L	3,41	4,39	78	
FEV1/FVC%	%	74,9	85,2	88	
FEV1/Vcmax%	%	74,9	85,2	88	

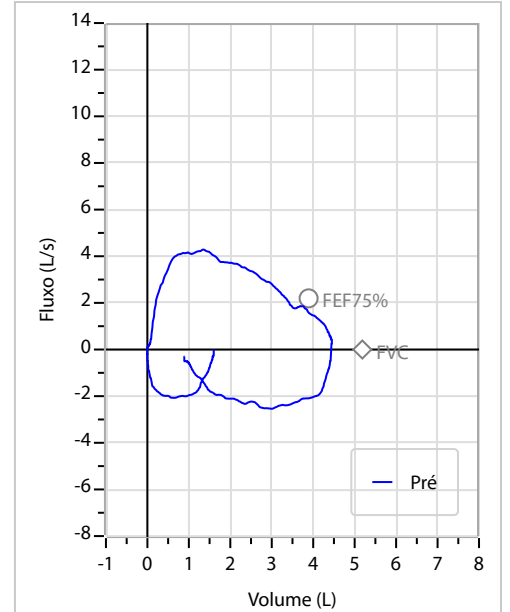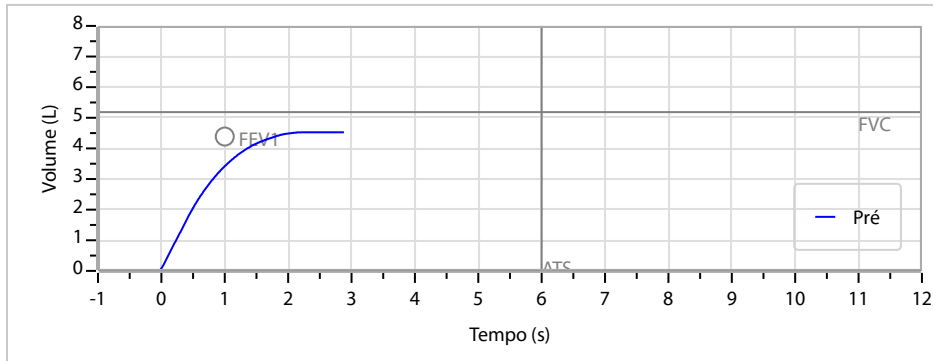

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 74,9% e um valor FVC de 4,56 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. André Corrêa da Costa
Médico do Trabalho - CRM-MT 6355
HISMET - Medicina do Trabalho
www.hismet.com.br - (65) 3321-7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 744422

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 30.592.790/0001-02

Fantasia : CALEGARI ENGENHARIA

Razão Social : CALEGARI ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA MARZAGAO (NUC HAB CPA I) N.º 24

Complemento : CONJ CPA I QUADRA11 LOTE 24

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.055-225

Funcionário

Nome : Raul Guilherme Camargo Lima

Setor: OBRA

CPF : 043.958.921-59

Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS

RG : 23494026 / SSPMT

Nascimento: 06/01/2001

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	CIMENTO PORTLAND		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	06/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	06/06/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	06/06/2025	ESPIROMETRIA	1415	06/06/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
295	06/06/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 6 de junho de 2025



Raul Guilherme Camargo Lima

**** Assinado por biometria ****

DR. ANDRE CORREA DA COSTA
CRM-MT 6355 RQE 3516
NIS 267.85790.49-0



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.


URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=744422>



Protocolo:25060610021447 Data:06/06/2025
Paciente:RAUL GUILHERME CAMARGO LIMA
Nasc.:06/01/2001 RG :23494026-SSPMT CPF:04395892159
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

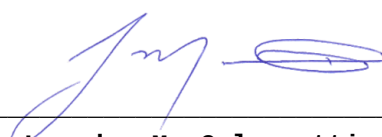

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=163036594963015385317766115862>





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

7Q3P



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: RAUL GUILHERME CAMARGO LIMA

RG: 23494026-SSPMT

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 06/01/2001 24 a. 5 m.

CPF: 043.958.921-59

Controle: 1749215631

Data exame: 06/06/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☐ Sim ☒ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão	
Primárias	Secundárias	D	E	0/-	0/1
p	s			0/0	0/1
q	t			1/0	1/1
r	u			2/1	2/2
				3/2	3/3

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Diafragma	0 ☐ D ☐ E ☐	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0 ☐ D ☐ E ☐	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ D ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	D ☐ A ☐ B ☐ C ☐
Frontal	0 ☐ D ☐ E ☐	0 ☐ E ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	E ☐ A ☐ B ☐ C ☐
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, sexta-feira, 6 de junho de 2025

12:48:35

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trigo
Médico
CRM 19422

Dr Henrique Trigo

CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -