



Cod.: 532578	Paciente: Lucimar Benedito de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 09/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00896784193	Convênio: Hismet

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 532578	Paciente: Lucimar Benedito de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 09/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00896784193	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/06/2025 Liberado em: 09/06/2025 18:15

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,41	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	53,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.770/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,1%	3.410/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,1%	3.410/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,7%	156/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	40/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,7%	1.944/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	3,8%	219/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	718.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,748%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,6	15,0 a 17,9%

Valores do Plaquetograma repetidos e confirmados

Histórico de Resultados

04/06/2025

Hemácias em milhões/mm ³	5,76
Hemoglobina em g/dL	17,5
Hematócrito em %	52,0
RDW	14,7
Leucócitos	12.430
Promielocitos	0,0
Mielocitos	0,0
Metamielocitos	0,0
Bastões	0,0
Segmentados	77,6
Eosinófilos	0,3
Basófilos	0,2

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142


Exame n.º :744971

CPF :008.967.841-93
CNPJ :54.330.043/0001-64
Nascimento :03/05/1983
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/06/2025

Paciente :Lucimar Benedito de Oliveira
Razão :LVK CARGA E DESCARGA LTDA
Idade : 42 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE DESCARGA

RG :/

Orelha Direita

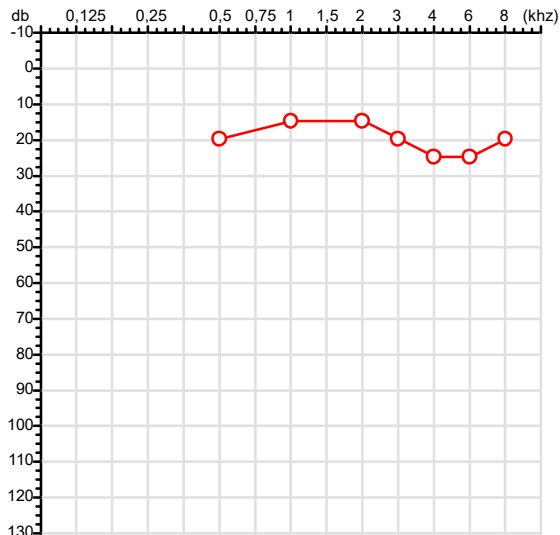

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

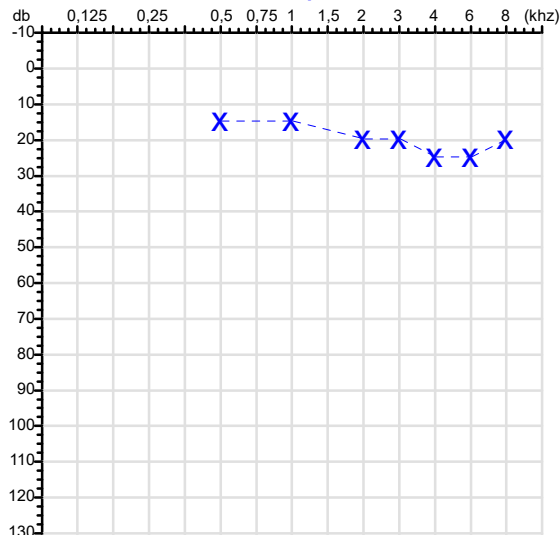

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :17872F5162D4C421AA92D053259D4B5F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucimar Benedito de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024