

Exame n.º :745178


CPF :906.078.481-20
Nascimento :20/05/1980
Motivo :Complementar
Repouso :14h
Data do Exame : 10/06/2025

Paciente :VANDERLEI DA SILVA
Idade : 45 anos
Setor :
Função :...

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

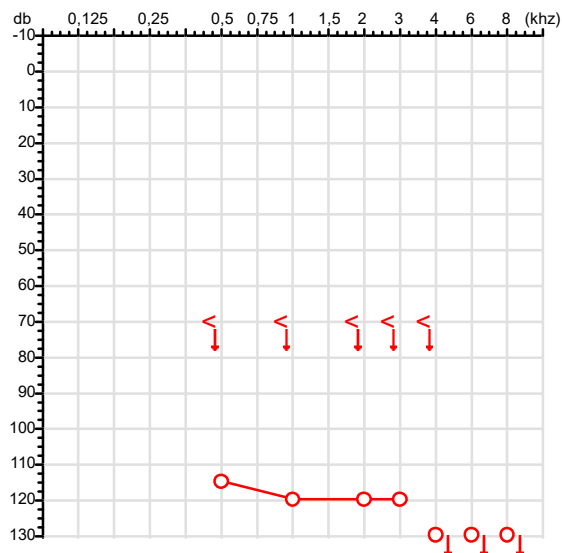

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	115	120	120	120	AUS	AUS	AUS

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	115	120	120	118	120	AUS	AUS	127

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

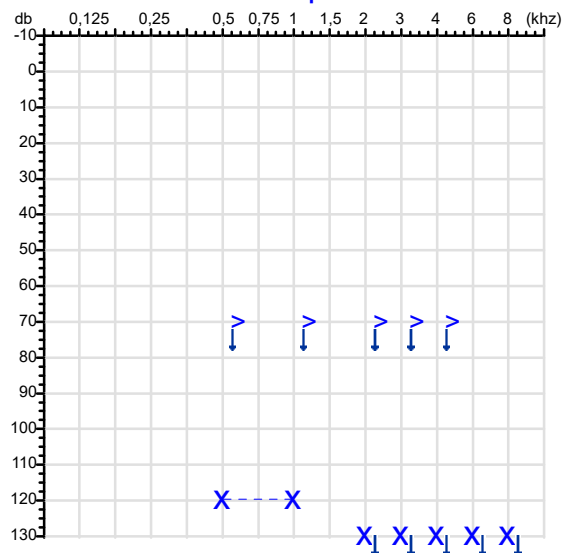

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	120	120	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	120	120	AUS	123	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A800B7809D5B80CFB5C4376EF8371A1F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vanderlei da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024