



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 11/06/2025
Primeiro Nome: joao de sena filhob
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 90.0

Data de nascimento: 24/12/1982
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 11/06/2025 07:52

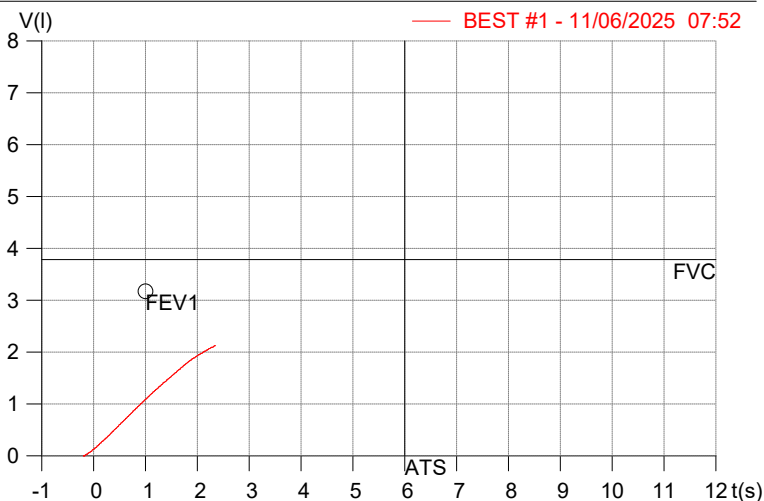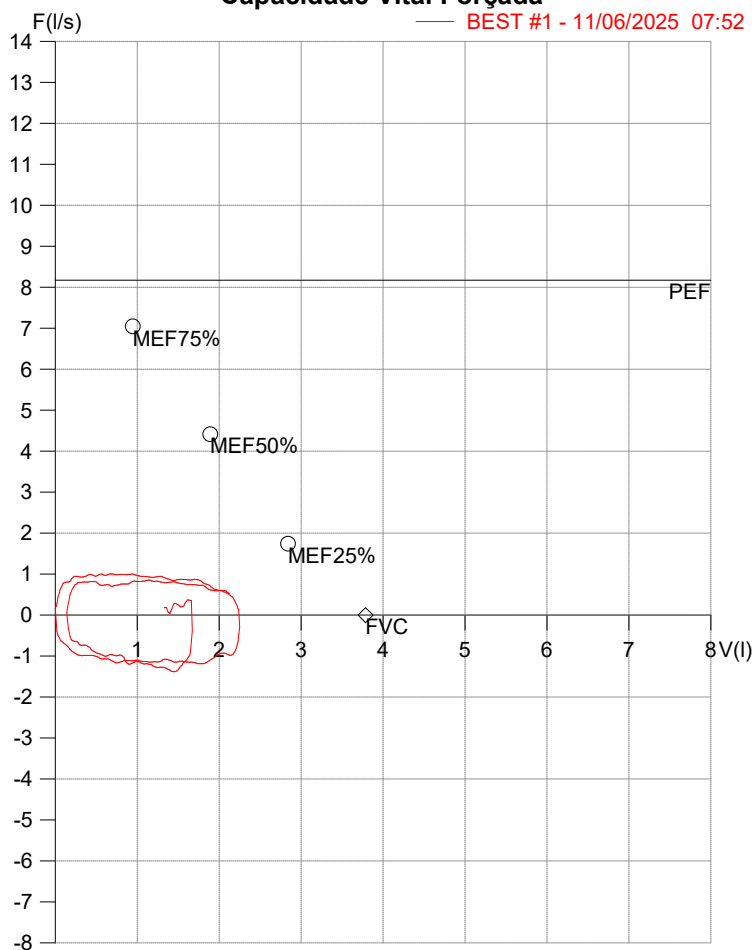

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.78	2.14	56.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.78	2.14	56.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.17	1.08	34.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.17	1.01	12.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.6	50.4	63.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.00	0.94	23.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.05	0.96	13.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.41	0.94	21.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.74	0.87	49.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	490.1	60.3	12.3

Diagnóstico:

Anormalidade moderada