

Exame n.º :745896


CPF :964.621.321-91
CNPJ :00.078.499/0001-50
Nascimento :04/11/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/06/2025

Paciente :Danilo Nascimento Silva
Razão :TAIGUARA PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO II

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

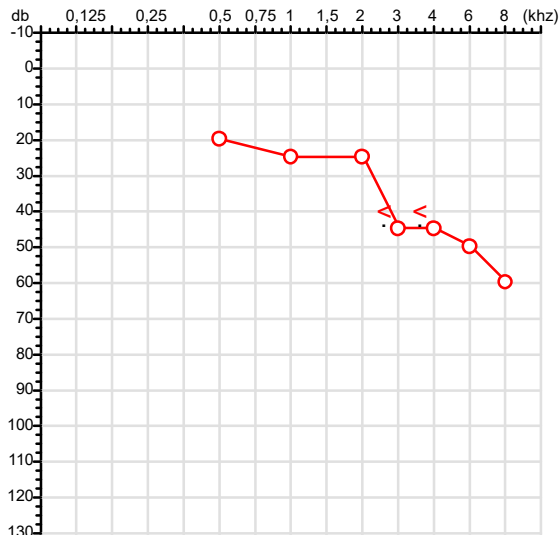

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	45	50	60

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	45	50	47

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

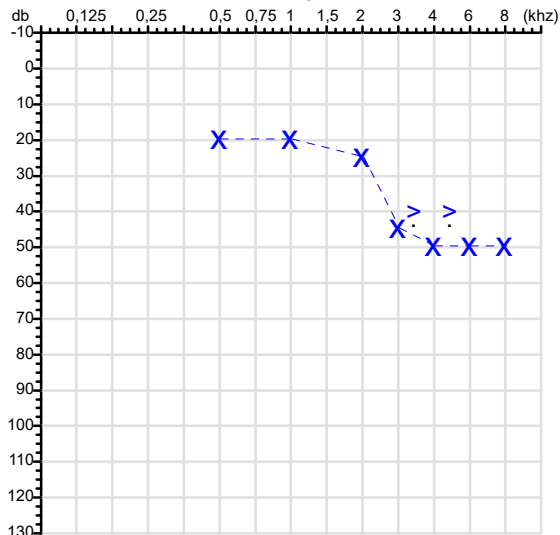

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	50	50	50

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	50	50	48

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4A6D1ED750195CA1830917C14F9F89EC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Danilo Nascimento Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024