



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 745941

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 24.766.560/0001-10

Fantasia : BRASILEIRA

Razão Social : BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR N.º 4100

Complemento : GALPAO03 ANEXO CAC

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-270

Funcionário

Nome : Elivelton de Sousa Batista

Setor: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

CPF : 052.968.762-37

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA

RG : /

Nascimento: 01/08/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO	02.01.003	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	12/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	12/06/2025	EXAME CLINICO
281	12/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 12 de junho de 2025

Elivelton de Sousa Batista

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=745941>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24766560000110 Fantasia : BRASILEIRA
Razão Social : BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA
Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA N.º 4100 Complemento : GALPAO03 ANEXO CAC
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098270

Funcionário

Nome : Elivelton de Sousa Batista Setor: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
CPF : 05296876237 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : / Nascimento: 01/08/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :6194F9F6766A75E8984F9813BCC0011C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :745941

CPF :052.968.762-37
CNPJ :24.766.560/0001-10
Nascimento :01/08/2000
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/06/2025

Paciente :Elivelton de Sousa Batista
Razão :BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA
Idade : 24 anos
Setor :OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita

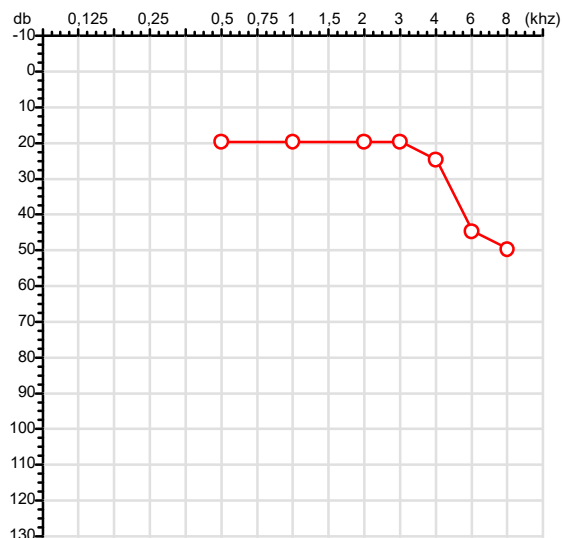

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	45	50

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	45	30


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

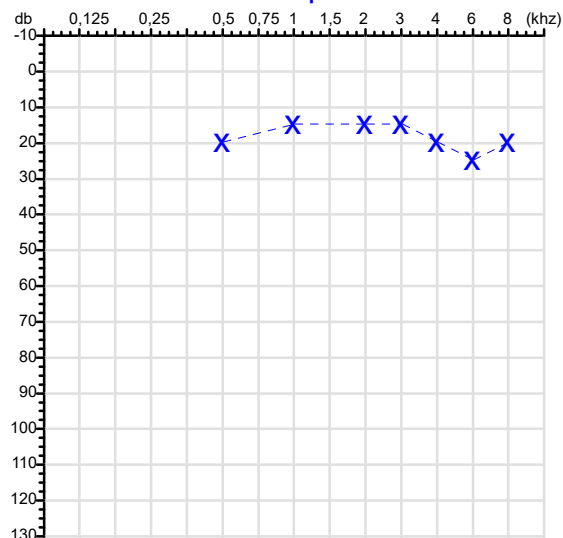

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1857CC7093B24243801D74B398B21056

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elivelton de Sousa Batista

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 745941

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 24.766.560/0001-10

Fantasia : BRASILEIRA

Razão Social : BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR N.º 4100

Complemento : GALPAO03 ANEXO CAC

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-270

Funcionário

Nome : Elivelton de Sousa Batista

Setor: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

CPF : 052.968.762-37

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA

RG : /

Nascimento: 01/08/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO	02.01.003	FÍSICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	12/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	12/06/2025	EXAME CLINICO
281	12/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 12 de junho de 2025

Elivelton de Sousa Batista

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=745941>

