



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03108503000173 Fantasia : CERAMICA LEVERGER LTDA
Razão Social : CERAMICA LEVERGER LTDA
Endereço : R XV DE NOVENBRO N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER / MT CEP : 78180000

Funcionário

Nome : Marcos Vinicius da Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 10107294117 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 16/05/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :BE073EA25531E8E7A3EEB847ACE7A2B7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :746138


CPF :101.072.941-17
CNPJ :03.108.503/0001-73
Nascimento :16/05/2001
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/06/2025

Paciente :Marcos Vinicius da Silva
Razão :CERAMICA LEVERGER LTDA
Idade : 24 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SERVICOS GERAIS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

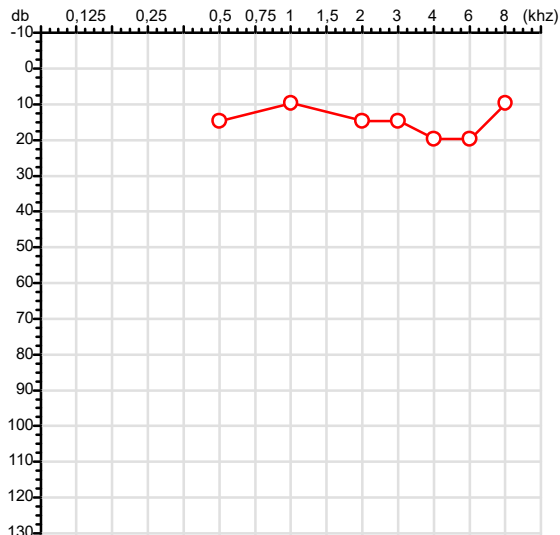

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

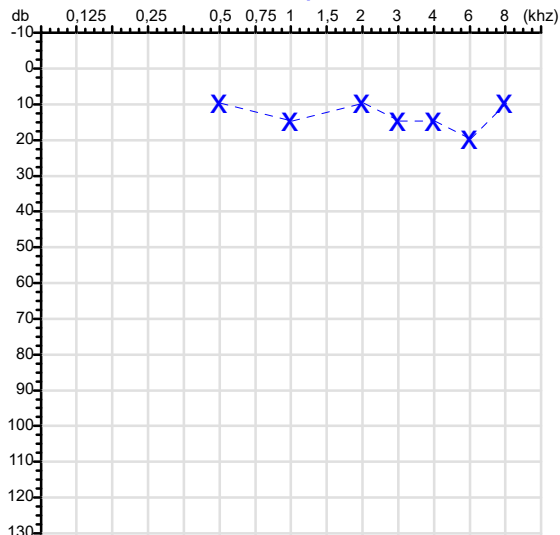

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5C420A2A29A22F9B7EBF214FADF6D5D6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marcos Vinicius da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	MARCOS VINICIUS DA SILVA		ID1	746138	Sexo	Masculino	Idade	24,0	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	190,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/05/2001	--	BMI (kg/m2)	20,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		10:28	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,44	5,99	74		
FEV1	L	3,41	5,02	68		
FEV1/FVC%	%	76,7	84,4	91		
FEV1/Vcmax%	%	76,7	84,4	91		

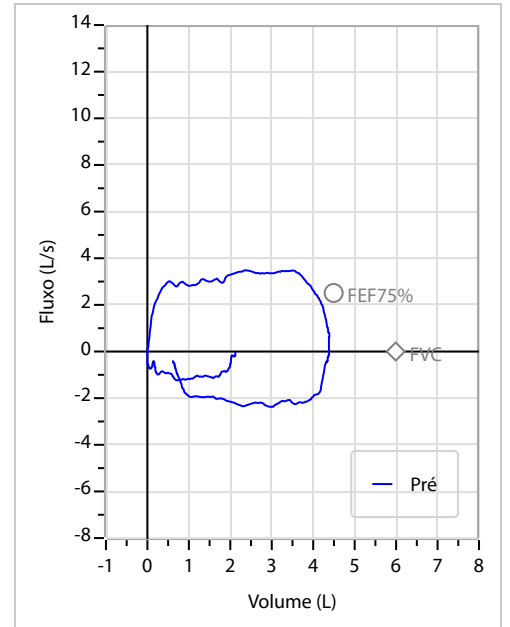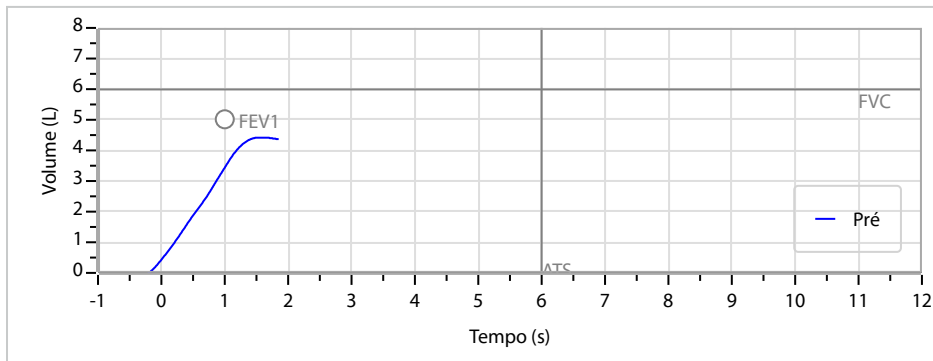

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 76,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,44 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 2506131209209

Data : 13/06/2025

Paciente : MARCOS VINICIUS DA SILVA


Nasc. : 16/05/2001 RG : -

CPF : 10107294117

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

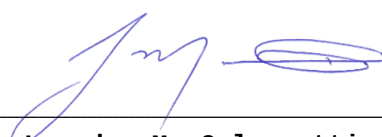

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=272712993245813095824577211438>

