



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 09281330000177 Fantasia : RECICLATE
Razão Social : RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
Endereço : R CUIABA (LOT PAMPULHA) N.º 03 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110735

Funcionário

Nome : Oseias Amancio Ventura Setor: CLASSIFICACAO DE MATERIAIS - AMBEV
CPF : 01383245142 Cargo: ENCARREGADO DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 15/05/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :88ED1D727A46DC3F24B0B2162220D86A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :746999


CPF :013.832.451-42
CNPJ :09.281.330/0001-77
Nascimento :15/05/1984
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 18/06/2025

Paciente :Oseias Amancio Ventura
Razão :RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :CLASSIFICACAO DE MATERIAIS - AMBEV
Função :ENCARREGADO DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

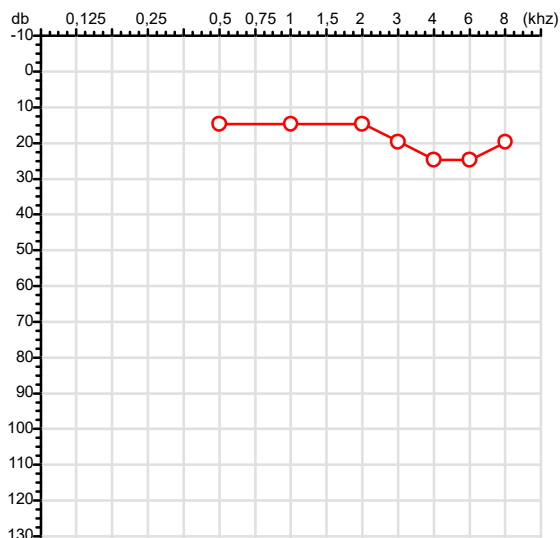

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

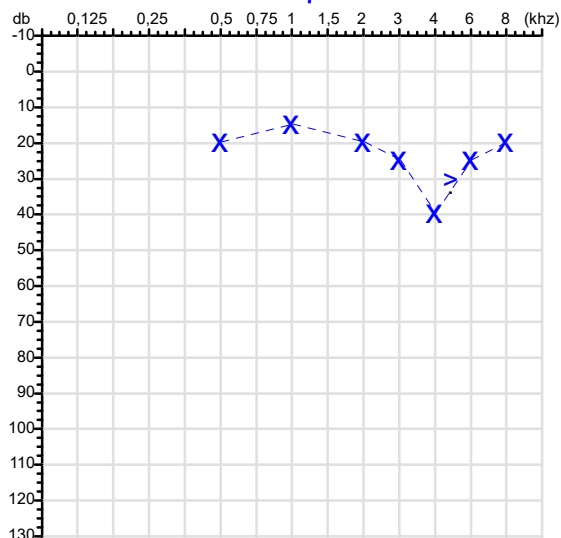

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	25	40	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	25	40	25	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1C2BA23EB8D0739FE3A1ECD7333BDAA9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Oseias Amancio Ventura*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25061809502746

Data:18/06/2025

Paciente:OSEIAS AMANCIO VENTURA

Nasc.:15/05/1984 RG :-

CPF:01383245142

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=936200790161999323790816094822>



Protocolo : 25061809321646

Data : 18/06/2025

Paciente : OSEIAS AMANCIO VENTURA

Nasc. : 15/05/1984 RG : -

CPF : 01383245142

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=123525709503236055821048662879>



Cod.: 534248	Paciente: Oseias Amancio Ventura	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 18/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01383245142	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

75 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/06/2025 Liberado em: 18/06/2025 12:07

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662