



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03108503000173 Fantasia : CERAMICA LEVERGER LTDA
Razão Social : CERAMICA LEVERGER LTDA
Endereço : R XV DE NOVENBRO N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER / MT CEP : 78180000

Funcionário

Nome : Benedito Armino da Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 04476912109 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : 23233621 / SSP/MT Nascimento: 12/03/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : 46E0058ECDF6A6C8DD2389DA05E9C252
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747116


CPF :044.769.121-09
CNPJ :03.108.503/0001-73
Nascimento :12/03/1979
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 18/06/2025

Paciente :Benedito Armindo da Silva
Razão :CERAMICA LEVERGER LTDA
Idade : 46 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SERVICOS GERAIS

RG :23233621/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

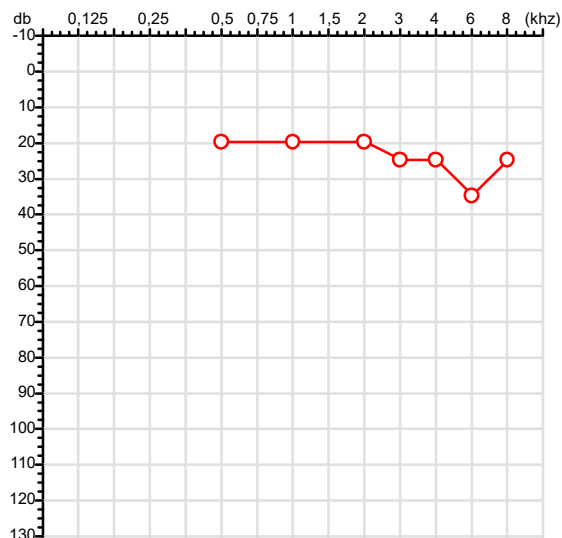

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

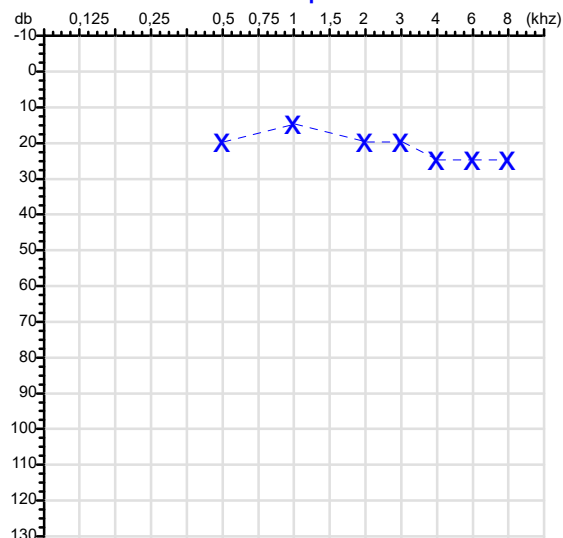

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BB28818F9C3BC8800F873C61FE482999

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Benedito Armindo da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	BENEDITO ARMINDO DA SILVA		ID1	747116	Sexo	Masculino	Idade	46,2	Peso (kg)	78,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/03/1979	--	BMI (kg/m2)	27,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	1
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:28	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,37	4,21	80	
FEV1	L 2,80	3,41	82	
FEV1/FVC%	% 83,1	81,1	102	
FEV1/Vcmax%	% 83,1	81,1	102	

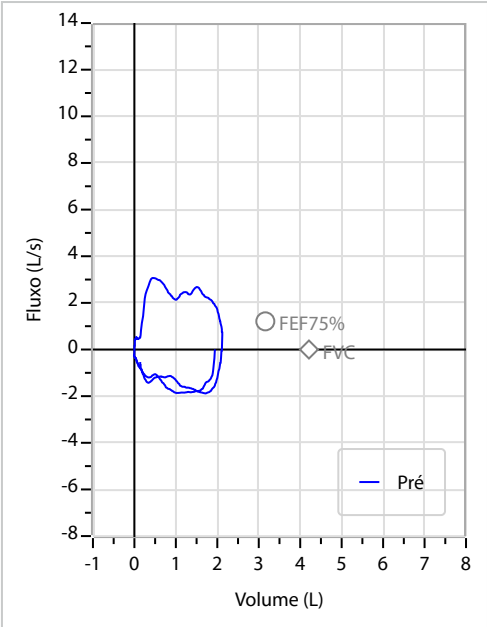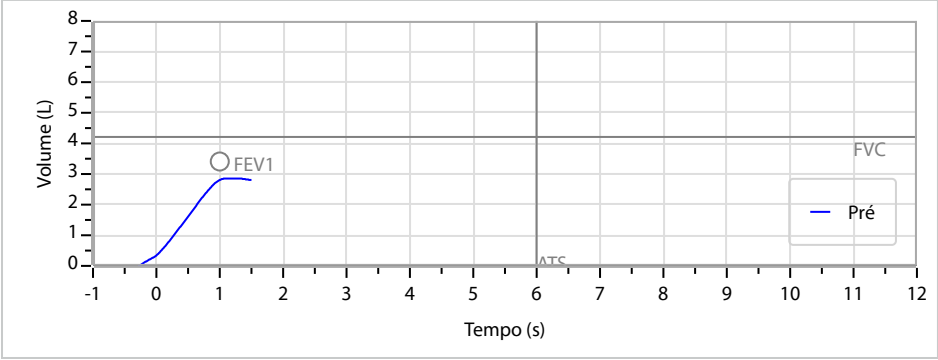

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,1% e um valor FVC de 3,37 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo : 25061811121147 Data : 18/06/2025
Paciente : BENEDITO ARMINDO DA SILVA
Nasc. : 12/03/1979 RG : 23233621-SSP/MT CPF : 04476912109
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=887668768012748088102405626697>

