

Exame n.º :747232


CPF :818.241.651-53
CNPJ :31.873.908/0001-33
Nascimento :01/06/1974
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/06/2025

Paciente :Divino Jacob
Razão :NADIA MIRANDA MARQUES
Idade : 51 anos
Setor :GERAL
Função :POLICORTEIRO

RG :973997/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

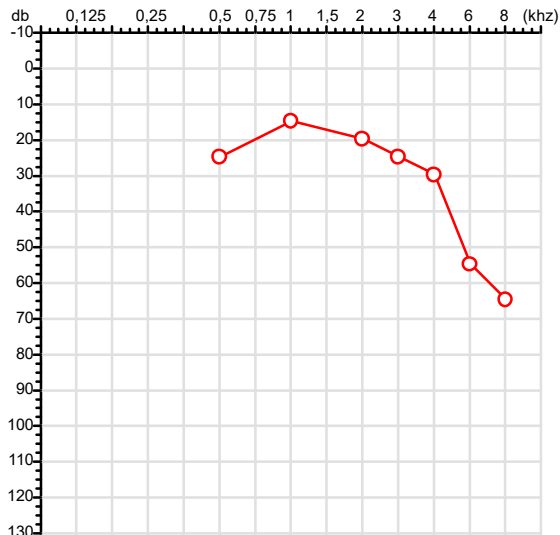

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	25	30	55	65

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	25	30	55	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :096B559C3C9864C8A56C8F8F033AA6DB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Divino Jacob

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

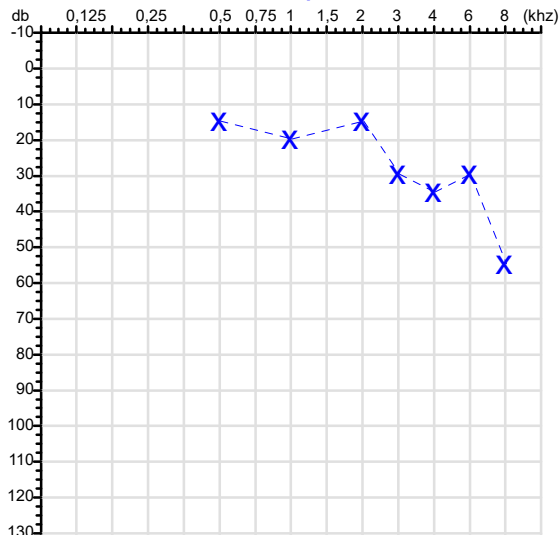

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	30	35	30	55

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	30	35	30	32

Laudo Clínico OE



Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 18/06/2025
Primeiro Nome: DIVINO JACOB
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 70.0

Data de nascimento: 01/06/1974
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

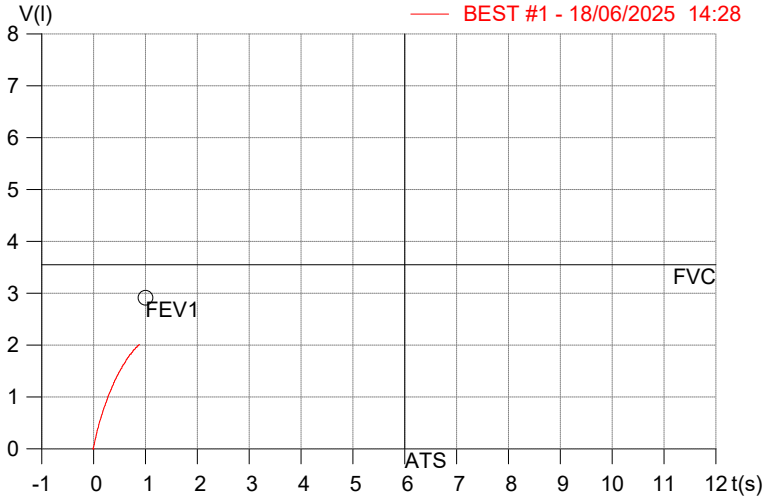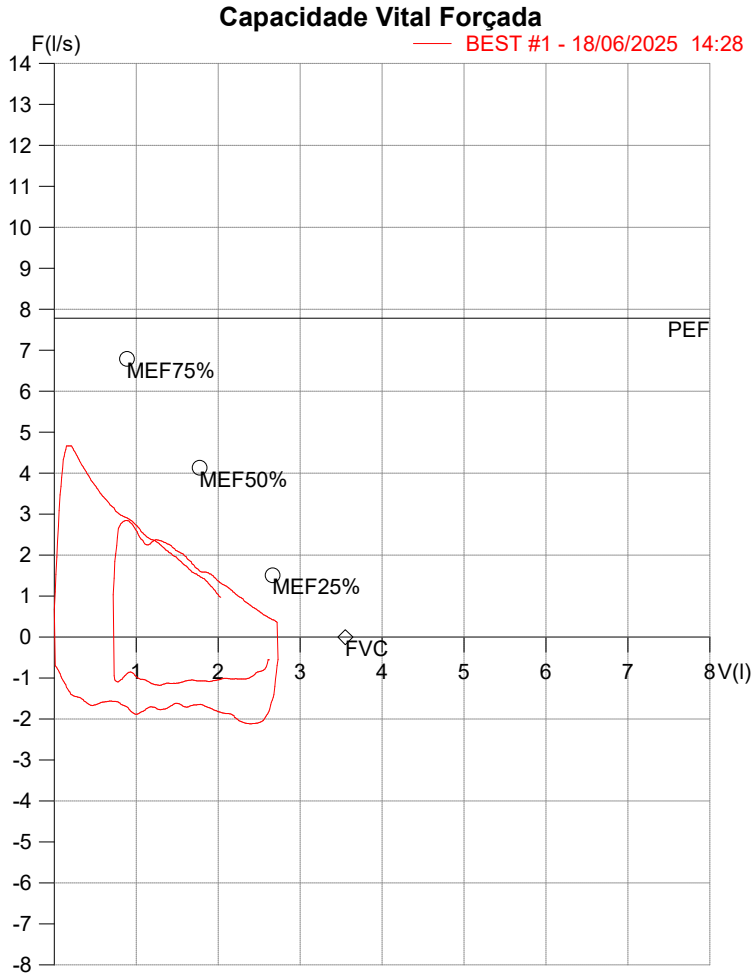

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.55	2.06	58.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.55	2.06	58.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.78	4.67	60.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.61	2.58	71.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.79	3.61	53.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.13	2.65	64.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.51	1.85	122.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	466.9	279.9	60.0

Diagnóstico:
Espirometria normal